

### 汎用インバータオプションFR-BU2-H75K形ブレーキユニット、 MT-BR5-H75K形抵抗器ユニットの海外規格（UL規格）適合のお知らせ

平素より当社駆動制御機器につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
汎用インバータオプションFR-BU2-H75K、MT-BR5-H75Kが海外規格（UL規格）に適合しました。UL規格への適合に伴い製品の一部を変更いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 対象機種

- ・FR-BU2-H75K、MT-BR5-H75K

#### 2. 変更内容

- ・FR-BU2-H75K  
ブレーキユニットの左側面にUL名板を貼付けました。



UL名板




FR-BU2-H75K

- ・MT-BR5-H75K  
端子台をUL対応品に変更し、定格名板に定格電流、%ED表示を追記しました。  
(下記の写真を参照下さい。)尚、機能・性能には変更はございません。

変更前	変更後				
<p>定格名板</p>					
	<table border="1"> <tr> <td>121A</td> <td>8%ED</td> </tr> <tr> <td>34A</td> <td>CONT</td> </tr> </table>	121A	8%ED	34A	CONT
121A	8%ED				
34A	CONT				

発行 日付	2008年12月	件 名	汎用インバータオプションFR-BU2-H75K形 ブレーキユニット、MT-BR5-H75K形抵抗器ユ ニットの海外規格(UL規格)適合のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
----------	----------	--------	--	--

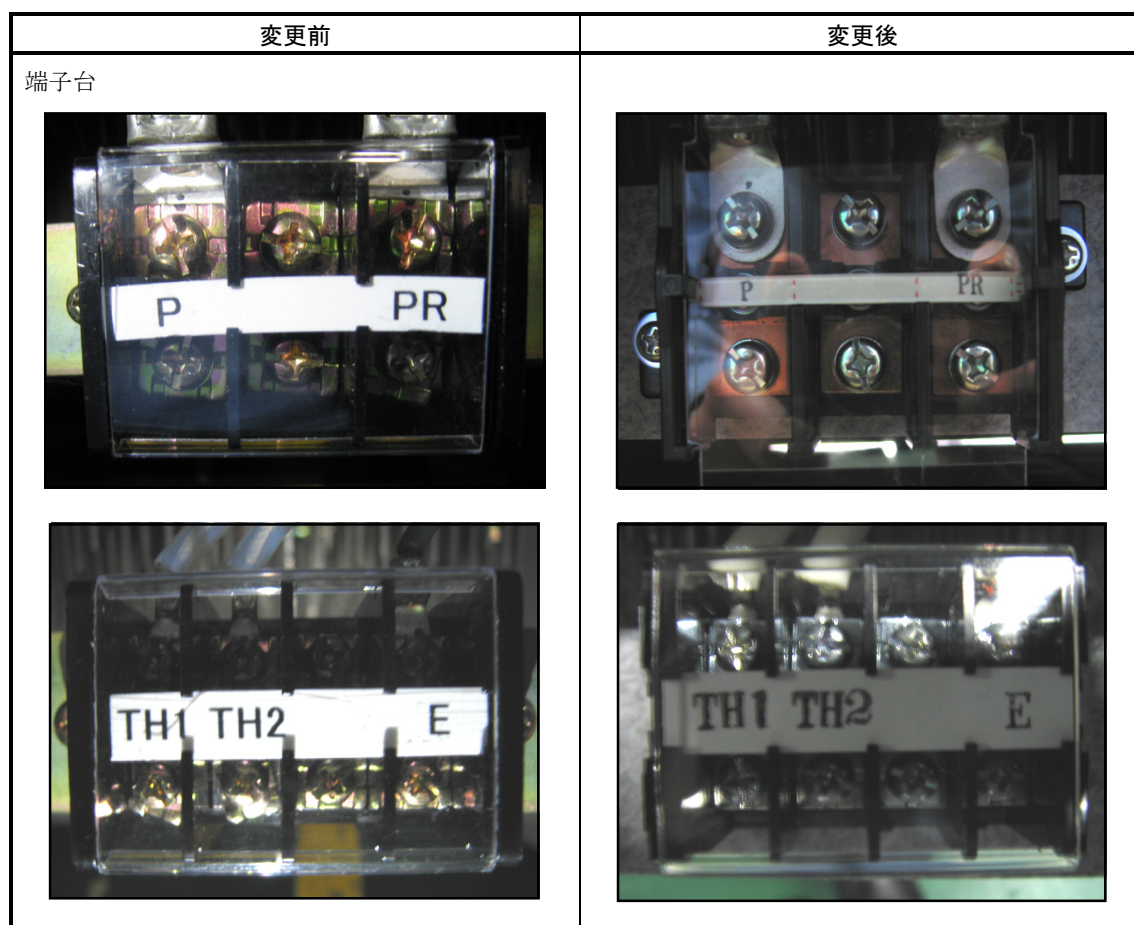

### 3. 製品切替時期

2008年11月生産分より実施しています。

### 4. 製品識別方法

本変更品は定格名板に記載されている製造番号が下記の番号以降になります。

定格名板例

FR-BU2-H75K

SERIAL: □ 8 Y ○○○○○○  
 (製造番号) 記号 年 月 管理番号

1~9 X:10月  
Y:11月 Z:12月

定格名板に記載されている SERIAL(製造番号)はこのように記号(アルファベット)1文字と製造年月2文字、管理番号6文字で表示されています。

MT-BR5-H75K

M. NO.: NR-C 08 11 001  
 (製造番号) 記号 年 月

2008年11月

定格名板に記載されている製造番号はこのように記号(アルファベット)と製造年月で表示されています。