

汎用インバータFREQROL-A800/F800/E700/F700PJ/D700/ A701/V500シリーズ定格名板変更のお知らせ

平素より当社駆動制御機器につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータFREQROL-A800/F800/E700/F700PJ/D700/A701/V500シリーズにおいて、定格名板を変更致しますのでお知らせします。

記

1. 対象機種

FREQROL-A800/F800/E700/F700PJ/D700/A701/V500 シリーズ



※ 機種により変更内容が異なります。詳細は下記を参照してください。

2. 変更内容

(1) 定格名板に当社住所を追記します。

対象機種：FREQROL-A700/E700/F700PJ/D700シリーズ

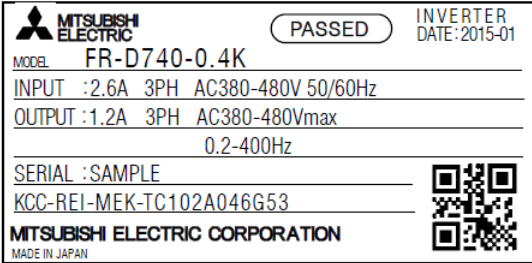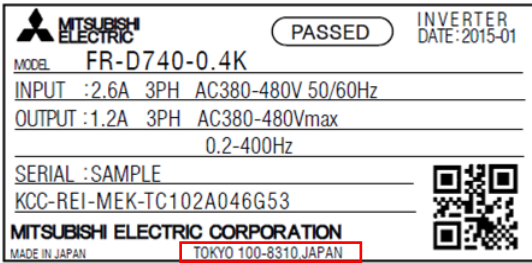

例) FR-D740-0.4K

変更前	変更後
 <p>铭板内容 (変更前): MITSUBISHI ELECTRIC, PASSED, INVERTER DATE: 2015-01, MODEL: FR-D740-0.4K, INPUT: 2.6A 3PH AC380-480V 50/60Hz, OUTPUT: 1.2A 3PH AC380-480Vmax, 0.2-400Hz, SERIAL: SAMPLE, KCC-REI-MEK-TC102A046G53, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, MADE IN JAPAN</p>	 <p>铭板内容 (変更後): MITSUBISHI ELECTRIC, PASSED, INVERTER DATE: 2015-01, MODEL: FR-D740-0.4K, INPUT: 2.6A 3PH AC380-480V 50/60Hz, OUTPUT: 1.2A 3PH AC380-480Vmax, 0.2-400Hz, SERIAL: SAMPLE, KCC-REI-MEK-TC102A046G53, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, MADE IN JAPAN, TOKYO 100-8310, JAPAN</p>

(2) 適合規格表示部にEACマークを追加します。


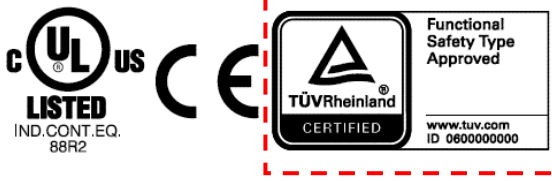
対象機種：FREQROL-A800/F800/E700/F700PJ/D700/A701(※)/V500シリーズ

※ FREQROL-A701シリーズは400Vクラスのみ追加となります。

変更前	変更後
 <p>適合規格表示部 (変更前): UL US LISTED IND. CONT. EQ. 88R2, CE, KC</p>	 <p>適合規格表示部 (変更後): UL US LISTED IND. CONT. EQ. 88R2, CE, KC, EAC</p>



発行 日付	2016年1月	件 名	汎用インバータ FREQROL-A800/F800/E700/ F700PJ/D700/A701/V500 シリーズ定格名板 変更のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel. (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	--	---

- (3) 適合規格表示部に機能安全規格のTÜVマークを追加します。
対象機種：FREQROL-E700(-SC/NC/NF) /D700シリーズ

変更前	変更後
	

- (4) 定格名板のレイアウト（配置、フォントサイズ等）を変更します。
対象機種：FREQROL-A800/F800

例) FREQROL-A800 シリーズ定格名板

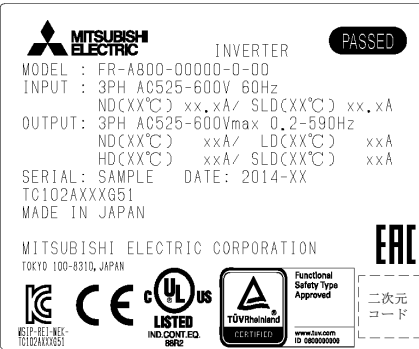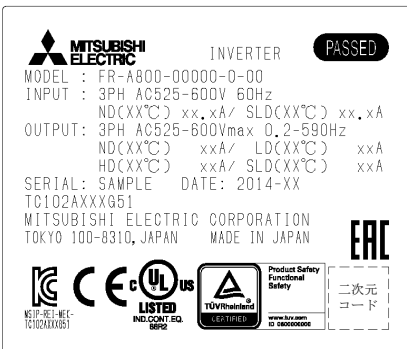変更前	変更後
	

3. 製品切替時期

2016年1月工場生産分より順次実施します。

4. 製品識別方法

本変更品は、本体の定格名板に記載されている SERIAL (製造番号) が下記の番号以降となります。

定格名板例

□ 6 1 ○○○○○○
記号 年 月 管理番号

SERIAL: (製造番号)

SERIAL は、記号 1 文字と製造年月 2 文字、管理番号 6 文字で構成されています。
製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1~9(月)、X(10月)、Y(11月)、Z(12月)で表します。