

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機 種	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 サーキットプロテクタ・低圧気中遮断器 関連機器
-----	---

## ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 付属装置 表示内容変更のお知らせ

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器・漏電遮断器・サーキットプロテクタ・低圧気中遮断器・関連機器の付属装置につきまして、弊社コーポレートロゴ・社名表記を変更いたします。また、新 CE 指令対応のため製造者住所を追記させていただきますので、ご連絡いたします。

記

### 1.対象機種（詳細は、別紙をご参照願います）

- (1)WS-V シリーズ・W&WS シリーズ大形遮断器・UL 489 登録品(WS/SRU シリーズ)・分電盤/制御盤用遮断器  
・サーキットプロテクタ・関連機器に使用する付属装置  
…別紙 1:「ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 付属装置の変更」
- (2)低圧気中遮断器に同梱する付属装置 …別紙 2:「低圧気中遮断器用付属装置の変更」

### 2.変更内容

以下の 5 点を変更します。

- ① 付属装置・包装箱のコーポレートロゴ・社名表記
- ② ▲ 刻印除去
- ③ 製造工場名・住所を包装箱へ中国語で追記
- ④ 製造者住所を付属装置本体、又は、包装箱へ追記
- ⑤ 包装箱の側面への識別マーク “<L>” 追記

### 3.変更時期

2016 年 4 月生産分より

(ただし、在庫の関係上若干前後する場合がありますのでご了承願います。)

### 4.変更理由

- ①新コーポレートロゴ・新社名表記へ変更:弊社国内外コーポレートロゴ・社名表記の統一に伴い変更します。
- ② ▲ 刻印除去:弊社社内規程改正に伴い除去します。
- ③包装箱へ製造工場名・住所の中国語表示追加:中国製品品質法改定に伴い追加します。
- ④付属装置本体、又は、包装箱へ製造者の住所表示追加:欧州 EC 指令改正に伴い追加します。  
※スペースの関係から、包装箱にのみ表示します。  
(ただし、NF50-SMU の警報スイッチ(AL)・補助スイッチ(AX)・電圧引きはずし装置(SHT)は、付属装置本体に表示します。)  
※CE 品以外でも CE 品包装箱と共用の場合は表示されます。

扱	A	日付	2015 年 9 月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 付属装置 表示内容変更のお知らせ
整理番号	山-1182	三菱電機(株)福山製作所			

## 5.変更内容(代表事例)

(1)内部付属装置・外部付属装置

①新コーポレートロゴ・新社名表記へ変更

②  刻印除去

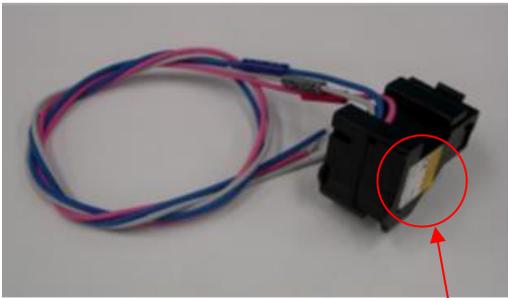
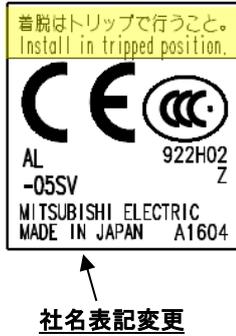
付属部品	変更前	変更後
例)AL-05SV  定格名板		

図1 新社名表記の代表例(AL-05SV)

付属部品	変更前	変更後
例)V-05SVUL  1) 操作とって部 2) 操作部 3) UL ラベル	1)操作とって部 	 コーポレートロゴ変更
	2)操作部 	 ・刻印除去
	3)UL ラベル 	

図2 新コーポレートロゴ・新社名表記の代表例(V-05SVUL)

扱	A	日付	2015年9月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 付属装置 表示内容変更のお知らせ
整理番号	山-1182	三菱電機(株)福山製作所			

(2) 包装箱

- ③ 製造工場名・住所を中国語で追記
- ④ 製造者住所追記
- ⑤ 識別マーク “<L>”



図 3 包装の変更例(F-1SV)

6.新旧識別について

変更品より、識別マーク“<L>”を包装箱のつま面に追加します(図3参照)。

以上

扱	A	日付	2015年9月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 付属装置 表示内容変更のお知らせ
整理番号	山-1182	三菱電機(株)福山製作所			

付属装置名	付属装置			包装箱			変更時期	
	①新コーポレートロゴ	④製造者住所(CE品)	②刻印除去	①新コーポレートロゴ	③製造工場名・住所(中文)	④製造者住所		
接続部品	裏面スタッド(B-ST)	-	-	-	○	○	○	
	埋込取付枠(FP)	-	-	-	- (変更済)	○	○	
	さし込端子台(PM)	-	-	-	○	○	○	
	動力分電盤用さし込形(DPM)	-	-	-	- (変更済)	○	○	
	分電盤さし込形(BPA)	-	-	-	○	○	○	
	配電盤プラグイン形(BPM)	-	-	-	○	○	○	
	分電盤用プラグイン形(AP)	-	-	-	○	○	○	
	つなぎ導帯(FB)	FB-**SV	-	-	○	○	○	
		FB-**SVU/SRU*	○	-	○	○	○	
	埋込金具(CP用)	FP-CP	-	-	- (変更済)	○	○	
裏面配線用端子(CP用)	BT-CPA	-	-	○	○	○		
内部付属装置	WS-Vシリーズ	警報スイッチ(AL)	○	-	○	○	○	
	W&WSシリーズ	補助スイッチ(AX)	○	-	○	○	○	
	(400~800Aフレーム)	電圧引きはずし装置(SHT)	○	-	○	○	○	
	SRUシリーズ	不足電圧引きはずし装置(UVT)	○	-	○	○	○	
	NF50-SMU	警報スイッチ(AL)・補助スイッチ(AX)	○	○	○	○	○	
		電圧引きはずし装置(SHT)	○	○	○	○	○	
操作とって	F形	○	-	○	○	○	2016年 4月	
	V形	○	-	○	○	○		
	S形	○	-	-	○	○		
	C形	○	-	-	○	○		
	付属部品	レリーズプロテクション(F-RCS)	○	-	-	専用梱包箱なし		
		調整ユニット(V-AD3S/3L)	○	-	-	- (変更済)		○
止め金(TG-S***)		-	-	-	○	○		
端子カバー	大形端子カバー(TC-L)	TCL-****	-	-	○	○	○	
		TCL-****U*	○	-	○	○	○	
		TCL-05SRU*	○	-	○	○	○	
	小形端子カバー(TC-S)	TCS-****	-	-	○	○	○	
		TCS-05SRU*	○	-	○	○	○	
	透明端子カバー(TTC)	TTC-****	-	-	○	○	○	
	裏面端子カバー(BTC)	BTC-****	-	-	○	○	○	
	さし込端子カバー(PTC)	PTC-****	-	-	○	○	○	
IP20対応端子カバー(TCG)	TCG-05SRU	○	-	○	○	○		
絶縁バリア	250Aフレーム以下 (UL登録品含)	BA-F(BAF-****)	-	-	- (変更済)	○	○	
		BA-F(BAF-****U)	○	-	- (変更済)	○	○	
		BA-P	-	-	- (変更済)	○	○	
		BA-G	-	-	- (変更済)	○	○	
	400~1600A フレーム (UL登録品含)	BA-F(BAF-****)	-	-	- (変更済)	○	○	
		BA-F(BAF-****U)	○	-	- (変更済)	○	○	
		BA-B	-	-	- (変更済)	○	○	
		BA-FP	-	-	- (変更済)	○	○	
		BA-P	-	-	- (変更済)	○	○	
		BA-G	-	-	- (変更済)	○	○	
とって ロック 装置	250Aフレーム以下 (UL登録品含)	LC・HLN・HLF・HLS(***-****)	-	○(LCBH*)	- (変更済)	○	○	
		HLF・HLS(HLF・HLS-****U)	○	-	- (変更済)	○	○	
	400~1600Aフレーム (UL登録品含)	HL・HLS(***-****)	-	-	- (変更済)	○	○	
		HL(HL-4SWU)	○	-	- (変更済)	○	○	
		HT	-	-	- (変更済)	○	○	
カードホルダー	CH-P No.*	-	-	○	○	○		
機械 連動子	250Aフレーム以下 (UL登録品含)	MI-05SV3	-	-	○	○	○	
		MI-05SWU3	○	-	○	○	○	
	400~1600Aフレーム	-	-	-	- (変更済)	○	○	
遮断器用 BOX 箱入り 遮断器	250Aフレーム以下	S形	○	-	○	○	○	
		I形	○	-	- (変更済)	○	○	
		W形	○	-	○	-	-	
	400~630Aフレーム	I形	○	-	○	-	-	
		W形	○	-	木枠梱包			
	800~1600A フレーム	I形	○	-				
W形		○	-					
電気 操作式 遮断器	125・250Aフレーム	S	○	-	- (変更済)	○	○	
	400~1600A フレーム	M(400~800Aフレーム)	○	-	- (変更済)	○	○	
		M(1000~1600Aフレーム)	○	-	- (変更済)	○	○	
分電盤用 取付部品	取付部品.BPA形分岐導帯	トリツケイタ・ツメ,BPA-A/B/C/D/E	-	-	○	○	○	
	BPA形取付台	BPA-****	-	○	○	○	○	
IEC 35mmレール取付アダプタ	DIN-0***	-	-	-	- (変更済)	○	○	
過電圧検出分岐ユニット(NBU)		○	-	-	○	○	○	
プレーカテスト・設定器 Y-350		○	-	-	○	○	○	

表中の○が今回の変更点を示します。

備考: CCC・CE適用外の付属品の包装箱についても、③製造工場名・住所(中文)④製造者住所の表示を行います。

低圧気中遮断器用付属装置の変更

セールスとサービス 山-1182 別紙2

付属装置名	付属装置			包装箱			変更時期
	①新コーポレート ロゴ	④製造者 住所(CE品)	②刻印 除去	①新コーポレート ロゴ	③製造工場名・ 住所(中文)	④製造者 住所	
吊下げ金具(HP)	-	-	-	- (変更済)	○	○	2016年 4月
補助スイッチ (AX・HAX) 電圧引きはずし装置 (SHT) 投入コイル (CC)・UVTコイル	○	-	-	○	○	○	
トリップコイル(TC)	-	-	-	○	○	○	
MCRスイッチ (MCR-SW)	-	-	-	○	○	○	
電動チャージ(MD)	○	-	-	○	○	○	
表面端子アダプタ (FTA)	-	-	-	- (変更済)	○	○	
VTユニット (VT)	○	-	-	- (変更済)	○	○	
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)	○	-	-	- (変更済)	○	○	
BIF-CC (CC-Link)、BIF-BN (B/NET) BIF-CON (I/Oユニット)	○	-	-	- (変更済)	○	○	
シャッターロック (SST-Lock)	-	-	-	- (変更済)	○	○	
誤挿入防止装置 (MIP)	-	-	-	- (変更済)	○	○	
短絡b接点 (SBC)	○	-	-	- (変更済)	○	○	
メカニカルインターロック (MI)	○	-	-	- (変更済)	○	○	
カウンター (CNT)・シリンダーロック (CYL)・CAL	○	-	-	- (変更済)	○	○	
セルスイッチ (CL)	○	-	-	- (変更済)	○	○	
UVTコントローラ (U-CON)	○	-	-	- (変更済)	○	○	
ドアインターロック (DI)	○	-	-	- (変更済)	○	○	
制御回路端子台カバー (TTC)	-	-	-	- (変更済)	○	○	
ドアフレーム (DF)	-	-	-	- (変更済)	○	○	
ダストカバー (DUC)	○	-	-	- (変更済)	○	○	
安全シャッタ (SST203・SST204・SST403・SST404)	-	-	-	- (変更済)	○	○	
安全シャッタ (SST6300)	-	-	-	- (変更済)	○	○	
テストジャンパー (TJ)	○	-	-	- (変更済)	○	○	
垂直端子アダプタ (VTA)	-	-	-	- (変更済)	○	○	
引出ハンドル	-	-	-	- (変更済)	○	○	
N極CT(NCT)	○	-	-	- (変更済)	○	○	
外部ZCT (ZCT163・ZCT323・ZCT324)	○	-	-	※			
ZT	-	-	-				
コンデンサ引きはずし装置 (COT)	-	-	-	○	○	○	
フィールドテスト装置 (Y-2005)	○	-	-	○	○	○	
相間バリア (BA)	-	-	-	専用梱包箱なし			

表中の○が今回の変更点を示します。

※外部ZCT, コンデンサ引きはずし装置(COT), ZTは、包装箱にラベルを追加貼りし、このラベルに原産地などを記載します。

備考: CCC・CE適用外の付属品の包装箱についても、③製造工場名・住所(中文)④製造者住所の表示を行います。