

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器

三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器標準梱包仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております 30 から 250A フレームのノーヒューズ遮断器・漏電遮断器の標準梱包仕様の変更について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 対象機種

A フレーム	ノーヒューズ遮断器	漏電遮断器
30・32・50 60・63	NF32-SW, NF63-CW/SW/HW NF63-ZCW/ZSW/ZHW, NF63-NCW MB30-SW, MB50-CW/SW DSN32-SW, DSN63-CW/SW	NV32-SW, NV63-CW/SW/HW NF63-NCW MN50-CW/SW
50・100・125	NF125-CW/SW/HW, NF50-HRW NF125-ZCW/ZSW/ZHW, NF125-NCW MB100-SW, DSN125-CW/SW	NV125-CW/SW/HW NV125-NCW MN100-SW
225・250	NF250-CW/SW/HW/SEW/HEW NF250-ZCW/ZSW/ZHW/ZEW NF250-NCW, MB225-SW DSN250-CW/SW	NV250-CW/SW/HW/SEW/HEW NV250-NCW MN225-SW

※用途別遮断器も適用となります。

2. 変更内容


標準品 2・3 極用の梱包箱仕様を下記のように変更します。

(1) 個装・集梱箱の材料を変更します。


	A フレーム	極数	変更前	変更後
個装箱	30~63	2・3 極	コート白ボール	段ボール(GF…軽量化・表面艶あり)
	100・125	2・3 極	段ボール(GF)	段ボール(GF…軽量化・表面艶あり)
	225・250	2・3 極	段ボール(GF)	段ボール(GF…軽量化)
集梱箱	30~250	2・3 極	段ボール(AF)	段ボール(AF…軽量化)

(2) 100・125A フレーム標準品の個装箱は、幅寸法を小さくし、リード線端子台付きと別仕様とします。

(3) 上記に伴い梱包箱の外寸法が変わります。



個装箱



集梱箱


	A フレーム	極数	変更前	変更後
個装箱 (a*b*c)	125	2 極	134*85*99	134*70*98
		3 極	134*115*99	134*100*98
集梱箱 (a*b*c)	30・32・50・ 60・63	2 極	310*210*148	315*216*287→315*216*149
		3 極	435*210*148	440*216*287→440*216*149
	125	2 極	454*214*148	365*216*149
		3 極	525*246*153	515*216*149

整理番号	A	日付	2010年2月-2010年4月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 標準品梱包仕様変更のお知らせ
山-916A		三菱電機(株)福山製作所			

(4) 印刷を一部変更します。


① 集梱箱

(30・32・50・60・63A フレームの例)

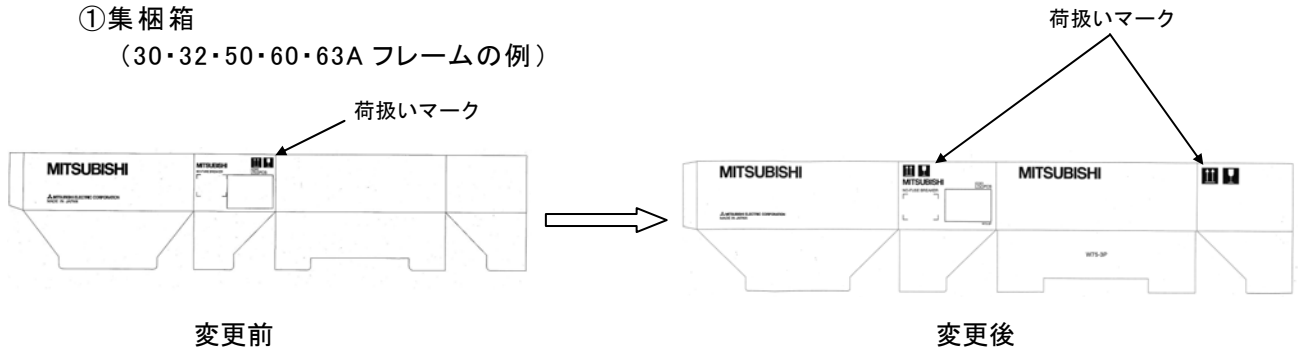

② 個装箱の例

(100・125A フレームの例)

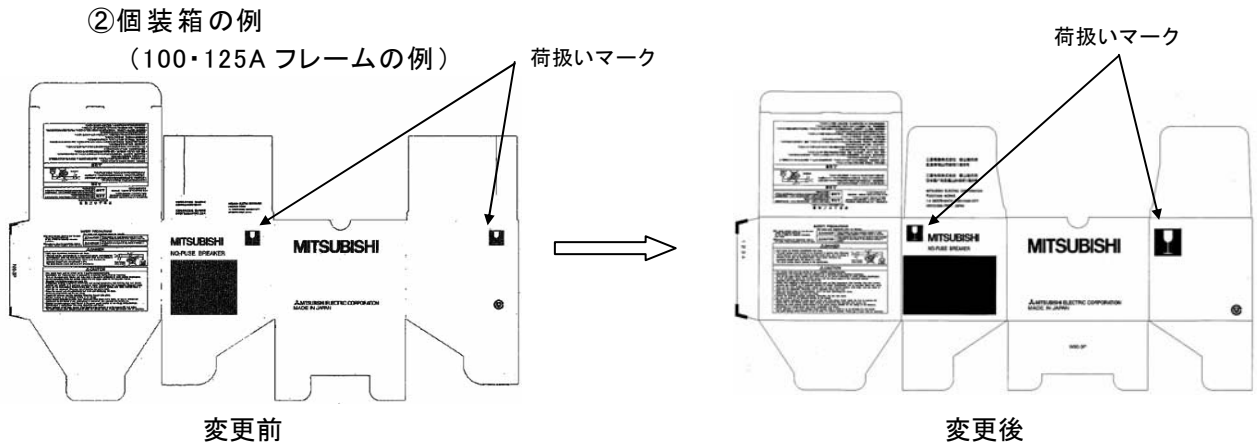

3. 変更理由

- (1) 包装材料の軽量化を図り、環境に配慮しました。
- (2) 30 から 63A フレームは、材料変更により強度アップしました。
- (4) 125A フレームの横幅サイズ見直しにより生産性・輸送・保管スペース改善を図りました。
- (5) 荷扱い注意のため荷扱いマークの位置を変更し、また大きくしました。

4. 変更時期

2010年5月生産分より

ただし、機種および在庫の都合上、若干前後する場合がありますので、ご了承お願いいたします。

以上

	A	日付	2010年4月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 標準品梱包仕様変更のお知らせ
整理番号	山-916A	三菱電機(株)福山製作所			