

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用 C形操作とって
----	-----------------------------

## ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用 C形操作とって仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております C形操作とっての仕様変更について、下記の通りお知らせいたします。



### 記

#### 1.対象機種

C1SWU, C2SWU, C2GSWU, C4SWU


#### 2.変更内容

(1)パッキングケースの表示変更

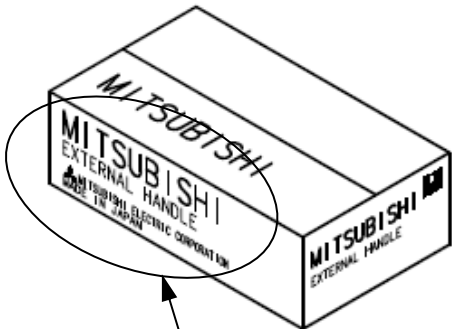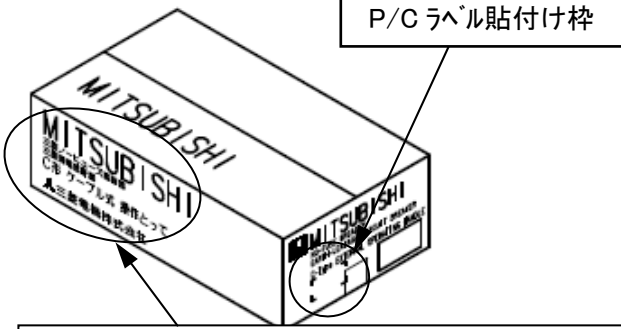
変更前	変更後
 <p>MITSUBISHI EXTERNAL HANDLE</p> <p>MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MADE IN JAPAN</p>	<p>①P/C ラベル貼付け枠を追加 ②表示内容変更</p>  <p>P/C ラベル貼付け枠</p> <p>和文(正面)          MITSUBISHI          三菱ノーヒューズ遮断器          三菱漏電遮断器          C形 ケーブル式 操作とって</p> <p>三菱電機株式会社</p> <p>英文(反対側正面、P/C ラベル貼付け面)          MITSUBISHI          NO-FUSE BREAKER          EARTH-LEAKAGE CIRCUIT BREAKER          C-Type EXTERNAL OPERATING HANDLE</p> <p>三菱電機株式会社          MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION          MADE IN JAPAN</p>

扱 整理番号	A 山-977	日付	2011年4月 三菱電機(株)福山製作所	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用 C形操作とって仕様変更のお知らせ
-----------	------------	----	-------------------------	----	--------------------------------------

(2) パッキングケースラベルの表示変更

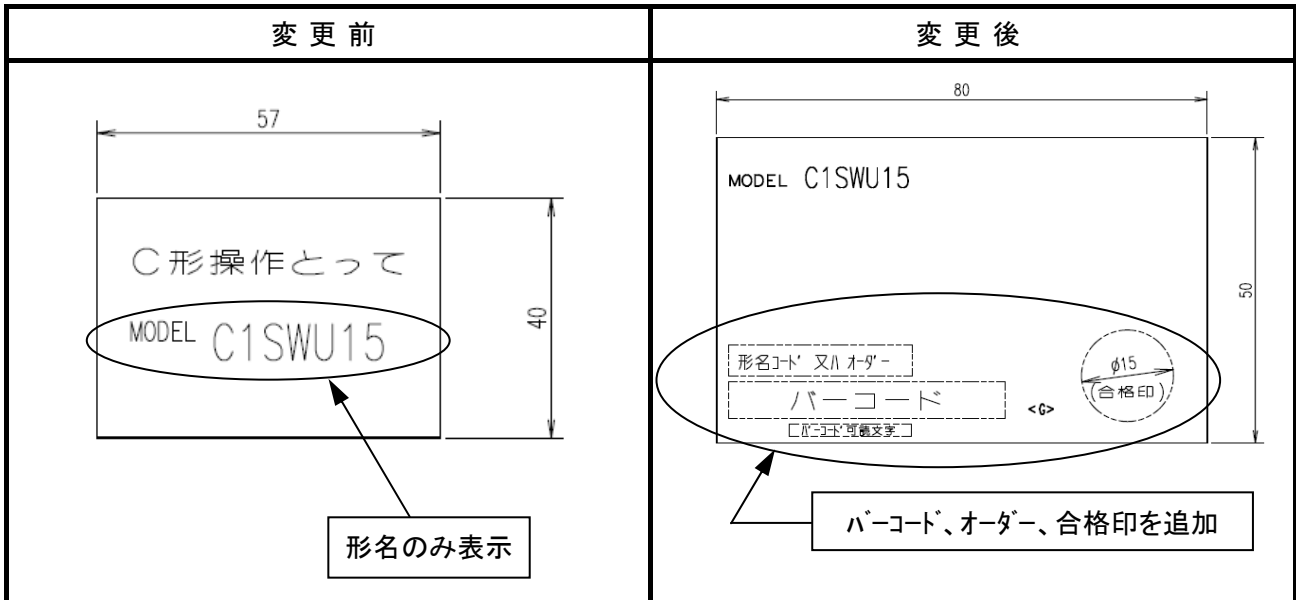

(3) アイソレーションマーク封印シールの同梱(遮断器のアイソレーションマークに重ねて貼り付けてください)

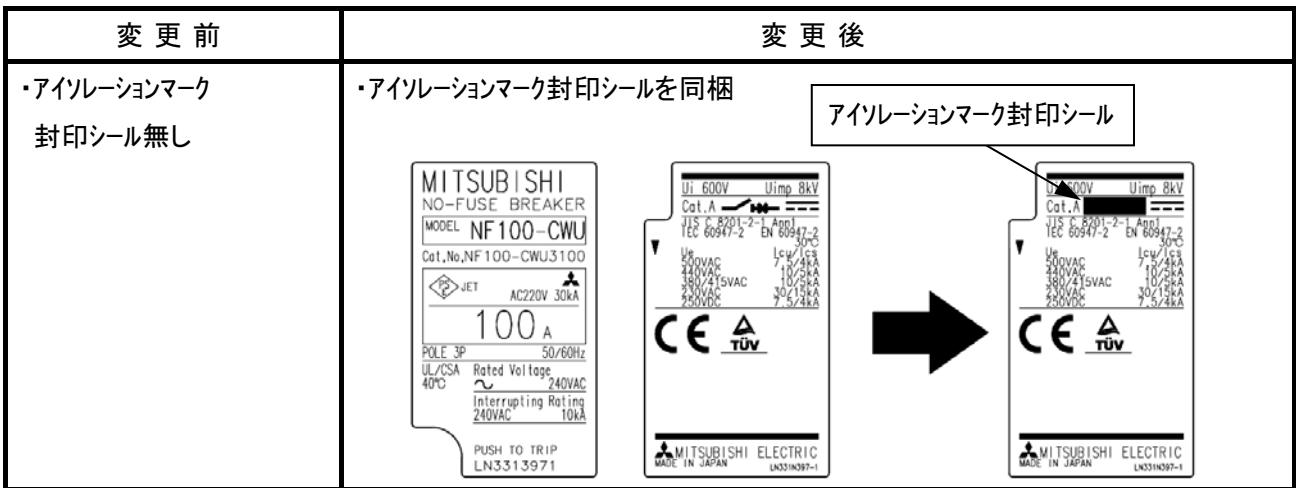

(4) 取扱要領書の変更

変更前	変更後
国内用→和文、海外用→英文	和英併記にて統一

3. 変更理由

- (1) パッキングケースの表示を他機種と統一し生産性を改善します。
- (2) バーコードを追加し管理性能を改善します。
- (3) C形操作とってと組合せ使用する場合はアイソレーション非適合となるため、封印シールを同梱します。
- (4) 和英併記とし、国内外の取扱要領書を統一します。

4. 変更時期

2011年10月生産分より

以上

扱	A	日付	2011年4月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用 C形操作とって仕様変更のお知らせ
整理番号	山-977		三菱電機(株)福山製作所		