

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機 種	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 付属装置
-----	----------------------

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 動力分電盤用さし込端子台<DPM> 仕様変更・発売時期変更のお知らせ

2011年6月より発売予定のWS-Vシリーズ用 動力分電盤用さし込端子台<DPM>製品仕様について、利便性向上を目的として、対象カタログに記載しておりました仕様より変更するとともに、セールスとサービス山-960にて通知の発売時期につきましても6月から10月に変更させていただきますことをご案内申し上げます。

再度の発売時期変更によりご迷惑お掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 対象機種

WS-Vシリーズ用 動力分電盤用さし込端子台<DPM>

- (1) 1列式: DPM1-05SV2, DPM1-05SV3, DPM1-1SV2, DPM1-1SV3
- (2) 2列式: DPM2-05SV2, DPM2-05SV3, DPM2-1SV2, DPM2-1SV3

2. 変更内容

(1)仕様変更 (詳細内容は本紙4項をご参照願います。)

端子台構造変更

標準の端子カバーを取付け可能な端子台構造へ変更し、下記形名の標準端子カバーが取り付け可能となります。

種類	形名
大形端子カバー	TCL-05SV2, TCL-05SV3, TCL-1SV2, TCL-1SV3
小形端子カバー	TCS-05SV2, TCS-05SV3, TCS-1SV2, TCS-1SV3
さし込端子カバー	PTC-05SV2, PTC-05SV3, PTC-1SV2, PTC-1SV3

電源負荷寸法変更

DPM-1SV2・1SV3(NF63-HRV, NF/NV125-CV/SV/HV用)の電源負荷寸法を

DPM-05SV2・05SV3(NF/NV32-SV, NF/NV63-CV/SV/HV用)に合せて、190mmから180mmに小形化します。

(2)発売時期変更

機種	形名	組合せ対象(遮断器本体)機種	日程(受注開始時期)	
			山-960通知	見直しスケジュール
WS-V対応 動力分電盤用 さし込端子台 <DPM>	DPM1-05SV2, DPM1-05SV3 DPM1-1SV2, DPM1-1SV3 DPM2-05SV2, DPM2-05SV3 DPM2-1SV2, DPM2-1SV3	NF/NV32-SV NF/NV63-CV/SV/HV NF63-HRV NF/NV125-CV/SV/HV	2011年6月	2011年10月

仕様変更を含め2011年10月からの対応となります。

3.対象カタログ

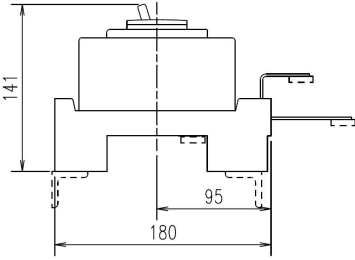
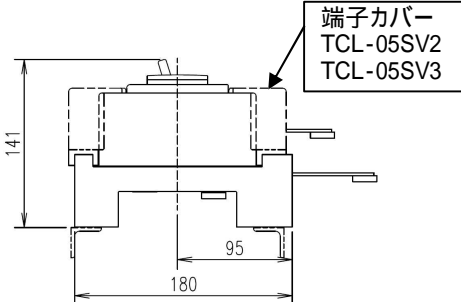
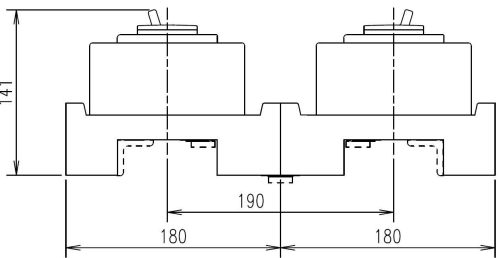
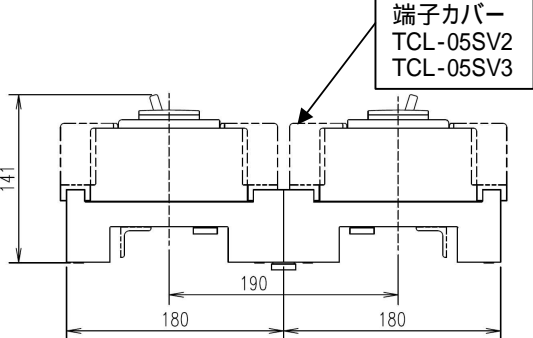
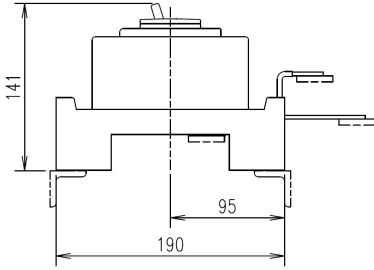
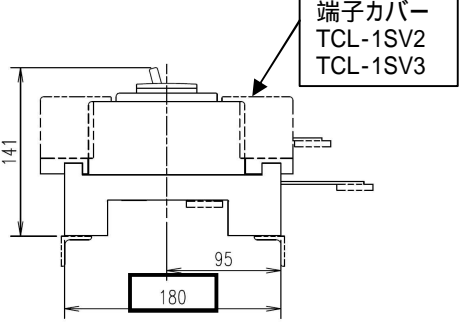
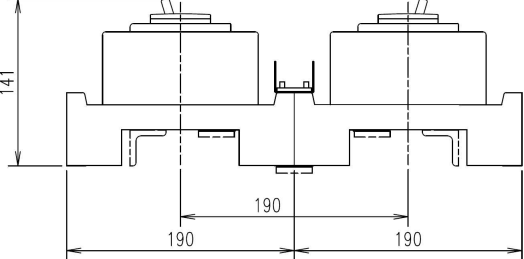
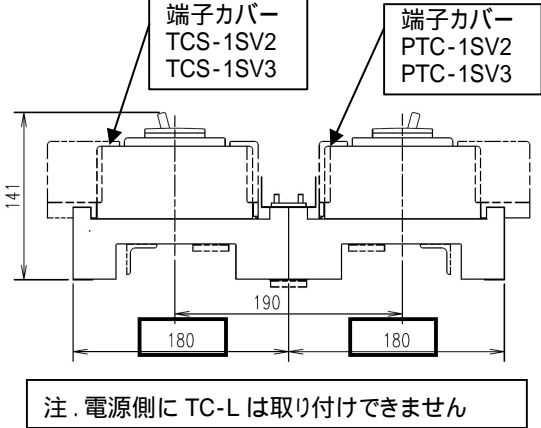
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 総合カタログ「11A」 Y-0701A P216、P217

上記対象カタログへ変更前仕様が記載されております。

扱	A	日付	2011年5月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 動力分電盤用さし込端子台<DPM> 仕様変更・発売時期変更のお知らせ
整理番号	山-983	三菱電機(株)福山製作所			

4.変更内容詳細

三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 総合カタログ「11A」 Y-0701A (P216、P217)からの変更内容

	変更前	変更後
DPM1-05SV2 DPM1-05SV3		
	「11A」 Y-0701A P216	
DPM2-05SV2 DPM2-05SV3		
	「11A」 Y-0701A P216	
DPM1-1SV2 DPM1-1SV3		
	「11A」 Y-0701A P217	
DPM2-1SV2 DPM2-1SV3		
	「11A」 Y-0701A P217	

備考 TC-L の代わりに PTC または TC-S の取り付けが可能です。

以上

扱	A	日付	2011年5月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 動力分電盤用さし込端子台<DPM> 仕様変更・発売時期変更のお知らせ
整理番号	山-983		三菱電機(株)福山製作所		