

三菱配電・制御機器

セールスとサービス

機 種

指示電気計器

指示電気計器 附属品の外形寸法変更のお知らせ

ご愛用いただいております指示電気計器用附属品 T-100, T-150 形整流器の外形寸法を下記の通り変更いたしますのでお知らせします。今後とも倍旧のご愛顧のほどお願いいたします。

記

1.対象機種


機械式指示計器用附属品

機 種	計器形名	附属品形名	
Y-2N シリーズ	電力計	YP-206NW, YP-208NW, YP-210NW	T-150
	無効電力計	YP-206NVAR, YP-208NVAR, YP-210NVAR	T-150
	力率計	YP-206NPF, YP-208NPF, YP-210NPF	T-100
		YP-206NPFU, YP-208NPFU, YP-210NPFU	T-150
Y-N シリーズ	電力計	YP-8NW, YP-10NW	T-150
	無効電力計	YP-8NVAR, YP-10NVAR	T-150
	力率計	YP-8NPFU, YP-10NPFU	T-150
L-N シリーズ	電力計	LP-80NW	T-150
	無効電力計	LP-80NVAR	T-150
	力率計	LP-80NPFU	T-150
メータリレー	電力メータリレー	YM-210MRNW, YM-210MRHNW LM-11MRNW, LM-11MRHNW	T-150
	無効電力メータリレー	YM-210MRNVAR, YM-210MRHNVAR LM-11MRNVAR, LM-11MRHNVAR	T-150
	力率メータリレー	YM-210MRNPF, YM-210MRHNPF LM-11MRNPF, LM-11MRHNPF	T-100
		YM-210MRNPFU, YM-210MRHNPFU LM-11MRNPFU, LM-11MRHNPFU	T-150
周波数メータリレー	YM-210MRNF, YM-210MRHNF LM-11MRNF, LM-11MRHNF	T-100	
最高最低指針付計器	交流電流計	LM-11ZNAA, LM-11YNAA	T-150
	交流電圧計	LM-11ZNAV, LM-11YNAV	T-150
接地検漏器	LM-11NGD	T-150	
同期検定器	LI-11NSY	T-150	

扱	A	日付	2013年10月	件名	指示電気計器 附属品の外形寸法変更のお知らせ
整理番号	山-1090	三菱電機(株)福山製作所			

2.仕様変更内容

材料標準化に伴い高さ寸法が1mm高くなります(113mm→114mm)。

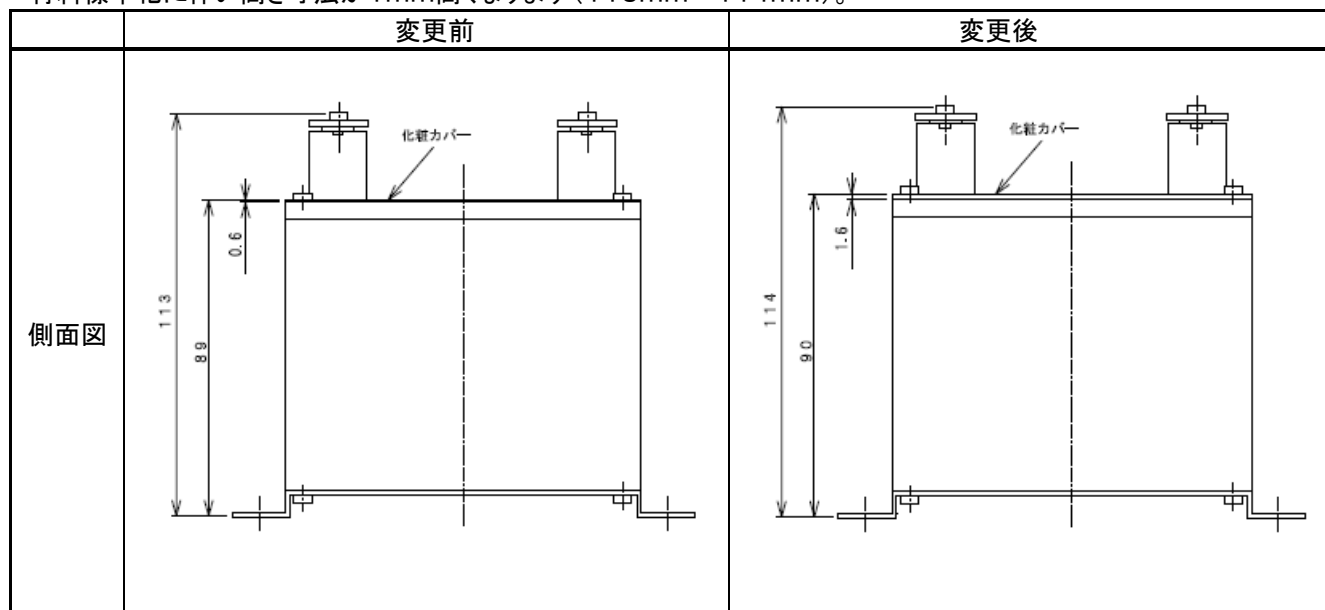

3.変更理由

- ・化粧カバーの材料が入手困難なため、他機種部品と標準化を図るため変更します。
- ・特性、性能には影響ありません。

4.変更時期

2013年 12月生産分より。

但し、在庫の関係で出荷は機種により前後しますのでご了承願います。

以上

扱	A	日付	2013年10月	件名	指示電気計器 附属品の外形寸法変更のお知らせ
整理番号	山-1090		三菱電機(株)福山製作所		