

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機 種

計器用変成器

特別高圧計器用変成器 梱包仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております特別高圧計器用変成器の一部機種につきまして、梱包仕様を下記のとおり変更いたしますのでお知らせします。

今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

記

1. 対象機種

- (1) 特別高圧計器用変圧器 : EV-2、EV-3
- (2) 特別高圧接地形計器用変圧器 : EV-2、EV-2X、EV-3、EV-3X

2. 変更内容

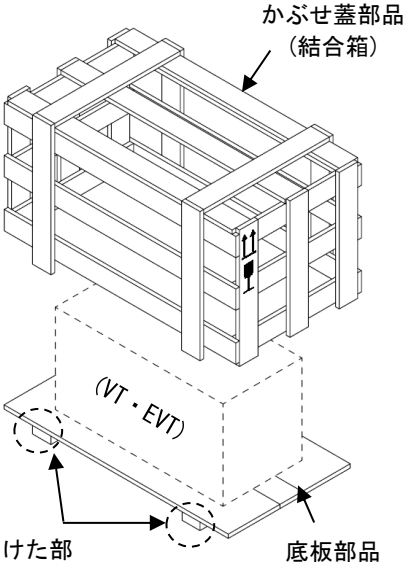
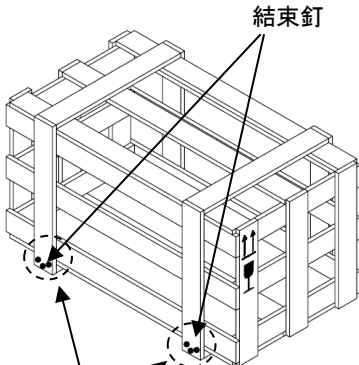
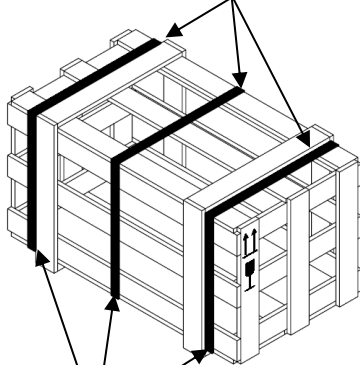
- (1) 木箱梱包（木箱の固定）：かぶせ蓋部品と底部品の固定

木箱のかぶせ蓋部品と底板部品の固定方法を、結束釘から梱包用バンドへ変更いたします。

変更後は、ノコギリ等による解体作業が不要であることから、作業の短縮化、安全面の改善、木箱再利用などの効果が見込めます。詳細は、下表をご確認お願いいたします。

尚、本変更内容は木箱の固定のため、木箱への製品固定は変更ありません。

表1 木箱梱包について（例：EV-2X 横形の木箱）

木箱梱包	変更前	変更後
	結束釘により固定	梱包用バンドにより固定
	 <p>結束釘</p> <p>底板部品のけた部に結束釘を打ち、かぶせ蓋部品と底板部品を固定しています。 (釘打ちは4カ所(裏面含む)) ※開梱にはノコギリ等での解体作業が必要となります。</p>	 <p>梱包用バンド 材質 (PP: ポリプロピレン)</p> <p>かぶせ蓋部品と底板部品を梱包用バンドで、締め付けることで固定しています。</p> <p>※開梱は梱包用バンドを外す又は切断することで、木箱の解体が可能です。</p>

扱 整理番号	A 山-1548	日付	2022年9月 三菱電機(株)福山製作所	件名	特別高圧計器用変成器 梱包仕様変更のお知らせ
-----------	-------------	----	-------------------------	----	---------------------------

(2) 荷役作業について

けた部の高さは45mmとなります。

荷役作業はフォークリフトによる機械荷役にてお願いいたします。

※作業による手荷役では、梱包用バンドが切れる恐れがあります。

3. 変更理由

開梱作業改善のため、梱包用バンドへ変更いたします。

4. 変更時期

2022年11月生産分より変更。

(ただし、在庫等の関係により前後する可能性がありますのでご了承願います。)

以上

扱	A	日付	2022年9月	件名	特別高圧計器用変成器 梱包仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1548	三菱電機(株)福山製作所			