

電子式電力量計 試験用パルス出力端子 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております電子式電力量計の試験用パルス出力端子仕様を下記のとおり変更いたしますのでお知らせします。今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

1. 対象機種

電子式電力量計 M8P シリーズ 全機種


M7P-K30VR, M8P-K30VR, M9P-K30VR
 WP3P-K30VR, WP4P-K30VR, WV3P-K30VR, WV4P-K30VR
 M7P-K30VR-TD, M8P-K30VR-TD, WP3P-K30VR-TD, WV3P-K30VR-TD



2. 変更内容

カバー内(前面)にある試験用パルス出力端子を、下図のとおり廃止いたします。なお、背面端子の試験用パルス出力は変更していません。

試験用パルス出力端子

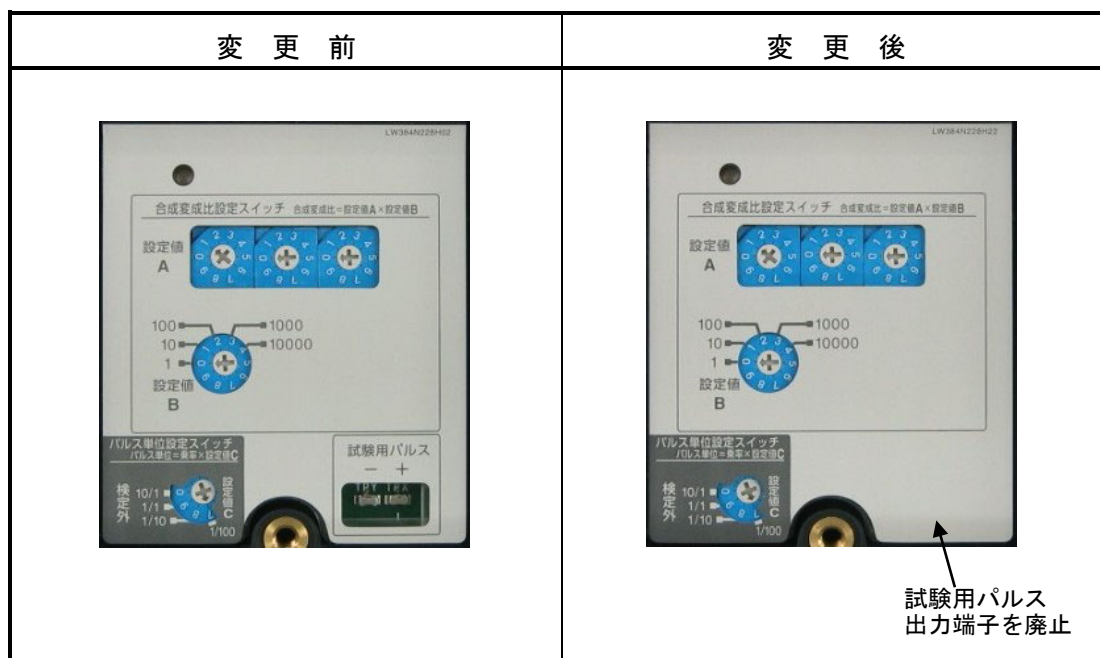

3. 変更理由

試験用パルスはカバー内(前面)及び背面端子から同一パルスを出力しているため、カバー内の出力端子を廃止いたします。(試験用パルス出力は、工場での誤差のチェックに使用します)

4. 変更時期

2008年9月より変更致します。

(在庫により一部出荷がずれる場合があります。また、変更前後の製品が混在する可能性があります。)

扱	A	日付	平成20年5月	件名	電子式電力量計 試験用パルス出力端子仕様変更のお知らせ
整理番号	山-853		三菱電機(株)福山製作所		