

高圧／特別高圧真空遮断器用真空チェッカー

『V-1C/V-2C/V-3C』生産中止のお知らせ

平素より 三菱高圧真空遮断器に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、頭記真空チェッカーでございますが、先般の熊本地震の影響により外注先での部材生産継続が不可能な状況となりました。

これに伴い、頭記真空チェッカーの生産継続が不可能となりましたので、申し訳ございませんが下記のとおり生産中止とさせていただきますので宜しくお願い致します。

記

1. 対象機種

- ・V-1C
- ・V-2C
- ・V-3C

2. 生産中止日程及び部品供給期限

- 1) 日程 2017年2月28日受注中止
2017年3月31日生産中止

※部材在庫状況により、日程を前倒しさせて頂く可能性がありますので予めご了承をお願い致します。

- 2) 部品供給期限 2024年3月31日

3) アフターサービス

形名	受注中止年	生産中止年	部品対応 可能年月 (注1)	メンテナンス 対応可能年月 (部品交換無)	代替品 (双興電機製作所製)
V-1C	2017年2月	2017年3月	2024年3月	2037年3月	VCB-02
V-2C					
V-3C					
					VCB-30

注1. 一部交換できない部品もありますので、交換可否は検品の上での判断とさせていただきます。

3. 添付

三菱高圧／特別高圧真空遮断器及び高圧真空電磁接触器の真空度点検について

以上

発行 日付	2016年12月	件名	高圧／特別高圧真空遮断器用 『V-1C/V-2C/V-3C』 生産中止のお知らせ	三菱電機(株)受配電システム製作所 〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町8番地
----------	----------	----	--	---

三菱高圧／特別高圧真空遮断器及び高圧真空電磁接触器の真空度点検について

双興電機製作所製 VCB チェッカー(図 1)を用いて当社製真空バルブの真空度点検が可能です。

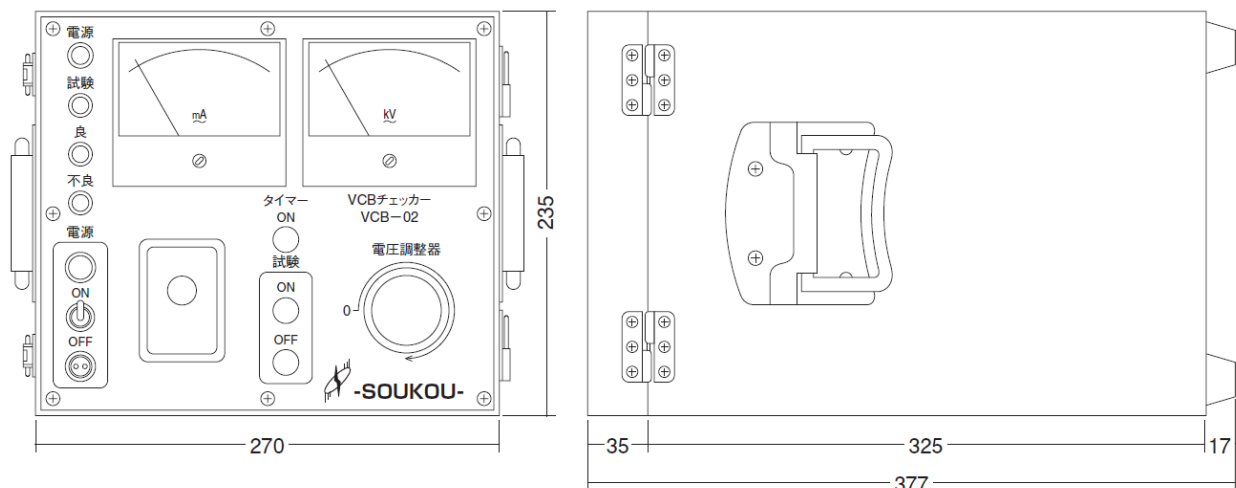


図 1 双興電機製作所製 VCB チェッカー外形図
 ※VCB-02 を掲載(外形寸法は VCB-02, VCB-30 共に同一)

双興電機製作所製 VCB チェッカー (※ 1) を用いて真空度点検を実施する場合は、表 1 に示す条件にて点検をお願い致します。双興電機製作所製 VCB チェッカーの取扱い及び判定基準は VCB チェッカー付属の取扱説明書を参照ください。

表 1 双興電機製作所製 VCB チェッカーによる真空度点検条件

適用機種	形名	一次側 入力電圧 (※ 2)	出力 端子	出力 電圧 (kV) (※ 3)	適用可能な 真空バルブの 開極距離 (mm)	電圧印加時間 (タイマー設定値)
3.3/6.6kV 高圧真空電磁接触器	VCB-02	100V	U-V 接続	AC14	3~6	10 秒
3.6/7.2/12/15kV 高圧真空遮断器				AC22	7~13	
24/36kV 特別高圧真空遮断器	VCB-30			AC30	14~20	

- ※ 1 双興電機製作所製 VCB チェッカーは、当社での販売及び取扱いはしていません。
- ※ 2 一次側入力電圧は 100V 仕様のみとなります。200V 電源の場合は、100V に変換して使用ください。
- ※ 3 条件を超える出力電圧を印加しないでください。
絶縁破壊による感電や地絡を引き起こしたり、加熱による火災の恐れがあります。