三 菱 受 配 電 機 器
セールスとサービス

機 種	高圧真空遮断器

三菱高圧真空遮断器接触子変更のお知らせ

ご愛用頂いております三菱高圧真空遮断器の接触子を変更いたしますのでご連絡申し上げます。

1. 対象機種

(1)VF 形 VCB

	機種	パターン
高圧真空遮断器	VF-8D/13D	①
	VF-20D/25D(600A, 1200A)	②
更新用高圧真空遮断器	VF-8DBS/13DBS	①
	VF-20DAS/25DAS	②
	VF-20DBS/25DBS	②

(2)VPR 形 VCB

	機種	パターン
高圧真空遮断器	3/6-VPR-20D/25D(※1)	②

※1 カタログ(JNEC-SL-0150)を参照してください。

注記
上記対象機種の変更内容は下記となります。(詳細は次頁を参照してください。)
・接触子の形状及び銀めっき範囲, 接触子の取付金具を変更

発行日付	2018 年 3 月	件名	三菱高圧真空遮断器 接触子変更のお知らせ	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬莱町 8 番地

2. 変更理由・内容

1 項による対象機種の接触子の統一化に伴い接触子の形状及び銀めっき範囲（外周めっき→全面めっき），接触子の取付金具が変わります。

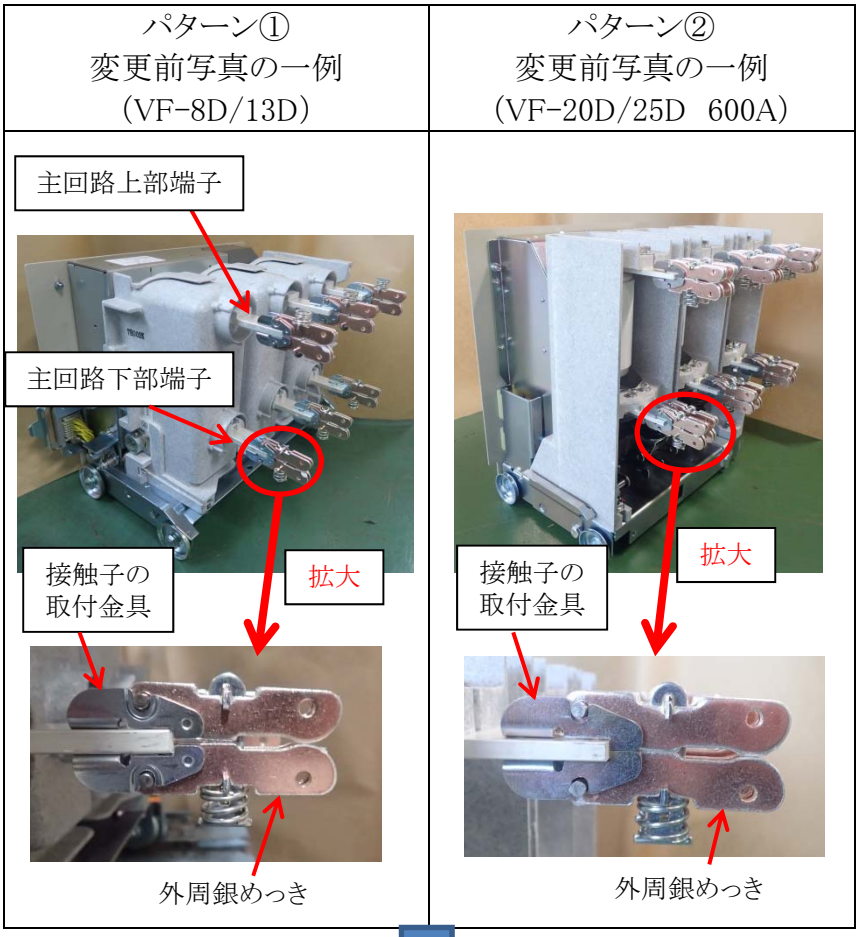

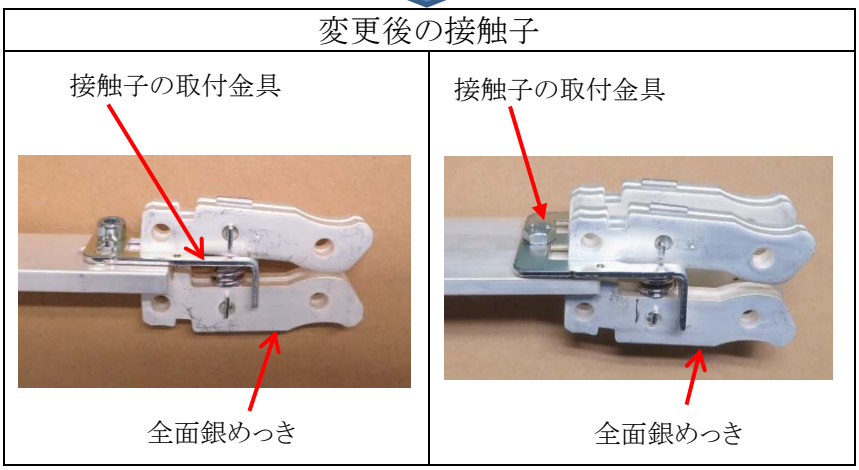

3. 変更後の性能

VCB の性能には影響ありません。

変更前後において互換性もあります。ただし，変更前の接触子の部品交換時は本体側の主回路上部/下部端子の交換を伴います。

※接触子の部品交換時は，工場持ち帰りにて交換となります。

4. 適用開始時期

2018 年 7 月出荷分より適用いたします。

※ 在庫の関係より適用時期が多少前後する場合があります。

以上