

位置検出用スイッチ変更のお知らせ

平素より三菱高圧/特別高圧真空遮断器および三菱高圧真空コンタクタ/コンビネーションユニットに格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、高圧/特別高圧真空遮断器及び真空コンタクタ/コンビネーションユニットの固定枠にオプションとして取り付けられる位置検出用スイッチの変更を、下記の通り、ご連絡致します。

記

1. 対象機種

高圧/特別高圧真空遮断器及び高圧真空コンタクタ/コンビネーションユニット

- (1) VF-8D/13D シリーズ
- (2) VF-20D/25D シリーズ
- (3) VF-32D/40D シリーズ
- (4) 3/6-VPR-20D/25D シリーズ
- (5) 10/15-VPR-25D/32D/40D シリーズ
- (6) VZ-E シリーズ

2. 変更理由・内容

生産中止によるメーカ変更のため上記対象機種の位置検出用スイッチの接点定格及び外観が以下の通り変更となります。

(1) 接点定格(開閉)

変更前(アズビル製)

定格電圧(V)	抵抗負荷(A)	誘導負荷(A)
AC 100~125	10	6
DC 100~125	0.5	0.05
DC 200~250	0.25	—



変更後(オムロン製)

定格電圧(V)	抵抗負荷(A)	誘導負荷(A)
AC 100~125	15	15
DC 100~125	0.5	0.05
DC 200~250	0.25	0.03



発行 日付	2019年2月	件名	三菱高圧/特別高圧真空遮断器及び 高圧真空コンタクタ/コンビネーションユニット 「位置検出用スイッチ変更のお知らせ」	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町8番地
----------	---------	----	--	--

(2) 外観(代表:VZ-E シリーズ)

変更前(アズビル製)



変更後(オムロン製)

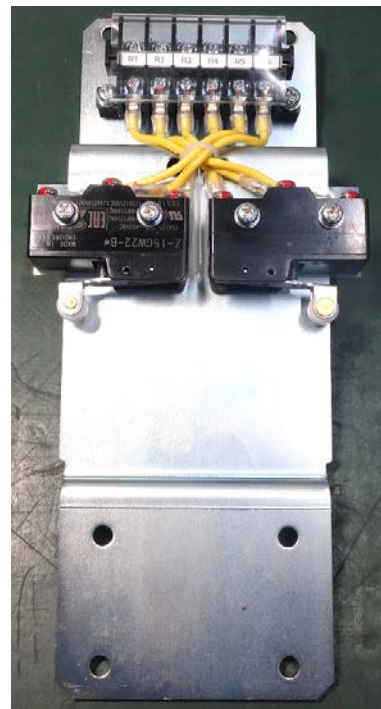

3. 適用開始時期

2019年4月出荷分より適用いたします。(在庫の関係で前後する場合がありますのでご了承ください。)

以上