

三菱高圧真空コンビネーションユニット支え板変更のお知らせ

ご愛用頂いております三菱高圧真空コンビネーションユニットに関して、絶縁物を支えている板(以降「支え板」と表記)の構造を変更いたしますのでご連絡申し上げます。

記

1. 対象機種

- (1) 高圧真空コンビネーションユニット VZ-E 形 VMC 据付方式(C・D・G・M 形)
- (2) 更新用高圧真空コンビネーションユニット VZ2-ECS 形 VMC 据付方式(C 形)

2. 変更理由・内容

上記対象機種の両側面に使用しております、支え板の先端部構造を組立作業改善のために変更いたします。



図1 支え板取付位置(例:VZ2-ECS)

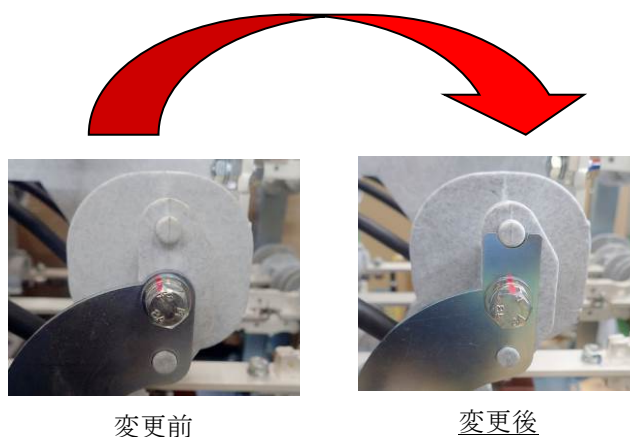


図2 支え板変更前後

3. 変更後の性能

- (1) VMC の性能には影響ありません。
- (2) 変更前後において互換性もあります。

4. 適用時期

2019年4月生産分より適用いたします。

※在庫の関係により適用時期が多少前後する場合があります。

5. 適用品に対する表示

箱の形名シールの右上に緑色のシールで表示します。(適用後1ヶ月程度)

発行 日付	2019年2月	件名	三菱高圧真空コンビネーションユニット 「支え板変更のお知らせ」	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町8番地
----------	---------	----	------------------------------------	--