

三菱配電・制御機器

セールスとサービス

機種

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております WS-V シリーズ ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器の製品仕様を以下の通り、変更いたしますのでお知らせします。

記

1.対象機種

- | | |
|---------------|---|
| ■ ノーヒューズ遮断器 | NF32-SV, NF63-CV, NF63-SV, NF63-HV, NF125-CV, NF250-CV |
| ■ 漏電遮断器(一般品) | NV32-SV, NV63-CV, NV63-SV, NV63-HV, NV125-CV, NV250-CV |
| ■ 漏電アラーム遮断器 | NF125-ZCV |
| ■ モータブレーカ | NF32-SV MB, NF63-CV MB, NF63-SV MB |
| ■ モータ保護用漏電遮断器 | NV63-CV MB, NV63-SV MB |
| ■ ノーヒューズスイッチ | DSN32-SV, DSN63-CV, DSN63-SV, DSN125-CV, DSN250-CV, DSN250-SV |

※同形名の各種用途別遮断器も適用となります。

(ただし、特殊電圧漏電遮断器, NF125-CV の低インストブレーカと高インストブレーカは除く)

※漏電遮断器の CE・CCC 品は対象外となります。

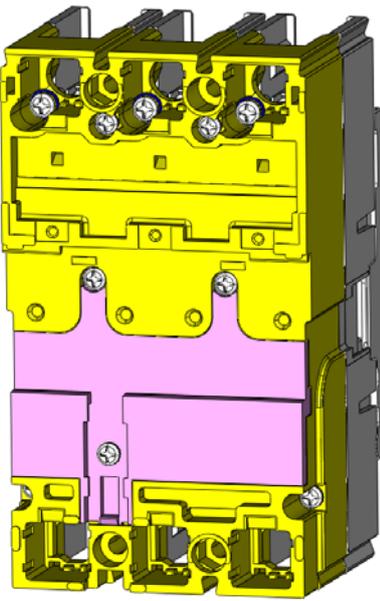
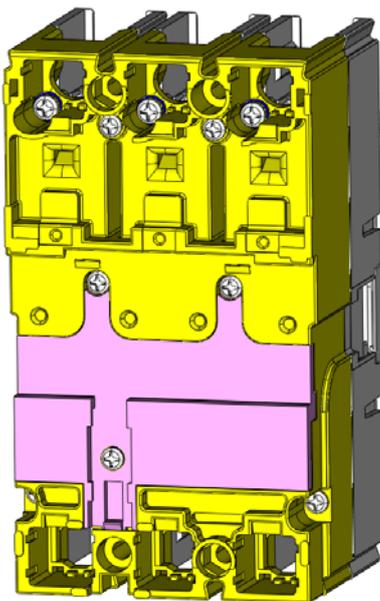
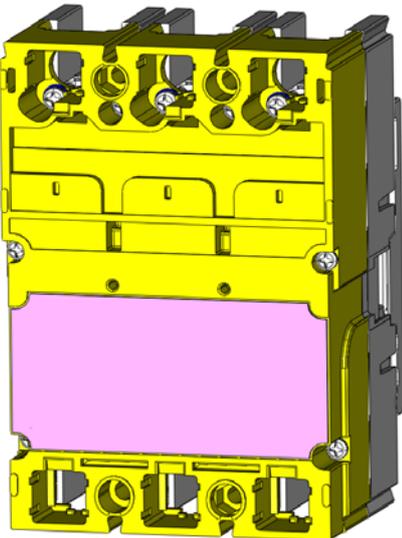
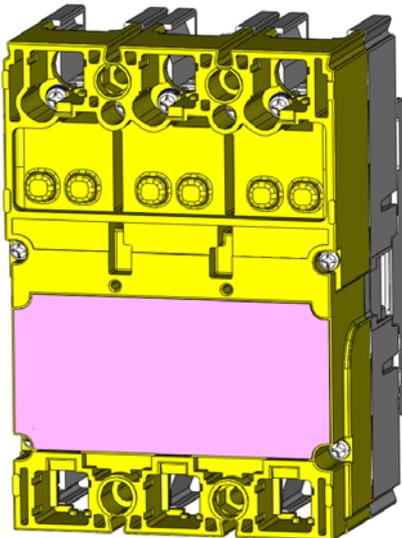
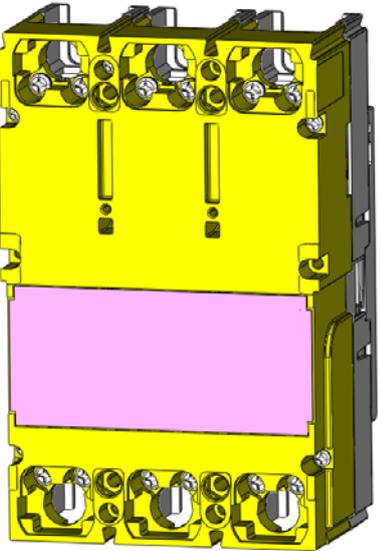
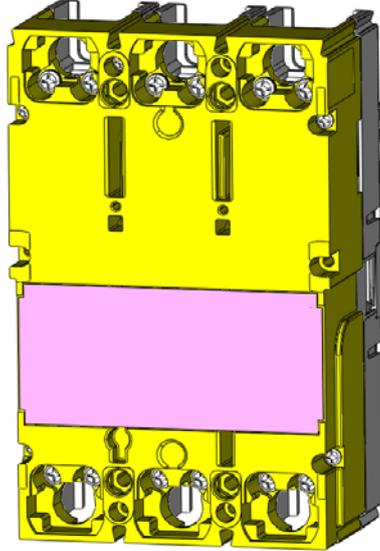
2.変更内容

(1)カバー(上)・(下)の材料を変更します。

対象機種	変更前	変更後
漏電遮断器 NV250-CV	<p>材料:PA 樹脂</p> <p>カバー(上) カバー(下)</p> 	<p>材料:PBT 樹脂</p> <p>カバー(上) カバー(下)</p> 

扱	A	日付	2013年9月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
整理番号	山-1086		三菱電機(株)福山製作所		WS-V ベースカバー仕様変更のお知らせ

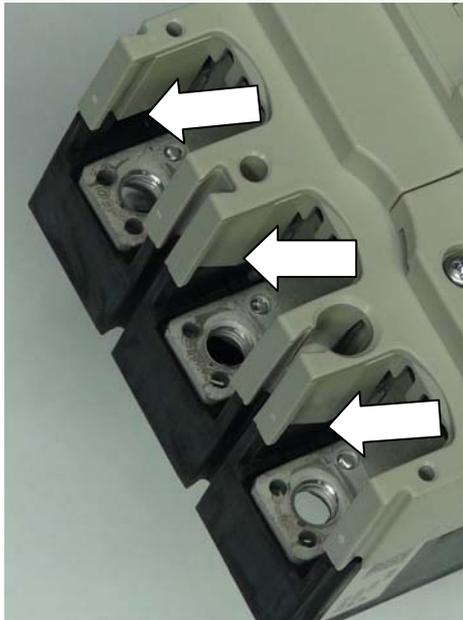
(2)ベース裏面の形状を変更します。 ※3 極外形品(2P,3P)が対象となります。

対象機種	変更前	変更後
<p>ノーヒューズ遮断器 NF32-SV、NF63-CV NF63-SV、NF63-HV</p> <p>漏電遮断器 NV32-SV、NV63-CV NV63-SV、NV63-HV</p> <p>モータブレーカ NF32-SV MB NF63-CV MB NF63-SV MB</p> <p>モータ保護用漏電遮断器 NV63-CV MB NV63-SV MB</p> <p>ノーヒューズスイッチ DSN32-SV DSN63-CV DSN63-SV</p>		
<p>ノーヒューズ遮断器 NF125-CV</p> <p>漏電遮断器 NV125-CV</p> <p>ノーヒューズスイッチ DSN125-CV</p>		
<p>ノーヒューズ遮断器 NF250-CV</p> <p>ノーヒューズスイッチ DSN250-CV DSN250-SV</p>		

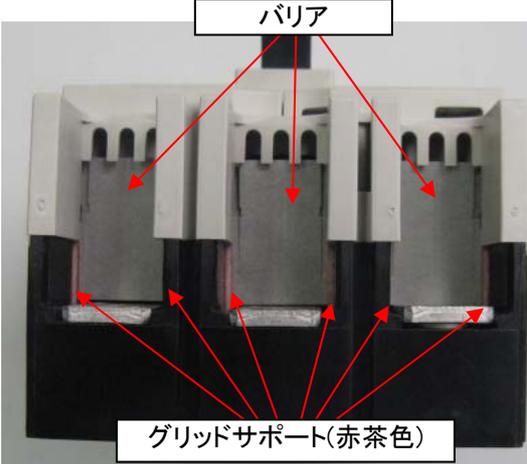
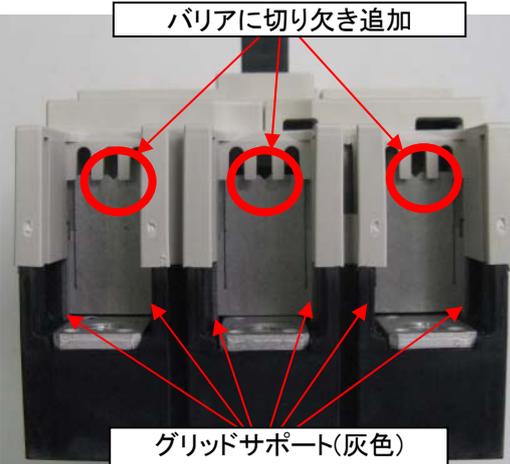
※定格電流 50A 以下が対象です。(漏電遮断器の 8A 以下は除く)

扱	A	日付	2013 年 9 月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
整理番号	山-1086	三菱電機 (株) 福山製作所			WS-V ベースカバー仕様変更のお知らせ

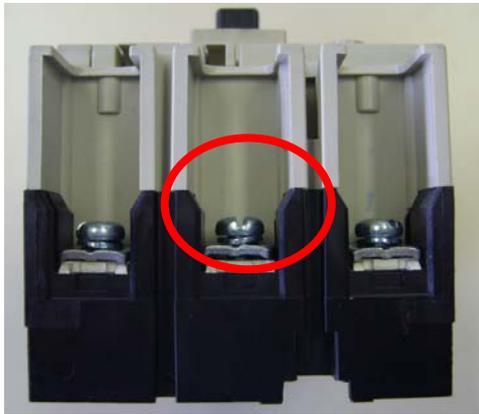
(3)端子部のベースおよびカバーの形状を変更します。

対象機種	変更前	変更後
ノーヒューズ遮断器 NF125-CV 漏電遮断器 NV125-CV ノーヒューズスイッチ DSN125-CV ※3極外形品(3P)が 対象となります。		 <p>端子部側壁に溝を追加します。</p>

(4)電源側バリア形状とグリッドサポートの色を変更します。

対象機種	変更前	変更後
ノーヒューズ遮断器 NF125-CV 漏電遮断器 NV125-CV 漏電アラーム遮断器 NF125-ZCV ノーヒューズスイッチ DSN125-CV		

(5)負荷側(二次側)中極のカバー形状を変更します。

対象機種	変更前	変更後
漏電遮断器 NV63-CV NV63-SV NV63-HV モータ保護用漏電遮断器 NV63-CV MB NV63-SV MB ※定格電流 40~50A が対象となります		

扱	A	日付	2013年9月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 WS-Vベースカバー仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1086	三菱電機(株)福山製作所			

3.仕様変更対象表 ○が対象です。

機種		極数	(1) カバー 材料変更	(2) ベース裏面 形状変更	(3) 端子部 形状変更	(4) 電源側バリア形状、 グリッドサポート色変更	(5) 負荷側中極 カバー形状変更			
ノーヒューズ 遮断器	NF32-SV	2P	-	-	-	-	-			
	NF63-CV	3P	-	○	-	-	-			
	NF63-SV			定格電流 50A 以下						
	NF63-HV									
	NF125-CV	2P	-	-	-	○	-			
		3P	-	○	○	○	-			
NF250-CV	2P	-	-	○	-	-	-			
	3P			○						
漏電遮断器 (一般品)	NV32-SV	2P	-	○	-	-	○			
	NV63-CV			定格電流 10~50A						
	NV63-SV	3P		-				-	-	-
	NV63-HV									
	NV125-CV									
NV250-CV	3P	○	-	-	-	-				
漏電アラーム 遮断器	NF125-ZCV	3P	-	-	-	○	-			
モータブレーカ	NF32-SV MB NF63-CV MB NF63-SV MB	3P	-	○ 定格電流 50A 以下	-	-	-			
モータ保護用 漏電遮断器	NV63-CV MB NV63-SV MB	3P	-	○ 定格電流 10~50A	-	-	○ 定格電流 40~50A			
ノーヒューズ スイッチ	DSN32-SV	2P	-	-	-	-	-			
		3P	-	○	-	-	-			
	DSN63-CV DSN63-SV	2P	-	-	-	-	-			
		3P	-	○ 定格電流 50A	-	-	-			
	DSN125-CV	2P	-	-	-	○	-			
		3P	-	○	○	○	-			
	DSN250-CV DSN250-SV	2P	-	-	-	-	-			
		3P	-	○	-	-	-			

※各仕様変更に伴う性能、端子への配線方法、付属装置取付け方法の変更等はありません。

4.変更理由

生産性向上のため

5.変更時期

2014年4月生産分より

(ただし、在庫の関係上若干前後する事がありますので、ご了承願います。)

以上

扱	A	日付	2013年9月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 WS-Vベースカバー仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1086	三菱電機(株)福山製作所			