

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 不足電圧引きはずし装置(UVT)仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器・漏電遮断器(WS-Vシリーズ)の不足電圧引きはずし装置(UVT)について、以下の通り、仕様変更しますのでご連絡いたします。

記

1.対象機種

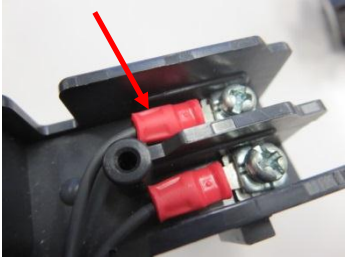


WS-Vシリーズ UL登録品 内部付属装置(カセット付属装置) 不足電圧引きはずし装置(UVT)
『内部付属装置(カセット付属装置) 対象形名・適用機種一覧表』

付属装置 シリーズ	カセット付属装置 形名	適用機種	
		NF	NV
不足電圧引きはずし装置 (UVT)	UVTNAD130-05SVUR, UVTNA250-05SVUR, UVTNA480-05SVUR	NF50-SVFU	NV50-SVFU
	UVTNAD130-05SVURS, UVTNA250-05SVURS, UVTNA480-05SVURS	NF100-CVFU	NV100-CVFU
	UVTSAD130-05SVUR, UVTSA250-05SVUR, UVTSA480-05SVUR	NF125-SVU	NV125-SVU
	UVTSAD130-05SVURS, UVTSA250-05SVURS, UVTSA480-05SVURS	NF125-HVU	NV125-HVU
	UVTNAD130-05SVUL, UVTNA250-05SVUL, UVTNA480-05SVUL	NF250-SVU	NV250-SVU
	UVTNAD130-05SVULS, UVTNA250-05SVULS, UVTNA480-05SVULS	NF250-HVU	NV250-HVU
	UVTSAD130-05SVUL, UVTSA250-05SVUL, UVTSA480-05SVUL		
	UVTSAD130-05SVULS, UVTSA250-05SVULS, UVTSA480-05SVULS		

※NF50-SVFU,NV50-SVFU はカセット付属装置はありません。

2.変更内容

不足電圧引きはずし装置(UVT)の圧着端子仕様を変更いたします。

機種	変更前	変更後
不足電圧引きはずし装置(UVT) UVT 電圧モジュール接続 圧着端子 	丸形圧着端子 	インターロック形圧着端子 

※圧着端子仕様変更に伴う性能変更ありません。

3.変更理由

UL登録品の不足電圧引きはずし装置(UVT)仕様を一般品に統一しました。
また、UVT 電圧モジュールへの電線接続時の作業性も改善されます。
(端子ねじ(M3.5)を全てはずさなくても圧着端子接続が可能です)

4.変更時期

2015年3月生産分より。
(ただし在庫の関係上若干前後することがありますのでご了承願います。)

以上

扱	A	日付	2014年9月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 不足電圧引きはずし装置(UVT) 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1134	三菱電機(株)福山製作所			