

# 三菱配電・制御機器

## セールスとサービス

|    |   |
|----|---|
| 機種 | ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器<br>サーキットプロテクタ・低圧気中遮断器<br>関連機器 |
|----|---|

### ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 他 表示内容変更のお知らせ

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器・漏電遮断器・サーキットプロテクタ・低圧気中遮断器・関連機器につきまして、弊社コーポレートロゴを変更いたします。また、新 CE 指令対応のため製造者住所を追記させていただきますので、ご連絡いたします。

記

#### 1.対象機種・変更内容・変更時期

(1)対象機種:下記表に対象機種の一覧を示します。

(2)変更内容:以下の6点を変更します。

①新コーポレートロゴ、および、包装箱の側面への識別マーク“<L>”追記、②製造者住所を本体へ追記(CE品)、

③▲刻印除去、④封印シール、⑤製造工場名・住所の包装箱へ中国語での追記、⑥製造者住所を包装箱へ追記。

(3)変更時期:主要機種は、2016年1月生産分より。一部機種は、2016年9月生産分より。

(ただし、在庫の関係上若干前後する場合がありますのでご了承願います)

尚、付属装置に関しては、2016年4月生産分から変更予定。別途、詳細をご連絡いたします。

※ ○…変更対象 —…変更対象外

| (1)機種・シリーズ   | (2)変更内容                 |                       |                  |                  |                         | (3)変更時期     |
|--|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------|
|  | 本体/包装箱                  | 本体                    |                  |                  | 包装箱                     |             |
|  | ①新コーポレートロゴ<br>[図 1,2,5] | ②製造者住所<br>(CE品) [図 1] | ③▲刻印<br>除去 [図 3] | ④封印<br>シール [図 4] | ⑤製造工場名・<br>住所(中文) [図 5] |             |
| ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 F Style<br>NF・NV F Style32, 63A フレーム, NF・NV50-SVFU         | ○                       | ○                     | ○                | ○                | ○                       | 2016年<br>1月 |
| ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器, ノーヒューズスイッチ<br>NF・NV 30-CS, NV50-CSA                       | ○(NFのみ)                 | —                     | —                | ○                | ○注 4                    |             |
| モータ保護用<br>MB・MN 30-CS, MN50-CSA  | ○(MBのみ)                 | —                     | —                | ○                | ○                       |             |
| 漏電アラーム付 NF-Z   | —                       | ○                     | ○                | ○注 5             | ○注 5                    |             |
| 単 3 回路専用 NF-N, NV-N, NF-NZ   | —                       | ○                     | ○                | ○                | ○                       |             |
| UL 489Listed NF・NV100-SRU/HRU  | ○                       | ○                     | ○                | ○                | ○                       |             |
| NF50-SMU   | ○                       | —                     | —                | ○                | ○                       |             |
| MDU ブレーカ   | —                       | ○                     | ○                | ○                | ○                       |             |
| 漏洩電流表示付 NF・NV-SVL/SWL  | —                       | ○                     | ○                | ○                | ○                       |             |
| 直流高電圧対応<br>遮断器・開閉器<br>KB-HD<br>NF-HDV/HDVA/HDW                             | ○注 1                    | ○注 2                  | ○                | ○                | ○                       |             |
| 分電盤・制御盤用<br>KC<br>BH・BV-C/CP, BH-K, BH-P                                   | —                       | —                     | —                | ○                | ○                       |             |
| 制御盤用遮断器<br>FA<br>FAU, FHU  | —                       | ○注 3                  | —                | ○                | ○                       |             |
| サーキットプロテクタ CP30-BA/HU, CP-S  | ○                       | —                     | —                | ○                | ○                       |             |
| 分電盤・機器内蔵用<br>BL<br>NV-L  | ○                       | ○                     | —                | ○                | ○注 6                    |             |
| 低圧気中遮断器 AE-SW  | ○                       | —                     | —                | ○                | ○                       |             |
| 関連機器<br>漏電リレー, 互換形 ZCT<br>分電盤リコン機器<br>電路絶縁検出器 MEGMO-2<br>サイリスタプロテクタ SP50-K | ○(ZHA,ZLAのみ)            | —                     | —                | ○(互換形 ZCTのみ)     | ○                       | 2016年<br>9月 |
|  | —                       | —                     | —                | ○注 8             | —                       |             |
|  | —                       | —                     | —                | ○                | —                       |             |
| JIS 互換性寸法漏電遮断器   | —                       | —                     | —                | —                | —                       |             |

注 1. □の機種は、新コーポレートロゴに「▲+シリーズ名」を記載(図 2 参照)。尚、NF-HDVA は、新コーポレートロゴに対応済。

注 2. NF63-HDV(50A 以下), NF-HDW のみ対象。

注 5. NF1000-ZSB, NF1200-ZSB は対象外。

注 8. BR-D, BC-K, BC-V のみ対象。

注 3. BH-K/K100, BH-P/P100 のみ対象。

注 6. NV-L22FYC/FZC のみ対象。

注 4. NV1000-SB, NV1200-SB は対象外。

注 7. 個装箱および NV-L22M/22HC/FYC/FZC の集梱箱のみ対象。

|      |        |              |         |    |                                 |
|------|--------|--------------|---------|----|---------------------------------|
| 扱    | A      | 日付           | 2015年6月 | 件名 | ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他<br>表示内容変更のお知らせ |
| 整理番号 | 山-1169 | 三菱電機(株)福山製作所 |         |    |                                 |

2.変更理由

- ①新コーポレートロゴへ変更:弊社国内外コーポレートロゴの統一に伴い変更します。  
※一部機種はスペースの関係から本体に「▲+シリーズ名」を表示するものがあります。  
(表示例 NF・BL: ▲ MCCB, CP-S: ▲ CBE, NV: ▲ ELCB)
- ②本体へ製造者住所追加:欧州 EC 指令改正に伴い製造者住所を表示します。  
※一部機種はスペースの関係から包装箱にのみ表示します。
- ③▲刻印除去:弊社社内規程改正に伴い除去します。
- ④封印シールの▲除去:弊社社内規程改正に伴い除去します。
- ⑤包装箱へ製造工場・住所の中国語表示追加:中国製品品質法改定に伴い追加します。
- ⑥包装箱へ製造者の住所表示追加:欧州 EC 指令改正に伴い追加します。  
※CE 品以外でも CE 品包装箱と共用の場合は表示されます。

3.変更内容(代表事例)

(1)本体

- ①新コーポレートロゴへ変更【標準コーポレートロゴ】
- ②製造者住所追記

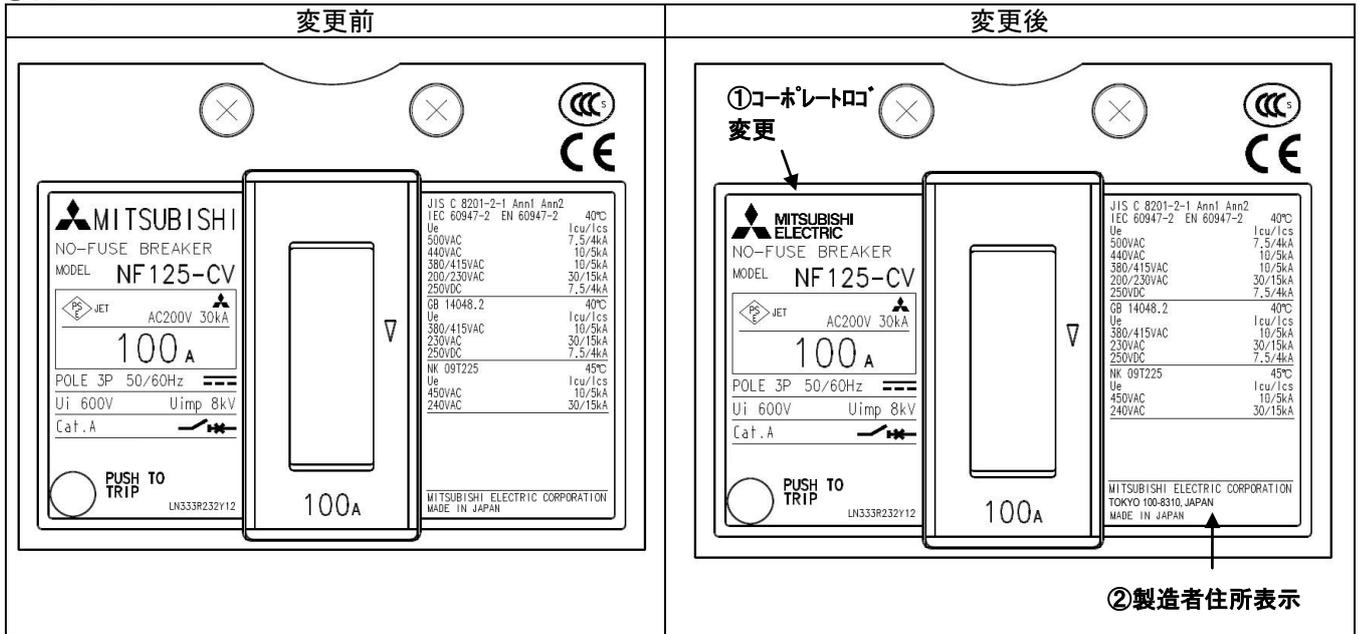


図1 新コーポレートロゴ(標準コーポレートロゴ)の代表例(NF125-CV 3P 100A)

- ①新コーポレートロゴへ変更【特殊ロゴ「▲+シリーズ名」(1/3 ページの表中、□囲みの機種)】

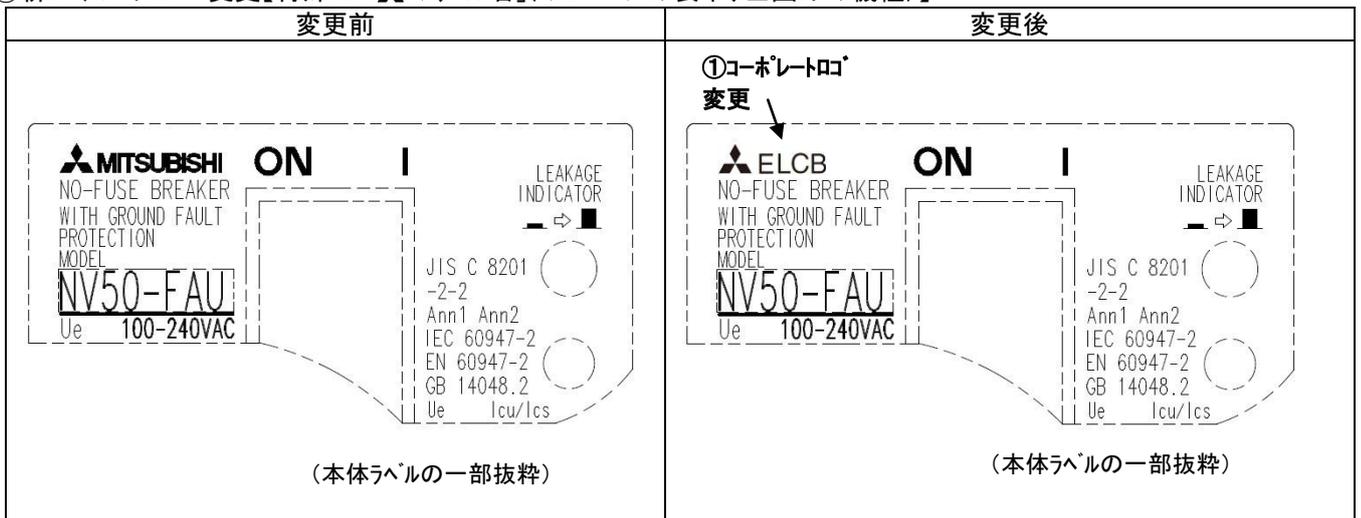


図2 新コーポレートロゴ(特殊ロゴ)の代表例(NV50-FAU 3P)

- ③▲刻印除去



図3 ▲刻印除去の代表例(NF63-CV)

|      |        |              |         |    |                                 |
|------|--------|--------------|---------|----|---------------------------------|
| 扱    | A      | 日付           | 2015年6月 | 件名 | ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他<br>表示内容変更のお知らせ |
| 整理番号 | 山-1169 | 三菱電機(株)福山製作所 |         |    |                                 |

④ 封印シール

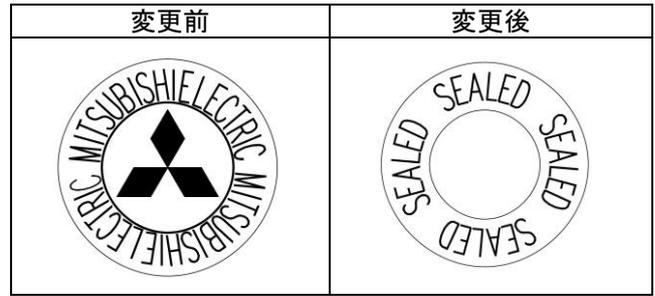
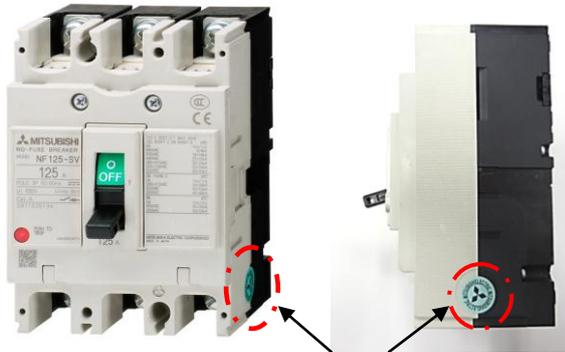


図4 封印シールの外観

(2) 包装箱

- ① 識別マーク“<L>”
- ⑤ 製造工場名・住所の中国語での追記
- ⑥ 製造者住所追記

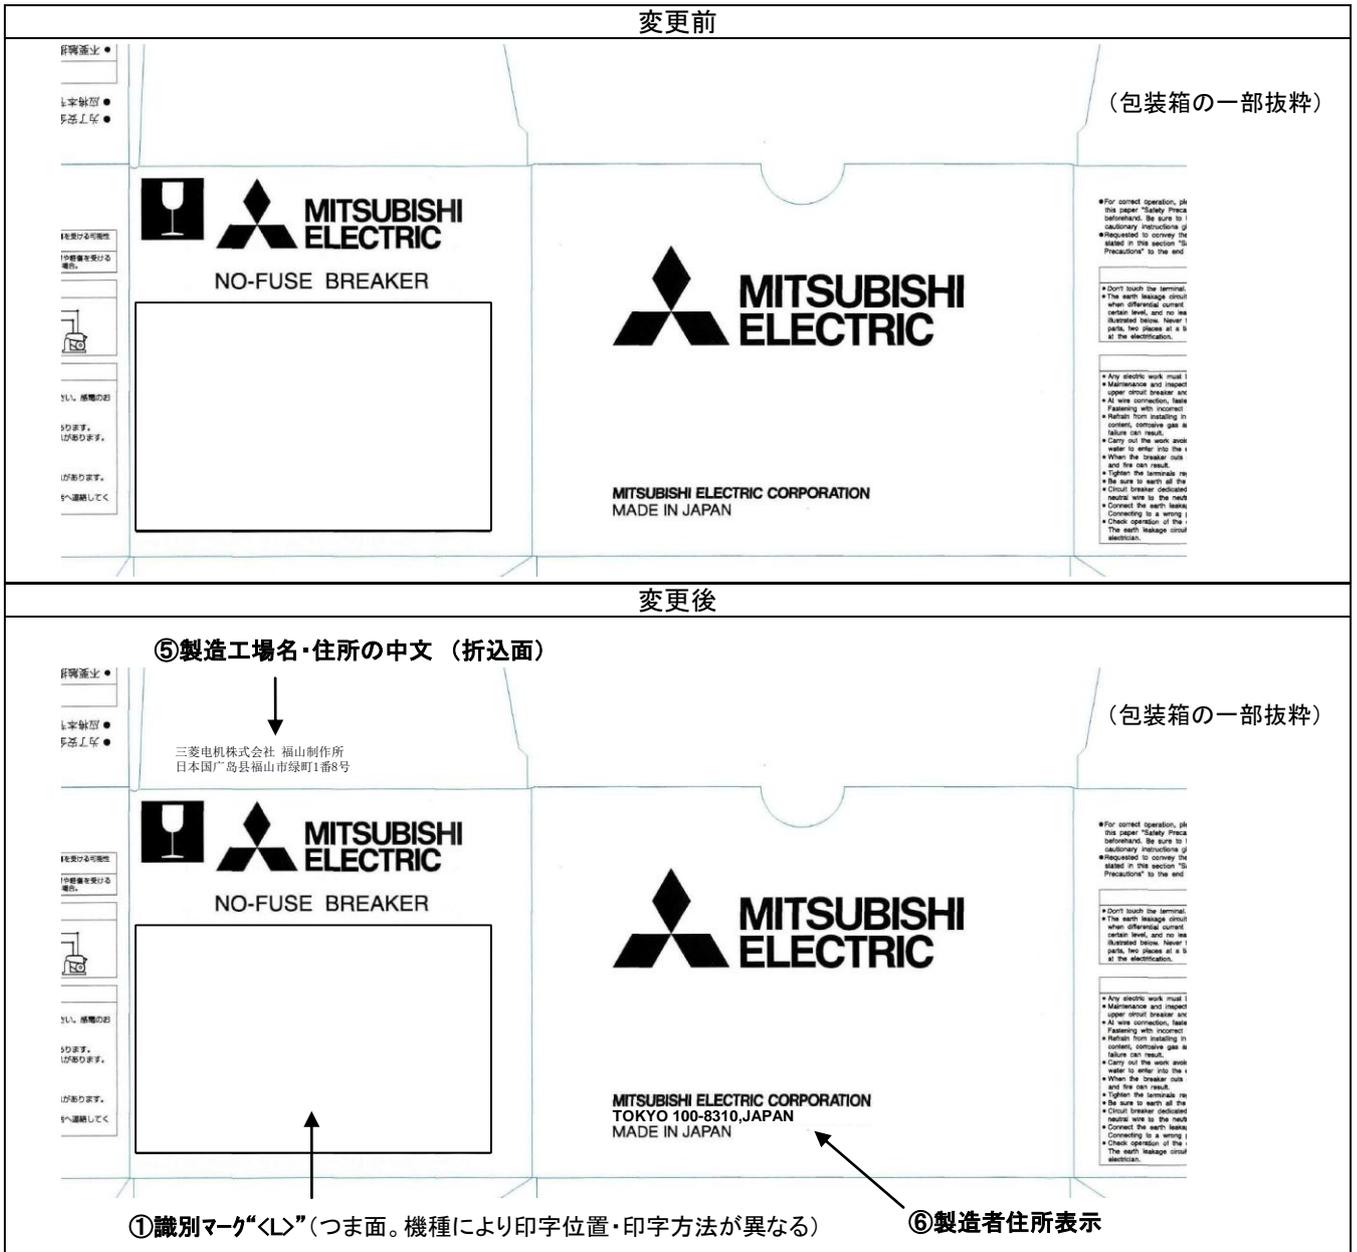


図5 包装の変更例 (NF250-CV)

4. 新旧識別について

本体変更品より、識別マーク“<L>”を包装箱のつま面に追加します(図5参照)。

以上

|      |        |    |              |    |                                 |
|------|--------|----|--------------|----|---------------------------------|
| 扱    | A      | 日付 | 2015年6月      | 件名 | ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他<br>表示内容変更のお知らせ |
| 整理番号 | 山-1169 |    | 三菱電機(株)福山製作所 |    |                                 |