

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

| | |
|----|---------------------------------------|
| 機種 | UL489 登録品 ノーヒューズ遮断器・漏電保護付ノーヒューズ遮断器 |
|----|---------------------------------------|

UL489 登録品 ノーヒューズ遮断器・漏電保護付ノーヒューズ遮断器 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております UL489 登録品 ノーヒューズ遮断器・漏電保護付ノーヒューズ遮断器について、下記の通り、仕様変更いたしますことをお知らせします。


記

1. 対象機種

- UL489 登録品 ノーヒューズ遮断器・漏電保護付ノーヒューズ遮断器
NF250-SVU, NF250-HVU, NV250-SVU, NV250-HVU

2. 変更内容

端子カバー(標準装備品)形状変更

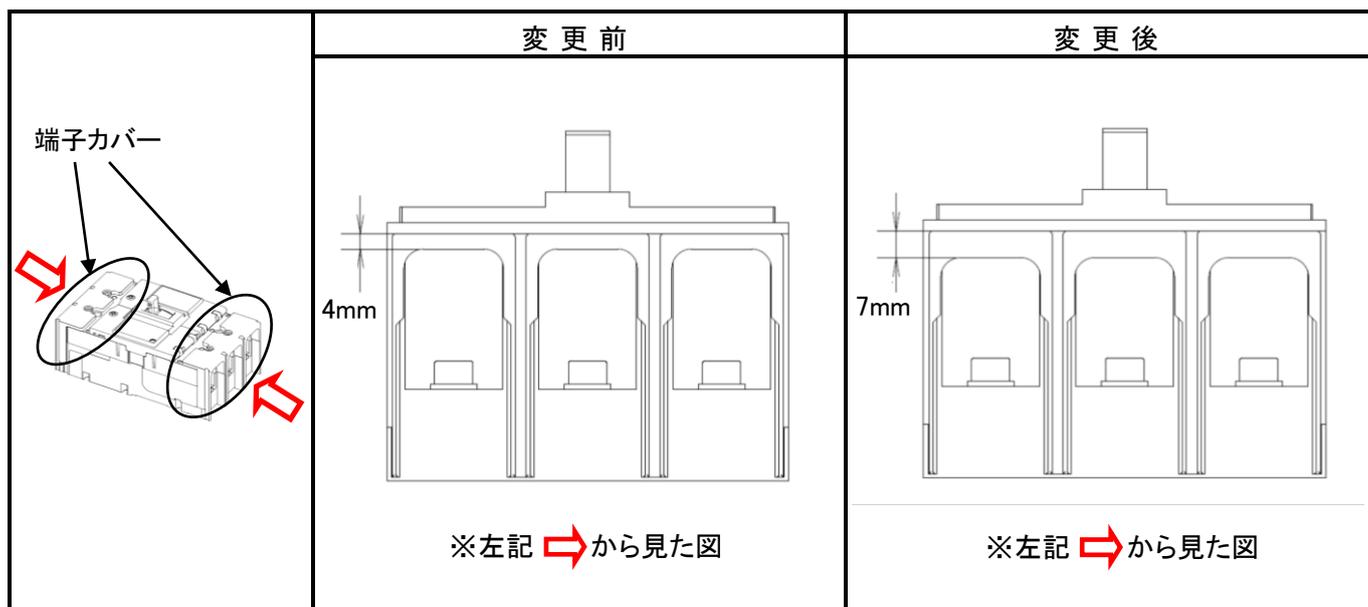

※仕様変更に伴う性能・配線作業性の変更はありません。

3. 変更理由

生産性向上のため、端子カバー形状を変更しました。

4. 変更時期

2016年8月生産分より

(ただし、在庫の関係上若干前後する場合がありますのでご了承願います。)

以上

| | | | | | |
|------|--------|--------------|---------|----|---|
| 扱 | A | 日付 | 2016年1月 | 件名 | UL489 登録品 ノーヒューズ遮断器・漏電保護付 ノーヒューズ遮断器仕様変更のお知らせ |
| 整理番号 | 山-1208 | 三菱電機(株)福山製作所 | | | |