

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 サーキットプロテクタ・制御盤用遮断器
----	---------------------------------------

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 他 表示変更のお知らせ

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器・漏電遮断器・サーキットプロテクタ・制御盤用遮断器につきまして、弊社コーポレートロゴを変更いたします。また、中国 GB 規格変更対応のため表記内容を変更させていただきますので、ご連絡いたします。

記


1. 対象機種・変更内容・変更時期

- (1)変更機種：下記表に対象機種の一覧を示します。
 (2)変更内容：以下の3点を変更します。
 ①新コーポレートロゴ変更、②中国 GB 規格表記変更
 ③P/C ラベル(包装箱)の識別マーク<II>追記
 (3)変更時期：主要機種は、2018年4月生産分より。一部の機種は5月生産分より。
 (ただし、在庫の関係上若干前後する場合がありますのでご了承願います)

(1)変更機種	(2)変更内容			(3)変更時期
	本体		P/C ラベル (包装箱)	
	新コーポレートロゴ	中国 GB 規格表記	識別マーク	
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 F Style NF・NV F Style32, 63A フレーム NF・NV50-SVFU	○	○	○	2018年4月
UL 489Listed	NF・NV100-SRU/HRU NF50-SMU	○ ○	○ ○	2018年4月 2018年5月
分電盤・制御盤用	KC	○	- ○	2018年4月
	BV-C/CP	○	- ○	2018年5月
制御盤用遮断器	FA	○	- ○	2018年4月
	FAU、FHU	○	○ ○	2018年4月
サーキットプロテクタ	CP-S、CP-SU 注1	○	- ○	2018年4月
分電盤・機器内蔵用	BL	○	- ○	2018年5月

注1. CP-S AC多極異仕様、CP-SU DC SHT仕様においては、表示内容の一部を抹消します(図1参照)

2. 変更理由

- (1)新コーポレートロゴへ変更
 :一部機種で「+シリーズ名」表示の機種を弊社国内外コーポレートロゴに統一します。
 (2)中国 GB 規格表記の変更：GB 規格変更に伴い、例：「GB 14048.2」→「GB/T 14048.2」に変更します。
 (3)P/C ラベル(包装箱)の識別マーク<II>追記：変更前後での識別のため識別マークを追記します。

扱	A	日付	2017年11月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 表示変更のお知らせ
整理番号	山-1305		三菱電機(株)福山製作所		

3. 変更内容(代表事例)

(1) 本体

- ①新コーポレートロゴへ変更 ②中国 GB 規格表記の変更
 ③CURVE 表記抹消 ④INST. A. A 表記抹消 (③④は CP-S AC 多極異仕様、CP-SU DC SHT 仕様のみ)

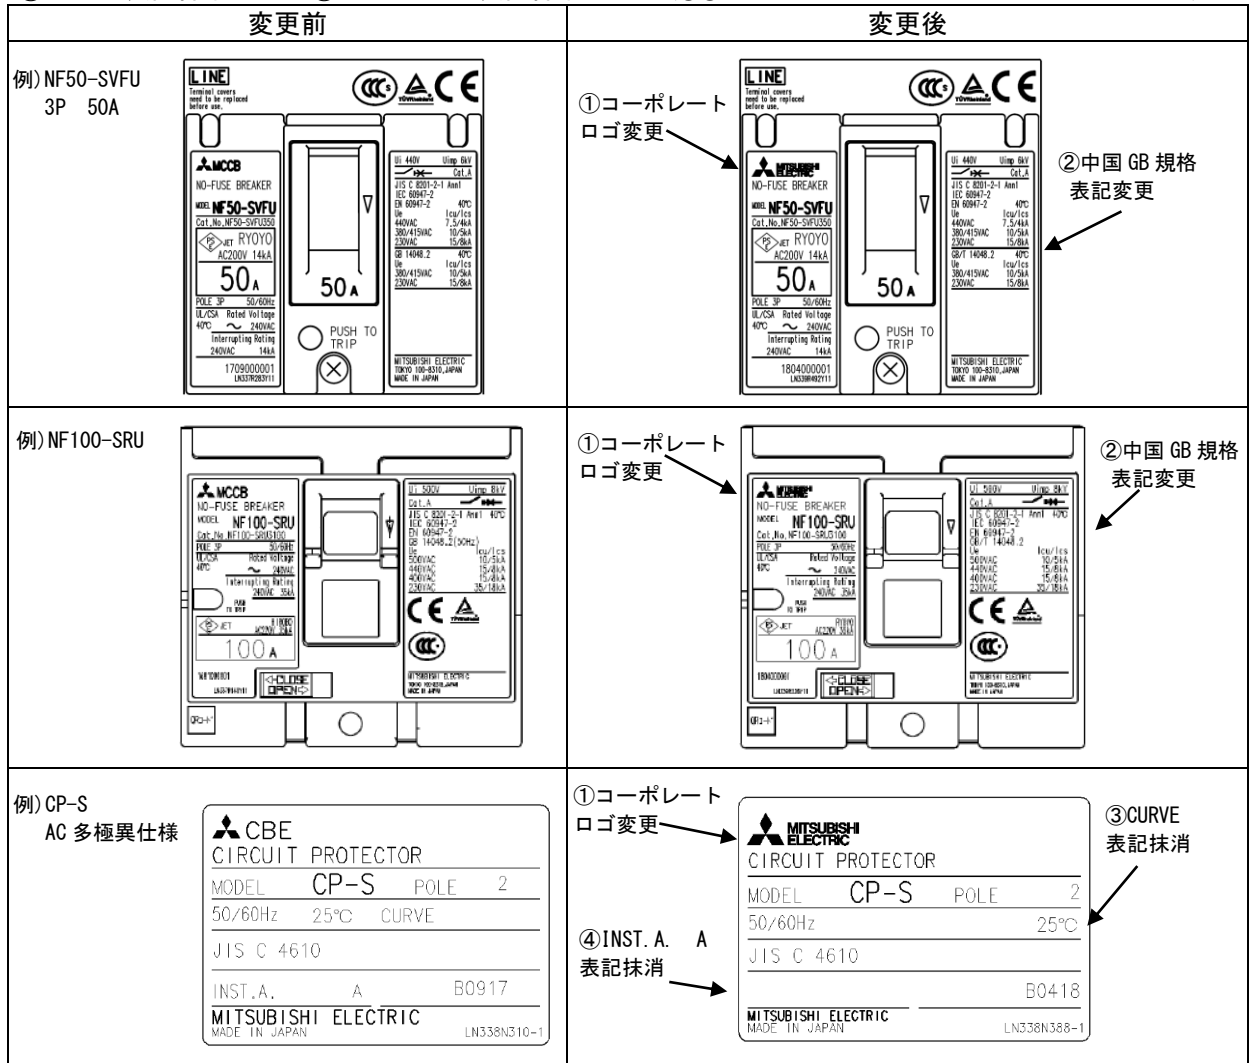


図1 新コーポレートロゴ(標準コーポレートロゴ)の代表例(NF50-SVFU, NF100-SRU, CP-S)

(2) P/C ラベル(包装箱)

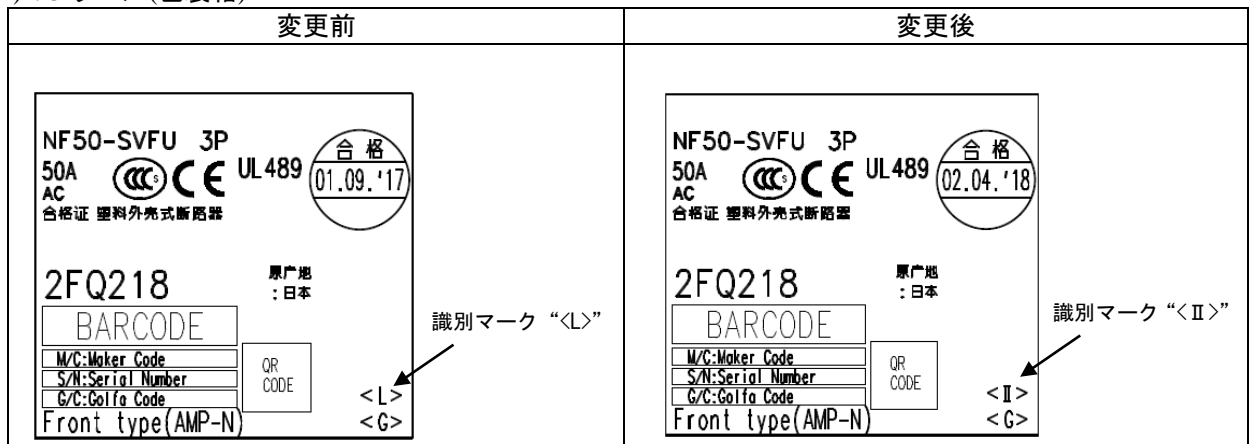


図2 包装の変更例(NF50-SVFU)

【QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。】

4. 新旧識別について

本体変更品より、識別マーク“<II>”をP/Cラベル(包装箱)に追加します。(<L> から <II>)に変更します)

以上

扱	A	日付	2017年11月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 表示変更のお知らせ
整理番号	山-1305		三菱電機(株)福山製作所		