

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	漏電遮断器・漏電アラーム遮断器他
----	------------------

## 800A フレーム漏電遮断器・漏電アラーム遮断器他 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております 800A フレーム漏電遮断器・漏電アラーム遮断器他 負荷側本体端子仕様を以下の通り、変更いたしますのでお知らせします。

記


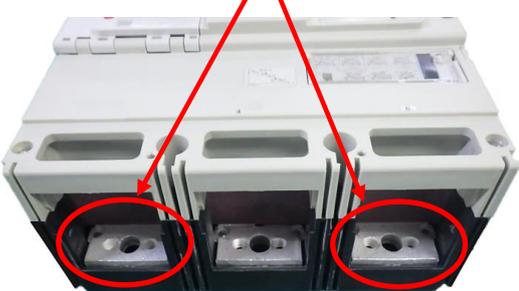
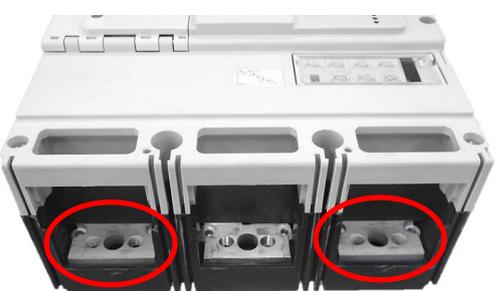
### 1. 対象機種

対象機種	形名
漏電遮断器(CE・CCC 品含む)	NV800-SEW, NV800-HEW
漏電アラーム遮断器	NF800-ZEW
MDU ブレーカ	NV800-SEWMB, NV800-HEWMB, NF800-ZEWMB
漏洩電流表示付ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器	NF800-SEWL, NV800-SEWL

※用途別遮断器を含む

### 2. 変更内容

負荷側本体端子(左右極)の材料・めっきを変更いたします。

	変更前	変更後
(例) NV800-SEW 3P 表面形  負荷側本体端子 表面形バー端子を 取付けた状態	 負荷側本体端子(左右極) 端子材料:銅 めっき:銀 表面形バー端子を取りはずした状態	 端子材料:アルミニウム めっき:すず

※材料・めっき変更に伴う性能(端子強度・温度上昇・接触抵抗・端子間抵抗)への影響はありません。

### 3. 変更理由

生産性向上のため。

### 4. 変更時期

2021年6月生産分より変更いたします。

(ただし、在庫の関係上前後することがありますのでご了承ください。)

以上

扱	A	日付	2021年1月	件名	800A フレーム漏電遮断器・漏電アラーム遮断器他 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1472	三菱電機(株)福山製作所			