

三菱配電・制御機器

セールスとサービス

機 種	UL 登録品 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器
-----	--

UL 489Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております UL 489Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器の製品仕様につきまして、下記の通り変更いたしますことをお知らせします。

記

1. 対象機種

UL 489Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器
 NF50-SMU
 NF100-SRU, NF100-HRU, NV100-SRU, NV100-HRU
 NF50-SVFU, NV50-SVFU
 NF100-CVFU, NV100-CVFU
 NF125-SVU, NF125-HVU, NV125-SVU, NV125-HVU
 NF250-CVU, NF250-SVU, NF250-HVU, NV250-CVU, NV250-SVU, NV250-HVU
 NF400-SWU, NF400-HWU, NV400-SWU, NV400-HWU
 NF630-SWU, NF630-HWU

2. 変更内容

- (1) 3 極品の単相回路でのご使用に関する注記を追加、または、変更する。
 - (2) NV100-SRU/HRU 3 極品 レーザーマーキング用名板を廃止する。
(カバーへ直にレーザーマーキングします)
 - (3) NF50-SMU 本体正面の CCC マーク名板を廃止し、側面の定格名板に CCC マークを印刷する。
- ※本体名板表示変更内容の詳細については、次ページ以降をご参照ください。

シリーズ	適用機種		変更内容			
	ノーヒューズ遮断器 (NF)	漏電保護付 ノーヒューズ遮断器 (NV)	(1) 注記		(2) 名板廃止 (NV 3P)	(3) CCC マーク 表示位置変更
			(NF)	(NV)		
SMU	NF50-SMU	-	○(追加)	-	-	○
WS-V	NF50-SVFU	NV50-SVFU	○(追加)	○(変更)	-	-
	NF100-CVFU	NV100-CVFU	○(追加)	○(変更)	-	-
	NF125-SVU/HVU	NV125-SVU/HVU	○(追加)	○(変更)	-	-
	NF250-CVU/SVU/HVU	NV250-CVU/SVU/HVU	○(追加)	○(変更)	-	-
WS	NF400-SWU/HWU	NV400-SWU/HWU	○(追加)	○(変更)	-	-
	NF630-SWU/HWU	-	○(追加)	-	-	-
SRU/HRU	NF100-SRU/HRU	NV100-SRU/HRU	○(追加)	○(変更)	○	-

注：(1)注記・(2)名板廃止については、2 極品は変更対象外です。

3. 変更理由

- (1) UL 489 9.1.1.24 項の規定変更に伴い、3 極品を単相アプリケーションで使用する場合には本体へのマーキングが必要となったため。
- (2) (3) 生産性改善のため。

4. 変更時期

2021 年 11 月生産分より

(ただし、在庫の関係上前後することがありますのでご了承願います)

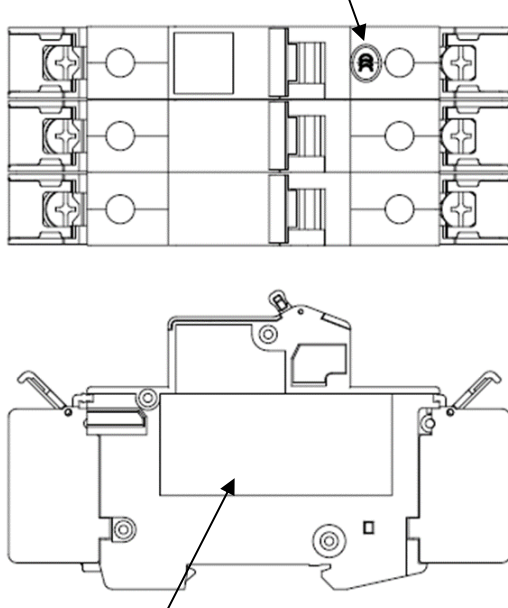
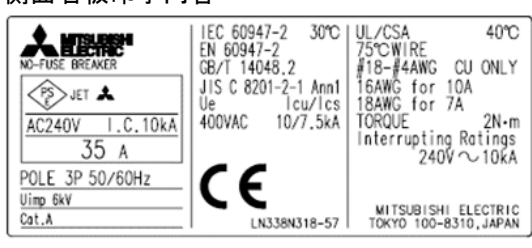
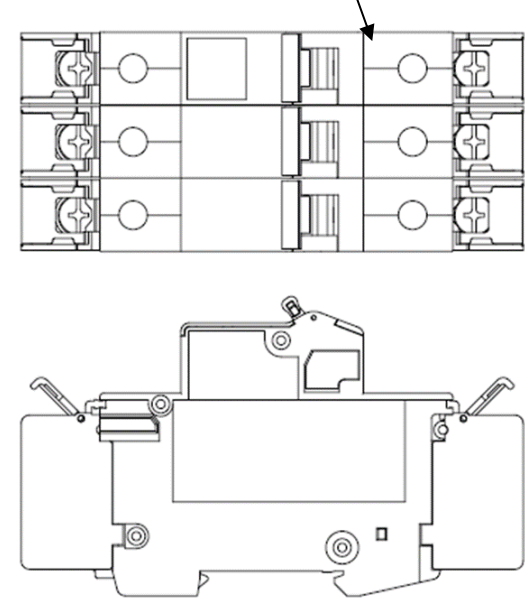
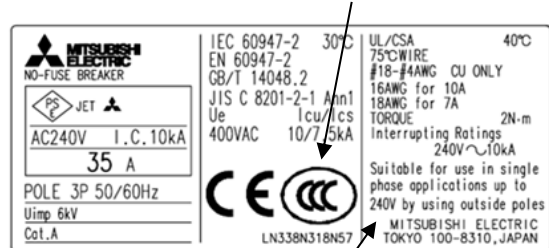
※新旧識別表示 包装箱に識別マーク “<N> ” を追加します。

以上

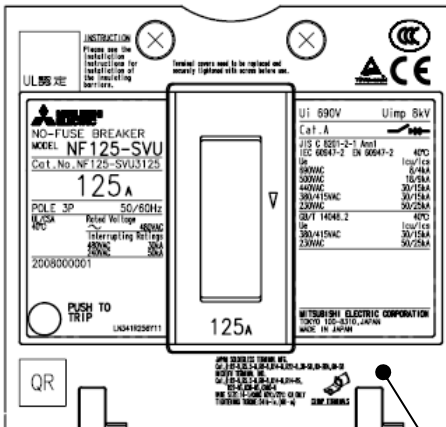
扱	A	日付	2021 年 4 月	件名	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1492	三菱電機 (株) 福山製作所			

<UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 変更内容>

1) SMU シリーズ

機種・極数	変更前	変更後
<p>代表例 NF50-SMU 3P</p>	<p>CCC 名板</p>  <p>側面名板</p> <p>側面名板印字内容</p> 	<p>CCC 名板廃止</p>  <p>CCC マーク追加</p>  <p>注記追加 Suitable for use in single phase applications up to ___ V by using outside poles. ※___ V は最大使用電圧</p>

2) WS-V シリーズ, WS シリーズ, SRU/HRU シリーズ

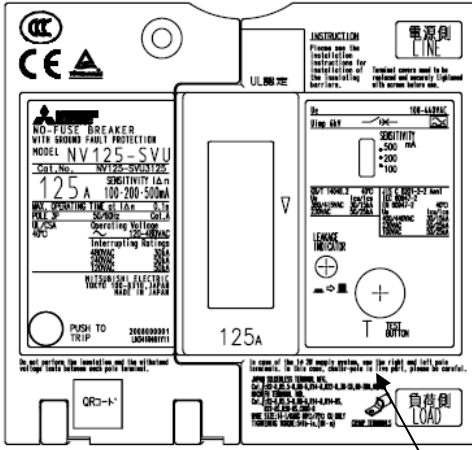
機種・極数	定格表示	変更内容
<p>代表例 NF125-SVU 3P</p>	 <p>注記表示追加</p>	<p>注記追加 Suitable for use in single phase applications up to ___ V by using outside poles. ※___ V は最大使用電圧</p>

備考 1) QR コードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。
2) 各機種の注記内容は同じですが、表示位置は異なります。

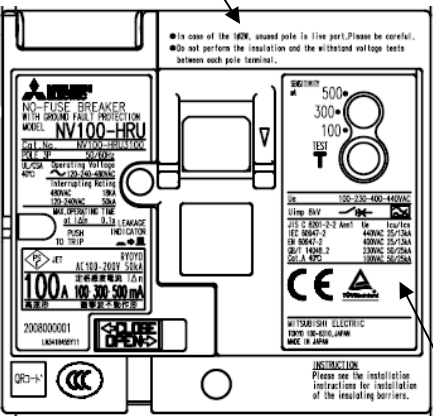
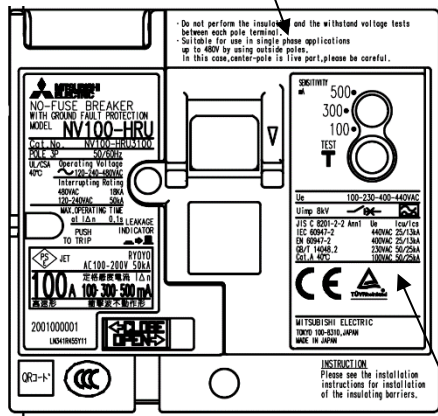
扱	A	日付	2021年4月	件名	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1492	三菱電機 (株) 福山製作所			

<漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 変更内容>

1) WS-V シリーズ, WS シリーズ

機種・極数	定格表示	変更内容
<p>代表例 NV125-SVU 3P</p>	 <p>注記</p>	<p>注記内容変更</p> <p>変更前 In case of the 1φ2W supply system, use the right and left pole terminals. In this case, center-pole is live part, Please be careful.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>変更後 Suitable for use in single phase applications up to ___ V by using outside poles. In this case, center-pole is live part, Please be careful. ※___ Vは最大使用電圧</p>

2) SRU/HRU シリーズ

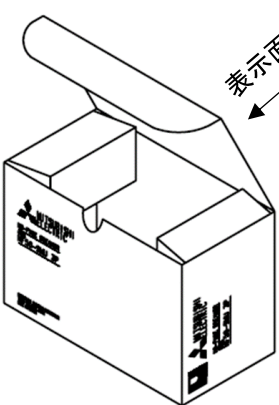
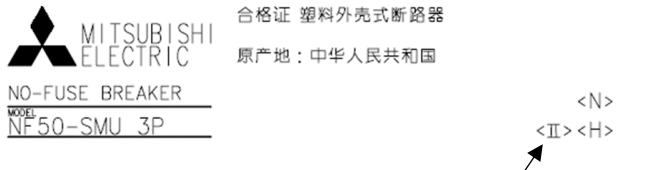
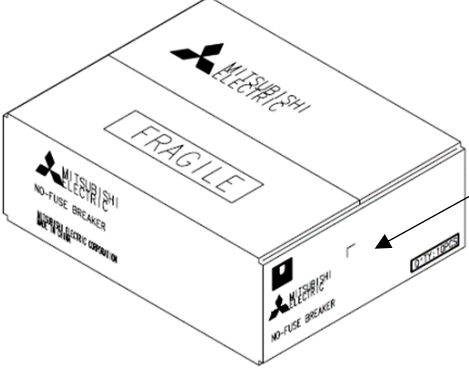
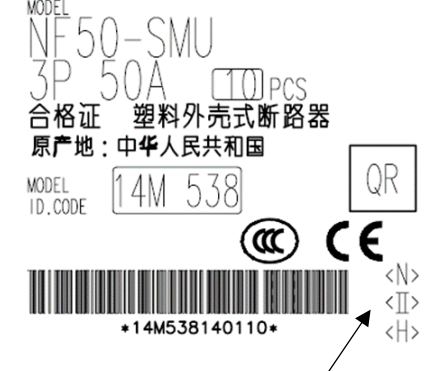
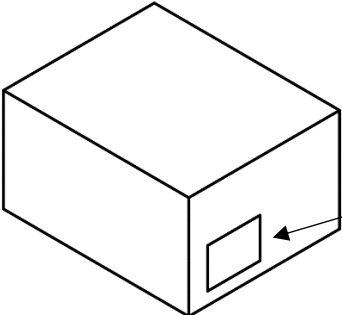
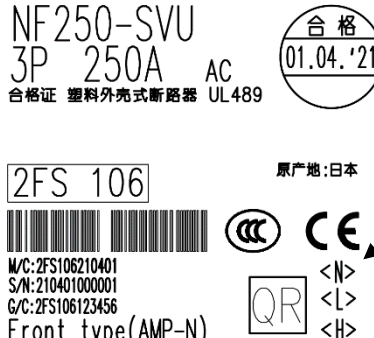
機種・極数	変更前	変更後
<p>代表例 NV100-HRU 3P</p>	<p>注記内容変更 In case of the 1φ2W, unused pole is live part, Please be careful.</p>  <p>名板貼付</p>	<p>注記内容変更 Suitable for use in single phase applications up to ___ V by using outside poles. In this case, center-pole is live part, Please be careful. ※___ Vは最大使用電圧</p>  <p>レーザーマーキング(名板貼付廃止)</p>

備考 1) QR コードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

2) 各機種の注記内容は同じですが、表示位置は異なります。また、注記内容変更に伴い、一部定格事項表示位置を変更する場合があります。

扱	A	日付	2021年4月	件名	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1492	三菱電機 (株) 福山製作所			

<UL 489Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 識別マーク<N>表示位置>

機種・極数	表示位置
<p>代表例 NF50-SMU 3P</p>	<p>個装箱</p>  <div data-bbox="726 212 1404 414" style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">  </div> <p>識別マーク<N>追加</p>
<p>代表例 NF50-SMU 3P</p>	<p>集梱箱</p>  <div data-bbox="917 705 1380 1108" style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">  </div> <p>識別マーク<N>追加</p>
<p>代表例 NF250-SVU</p>	<p>個装箱</p>  <div data-bbox="925 1220 1316 1579" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div> <p>識別マーク<N>追加</p>

備考 1) QR コードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

扱	A	日付	2021年4月	件名 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1492	三菱電機 (株) 福山製作所		