

三菱配電・制御機器

セールスとサービス

機種	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 他
----	-------------------

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 CE・CCC 品 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 CE・CCC 品について、以下の通り、仕様変更いたしますのでお知らせします。

記

1.対象機種・変更内容

(1)対象機種:下記、【表 1-1】、【表 1-2】、【表 1-3】に対象機種を示します。

詳細は、別紙 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 CE・CCC 品 UKCA 表示 機種一覧表を参照ください。(部品販売も含む)

※ノーヒューズ遮断器・モータブレーカ・UL 489Listed ノーヒューズ遮断器・サーキットプロテクタ・気中遮断器などは標準で CE マークを表示しているため、一般品が対象となりますが、漏電遮断器は CE・CCC 指定品が対象となります。

(2)変更内容:本体および梱包箱へ UKCA マークを追加します。

UKCA マーク追加に伴い、一部の機種で TUV マークの表示を変更(表示位置変更、または削除)する機種がありますが、CE マークと CCC マークに変更はありません。(○:表示有、-:表示無)

【表 1-1】

シリーズ	(1)対象機種	(2)変更内容			
		認証マーク表示			
		CE	CCC	TUV	UKCA
WS-V	ノーヒューズ遮断器 F Style	NF32-CVF, NF125-CVF/SVF	○	○	○ (追加)
		NF32-SVF, NF63-CVF/SVF	○	削除(注1)	
	漏電遮断器 F Style CE・CCC 品	NV32-CVF, NV125-CVF/SVF	○	○	
		NV32-SVF, NV63-CVF/SVF	○	削除(注1)	
	ノーヒューズ遮断器	NF32-SV NF63-CV/SV/HV, NF125-CV/SV/HV NF125-SEV/HEV NF250-SV(4P)/HV/SEV/HEV	○	-	
		NF250-CV/SV(2,3P)	-	○	
		NF63-HRV, NF125-RV, NF125-UV NF250-RV, NF250-UV	-	-	
		NV32-SV, NV63-CV/SV/HV NV125-CV/SV/HV, NV250-HV	○	-	
	漏電遮断器 CE・CCC 品	NV250-CV/SV	-	○	
		モータブレーカ	NF63-SVF	○	
	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器	NF250-SV	○	○	
		NF32-SV, NF63-CV/SV, NF125-SV	-	-	
		NF100-CVFU NF125-SVU/HVU, NF250-CVU/SVU/HVU	○	○	
	漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器	NF50-SVFU	○	削除(注1)	
		NV100-CVFU NV125-SVU/HVU, NV250-CVU/SVU/HVU	○	○	
ノーヒューズスイッチ	NV50-SVFU	○	削除(注1)		
	DSN63-SV(63A 3・4P) DSN125-SV(125A 3・4P) DSN250-SV(250A 3・4P)	○	-		
	DSN32-SV, DSN63-CV/SV(63A 3・4P 以外) DSN125-CV/SV(125A 3・4P 以外) DSN250-CV/SV(250A 3・4P 以外)	-	-		
	インバータ溶接機用漏電遮断器	○	-		
直流高電圧対応遮断器	NF63-HDV, NF125-HDVA, NF250-HDVA	-	-		

注1:遮断器本体から TUV 表示は削除しますが、認証は継続しています。

備考:用途別遮断器(マグオンリ・DC 特殊電圧用・サイリスタ保護用・高インストブレーカ・低インストブレーカ・非常電源用耐熱形ノーヒューズ遮断器・特殊環境用・配電盤用プラグイン形ノーヒューズ遮断器)(CE マーキング付)も含まれます。

扱	A	日付	2022年1月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 CE・CCC 品 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1519	三菱電機(株)福山製作所			

【表 1-2】

シリーズ	(1)対象機種		(2)変更内容				
			認証マーク表示				
			CE	CCC	TUV	UKCA	
W&WS	ノーヒューズ遮断器	NF400-CW/SW/HEW/REW NF800-CEW/SEW/SDW/HEW/REW NF1000-SEW, NF1600-SEW	○	○	—	○ (追加)	
		NF400-U EW, NF800-U EW NF1250-SDW, NF1600-SDW		—	—		
	漏電遮断器 CE・CCC 品	NV400-CW/SW, NV800-SEW		○	—		
	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器	NF400-SWU/HWU, NF630-SWU/HWU		○	○		
	漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器	NV400-SWU/HWU		○	○		
	ノーヒューズスイッチ	DSN400-SW(3・4P) DSN630-SW(630A 3・4P) DSN800-SW(3・4P)		○	○		—
		DSN400-CW/SW(2P) DSN630-CW/SW(630A 3・4P 以外) DSN800-CW/SW(2P) DSN1000-SW, DSN1250-SW DSN1600-SW		—	—		—
	直流高電圧対応ノーヒューズ遮断器	NF400-HDW, NF800-HDW		○	—		—
直流高電圧対応 ノーヒューズスイッチ	DSN400-HDW, DSN800-HDW	○	—	—			
SRU HRU	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器	NF100-SRU/HRU	○	○	○	○ (追加)	
	漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器	NV100-SRU/HRU					
SMU	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器	NF50-SMU	○	○	—		
FAU FHU	制御盤用遮断器	NF30-FAU, NV30-FAU NF50-FAU, NV50-FAU	○	○	削除(注1)		
		NF50-FHU, NV50-FHU NF100-FHU, NV100-FHU					
CP	サーキットプロテクタ	CP30-BA	○	○	削除(注1)		
		CP30-HU		—			
NV-L	安全ブレーカ形漏電遮断器	NV-L22TZU, NV-L22TYU, NV-L22AMU	○	—	○		
NV-Z	漏電リレー	NV-ZHA, NV-ZLA	○	—	—		
	互換形 ZCT	ZT15B, ZT30B, ZT40B ZT60B, ZT80B, ZT100B	○	—	—		
AE	気中遮断器	AE-SW, AE-SWA	○	○	—		

注1: 遮断器本体から TUV 表示は削除しますが、認証は継続しています。

備考: 用途別遮断器(マグオンリ・DC 特殊電圧用・サイリスタ保護用・高インストブレーカ・低インストブレーカ・非常電源用耐熱形ノーヒューズ遮断器・特殊環境用・配電盤用プラグイン形ノーヒューズ遮断器)(CE マーキング付)も含まれます。

【表 1-3】

シリーズ	(1)対象機種		(2)変更内容			
			認証マーク表示			
			CE	CCC	TUV	UKCA
WS-V W&WS SRU	内部付属装置 警報スイッチ(AL) 補助スイッチ(AX) 電圧引きはずし装置(SHT) 不足電圧引きはずし装置(UVT)	AL-□□□□□, AL2-□□□□□	○	○	—	○ (追加)
		AX-□□□□□, AX2-□□□□□				
		ALAX-□□□□□				
		SHT□□□□□-□□□□□				
		UVT□□□□□-□□□□□				
WS-V W&WS	ブレーカテスト・設定器	Y-360-□□	○	—	—	

扱	A	日付	2022年1月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 CE・CCC 品 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1519	三菱電機(株) 福山製作所			

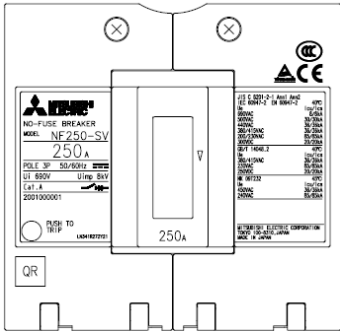
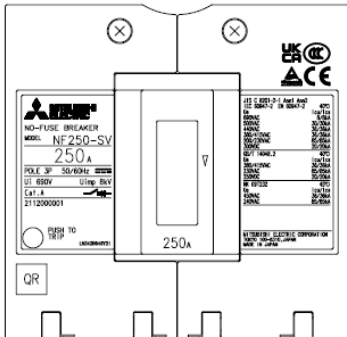
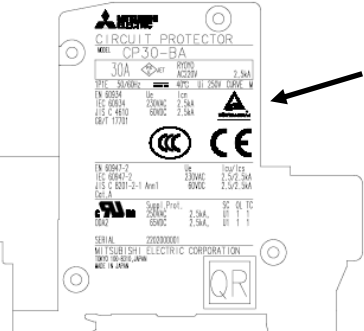
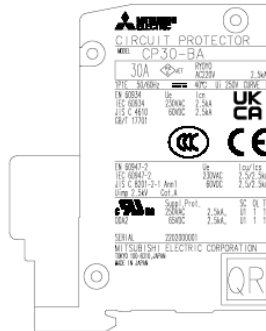
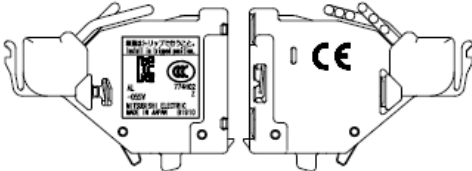
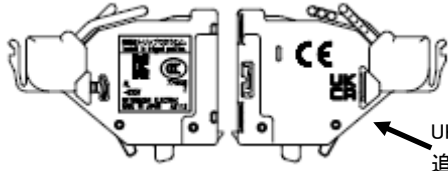




2.変更理由

イギリスの EU 離脱に伴い、イギリスへ上市する製品には UKCA マーキングが必要となりました。
(対応期限 2023 年 1 月)

3.変更時期

2022 年 8 月生産より
(ただし、在庫の関係で若干前後する場合がありますので、ご了承願います。)

4.変更内容詳細(代表機種事例)

	変更前	変更後
(1)製品本体	例)NF250-SV 	 UKCA マーク追加
	例)CP30-BA  TUV マーク	 UKCA マーク追加 TUV マーク削除
	例)AL-05SV 	 UKCA マーク追加
(2)パッキングケースラベル(包装箱)	例)NF250-SV 	 UKCA マーク追加
	例)AL-05SV 	 UKCA マーク追加

備考:QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
機種毎に表示位置は異なります。

以上

扱 整理番号	A 山-1519	日付	2022 年 1 月 三菱電機 (株) 福山製作所	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 CE・CCC 品 仕様変更のお知らせ
-----------	-------------	----	------------------------------	----	--

【別紙】三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 CE・CCC品 仕様変更のお知らせ
UKCAマーク表示追加 機種一覧表

※1 太線、白抜き文字の機種：変更対象
※2 細線の機種：変更対象外

Table with columns for シリーズ, フレーム A, and various frame sizes (30, 50, 100, 225, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300). Rows include categories like ノーヒューズ遮断器, 漏電遮断器, モータ保護用, 単3回路用, UL Listed品, MDUブレーカ, 漏電電流表示付, 直流高電圧対応遮断器・開閉器, 用途別遮断器, 分電盤・制御盤用, and サークिटプロテクタ.

(注1):用途別遮断器「特殊環境用」・「配電盤用プラグイン形」についても変更対象となります。