

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種

漏電遮断器・漏電アラーム遮断器

## 横形リード線端子台(LT)用端子仕様変更のお知らせ

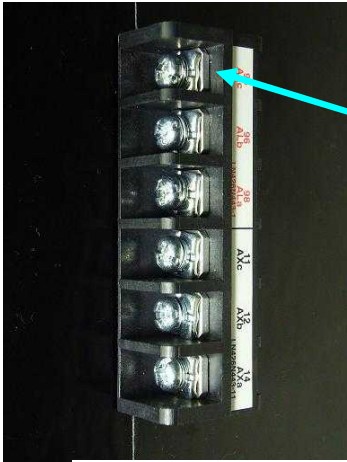
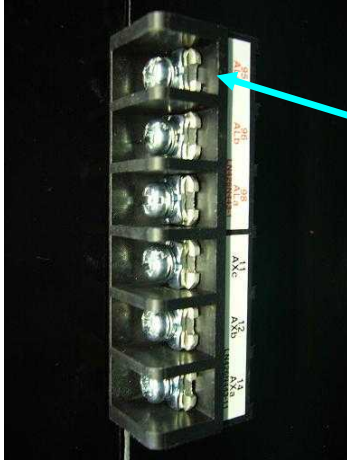
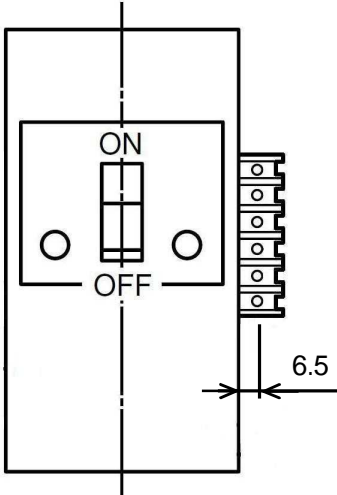
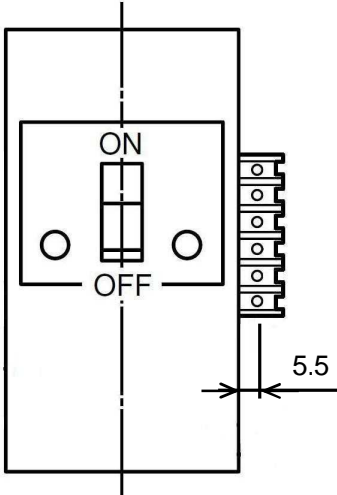
ご愛用いただいております漏電遮断器・漏電アラーム遮断器の付属装置用横形リード線端子台(LT)の端子仕様変更について、ご連絡いたします。

記

### 1.対象機種

- (1)漏電遮断器 : NV1000-SB, NV1200-SB
- (2)漏電アラーム遮断器 : NF1000-ZSB, NF1200-ZSB

### 2.変更内容

変更前	変更後
 <p style="text-align: right;">端子凹形状無</p>	 <p style="text-align: right;">端子凹形状有</p>
 <p style="text-align: right;">6.5</p>	 <p style="text-align: right;">5.5</p>

端子変更による製品機能の差異はありません。

### 3.変更理由

- (1)生産性向上のため

### 4.変更時期

- (1)2011年4月生産分より  
在庫の関係上前後することがありますのでご了承願います。

以上

扱 整理番号	A 山-962	日付	2011年2月 三菱電機(株)福山製作所	件名	横形リード線端子台(LT)用端子仕様 変更のお知らせ
-----------	------------	----	-------------------------	----	-------------------------------