

UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 テクニカルニュース

No. LVS-YJ-0012 1/2
2024年 1月発行

表 題	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 動作特性曲線について
適用機種	NF50-SMU

ご愛用いただいております「UL 489Listed ノーヒューズ遮断器」NF50-SMU形の一部定格電流において、カタログ等に記載の動作特性曲線(最大)と製品の動作特性が整合していないことが判明しました。

ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げますとともに、該当する機種をご使用の場合は以下に記載の変更によるご使用上の影響有無につきご確認いただきますようお願いいたします。

1. 対象機種

NF50-SMU 1極品 (AC/DC) / 2極品 (AC) / 3極品 (AC) 定格電流0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4A


2. 変更内容

動作特性曲線(最大)を変更します。最小は変更ありません。


尚、低圧遮断器総合カタログにつきましては、次回改訂時(24年度を予定)に修正します。

2.1 1極品 (AC/DC) をACでご使用 定格電流0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4A

2極品 (AC)、3極品 (AC) 定格電流0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4A

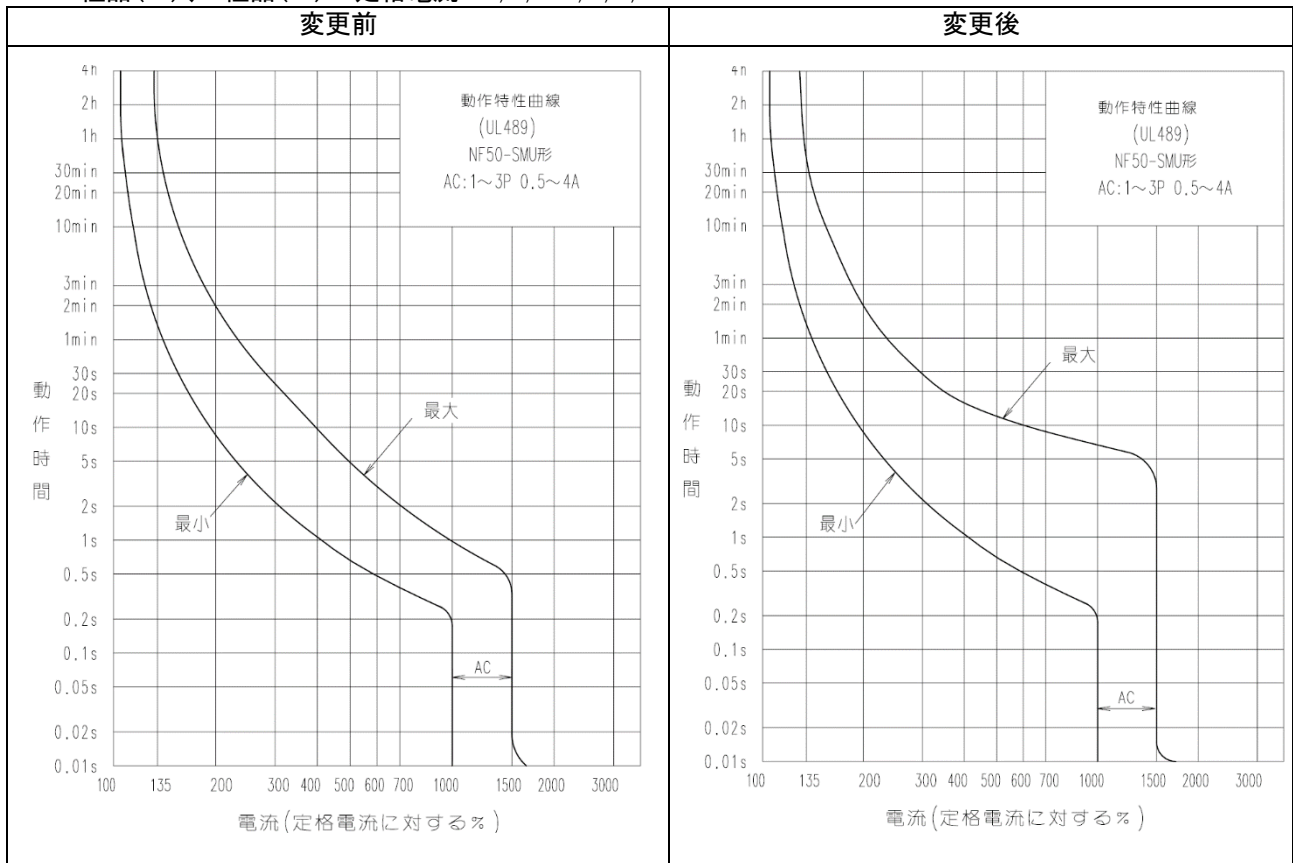

2.2 1極品 (AC/DC) をDCでご使用 定格電流0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4A

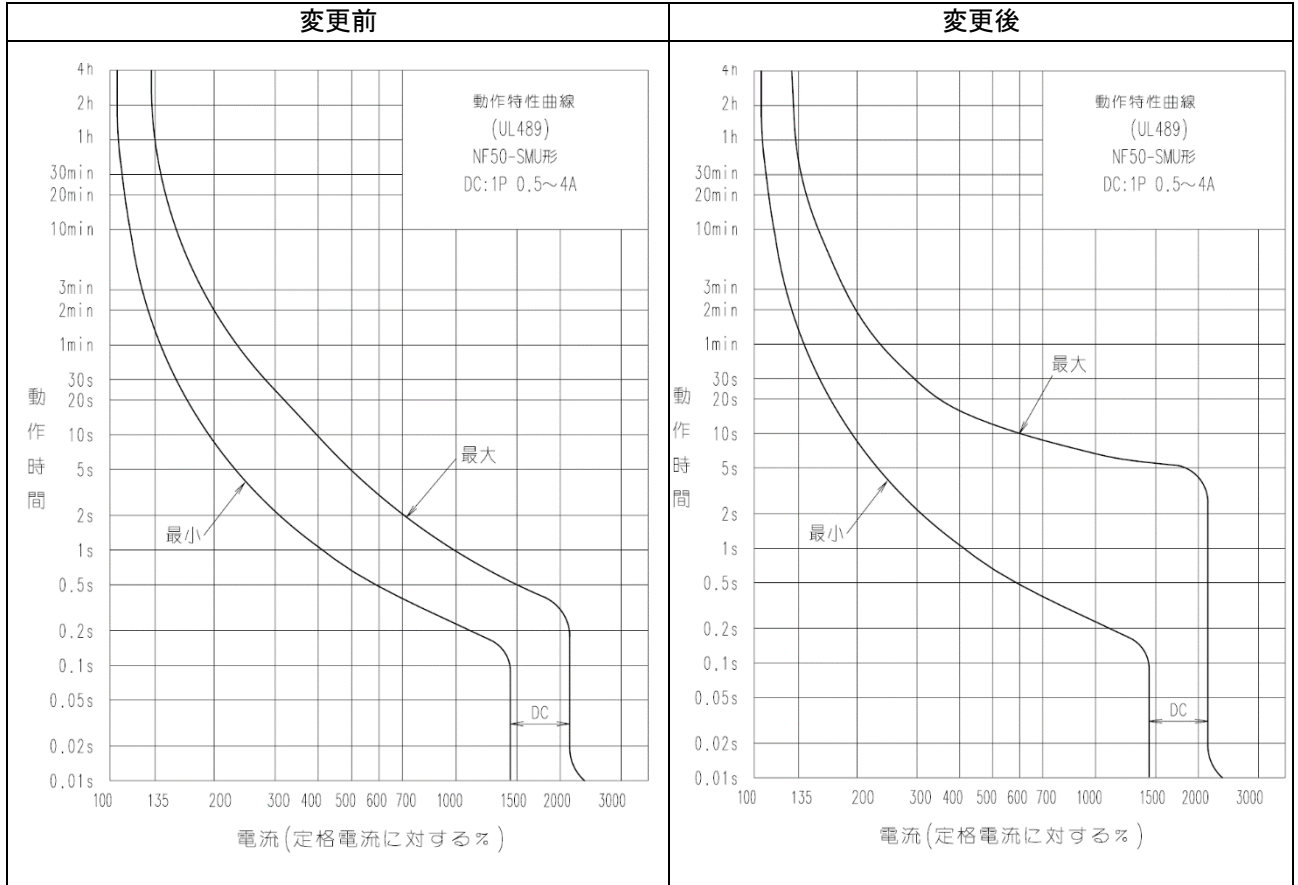

以上