

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	計器用変成器
----	--------

## 計器用変成器「検定端子記号表示」仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております計器用変成器の検定品の端子記号表示方法を下記のとおり変更いたしますのでお知らせいたします。今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

### 記


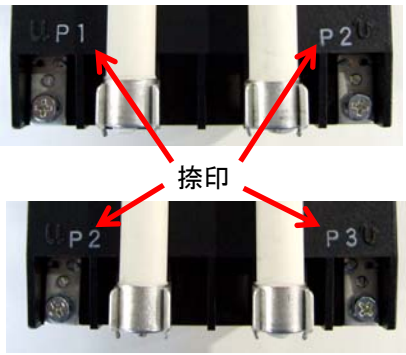
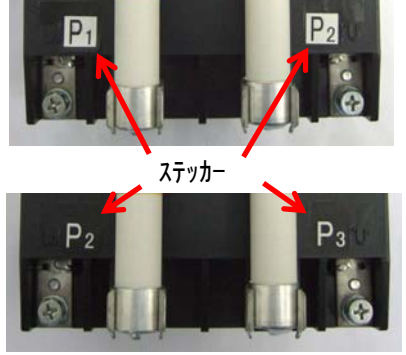
#### 1.対象機種

形名	検定用端子記号変更 ※	名板変更
PE-15、PE-15F	○	—
PD-50H、PD-50HF	○	○

※検定品の端子記号表示変更は、当社で検定を受けて出荷する製品が対象です。

#### 2.変更内容

##### (1)PE-15, PE-15F


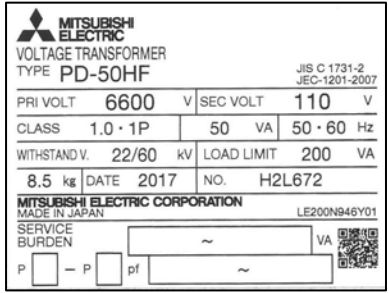
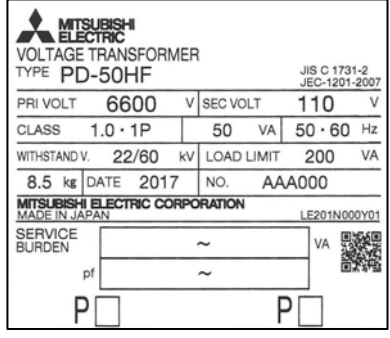


機種	変更前	変更後
PE-15,PE-15F  検定端子記号 (PE-15F 外観)	三相 3 線の表示例  捺印	三相 3 線の表示例  ステッカー

ステッカー表示色は以下のようになります。

- ①単相 2 線式の場合・・・P1,P2: 白字/黒地
- ②三相 3 線式の場合・・・P1,P2: 黒字/白地、P2,P3: 白字/黒地
- ③三相 4 線式の場合・・・P0,P1,P2,P3: 白字/黒地

扱 整理番号	A 山-1269	日付 2017年5月 三菱電機(株)福山製作所	件名 計器用変成器「検定端子記号表示」 仕様変更のお知らせ
-----------	-------------	-------------------------------	-------------------------------------

(2)PD-50H, PD-50HF

機種	変更前	変更後
<p>PD-50H,PD-50HF</p>  <p>名板</p> <p>検定端子記号</p>	 <p>名板サイズ:縦 45×横 58mm</p>	 <p>名板サイズ:縦 50×横 58mm</p>
<p>(PD-50HF の外観)</p>	 <p>検定端子記号を捺印</p>	 <p>検定端子記号を名板に印刷</p>

3.変更理由

検定品の端子記号をステッカーまたは名板印刷にして、視認性を向上します。

4.変更時期

2017年8月生産分より変更いたします。

(機種・定格により一部出荷がずれる場合がありますのでご了承ください。)

以上

扱 整理番号	A 山-1269	日付	2017年5月 三菱電機(株)福山製作所	件名	計器用変成器「検定端子記号表示」 仕様変更のお知らせ
-----------	-------------	----	-------------------------	----	-------------------------------