

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種 | 電子式電力量計

電子式電力量計 M2PM シリーズ 名板仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております三菱電子式電力量計 M2PM シリーズにおいて、下記のとおり名板の仕様を変更いたしますのでお知らせいたします。

今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

記

1. 対象機種

機種	相線式	変更内容	
		(1)赤帯追加	(2)開口寸法変更
M1PM-R、M1PM-S34R	単相 2 線式	-	○
M2PM-R、M2PM-S34R	単相 3 線式	○	○
	三相 3 線式	-	○

2. 変更内容

(1)赤帯追加

名板の仕様を下図のとおり変更いたします。

なお、写真は代表例として M2PM-S34R 形を記載しております。 ※画像はイメージ図です。

変更前	変更後
	<p>赤帯追加(単相3線式電力量計のみ)</p> 

単相3線式電力量計の相線式表示部を赤帯表示とします。

本資料のカラー版については、弊社 FA サイトにてご確認ください。(http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa)

(トップページ→ダウンロード→電力管理機器→電力管理用計器→技術資料→検索ボックスに「山-1328」


と入力して検索)

扱	A	日付	2018年5月	件名	電子式電力量計 M2PM シリーズ 名板仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1328	三菱電機(株)福山製作所			

(2)開口寸法変更

液晶表示器開口部の寸法を下図のとおり変更いたします。

なお、写真は代表例として M2PM-S34R 形を記載しております。

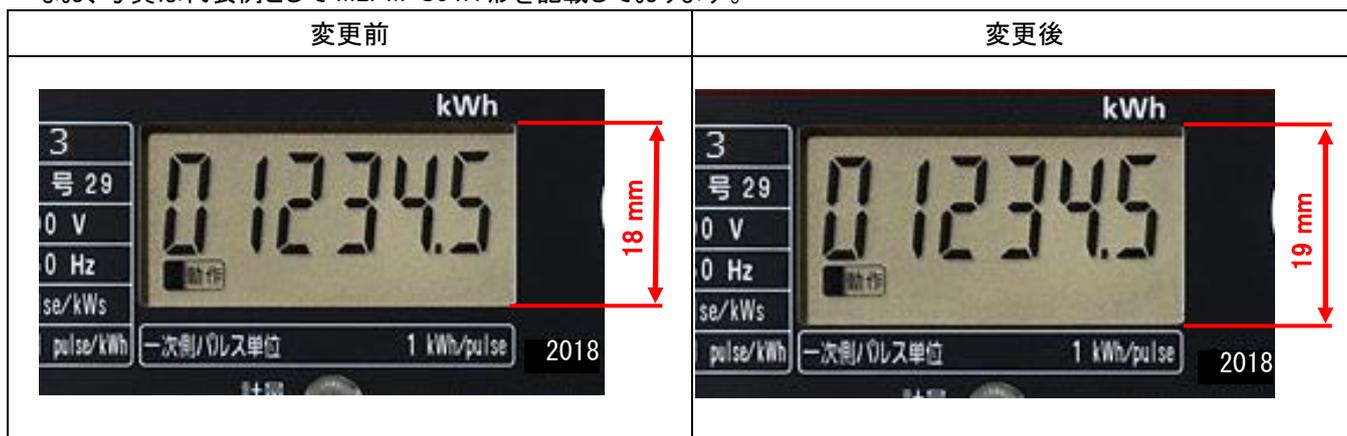

名板の表示部開口寸法を下方に約 1mm 拡げます。

本資料のカラー版については、弊社 FA サイトにてご確認ください。(http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa)
(トップページ→ダウンロード→電力管理機器→電力管理用計器→技術資料→検索ボックスに「山-1328」と入力して検索)

3. 変更理由

(1)赤帯追加

单相 3 線式電力量計と三相 3 線式電力量計の区別を明確にするため。

(2)開口寸法変更

視認性改善のため。

4. 変更時期

2018 年 7 月生産分より変更いたします。

(但し、在庫等の関係により出荷は前後する可能性がありますのでご了承願います。)

以上

扱	A	日付	2018 年 5 月	件名	電子式電力量計 M2PM シリーズ 名板仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1328		三菱電機(株)福山製作所		