

計器用変成器包装仕様変更のお知らせ


ご愛用いただいております P E 形計器用変圧器 (V T) の包装仕様を下記のとおり変更いたしますのでお知らせします。今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

1. 対象機種

計器用変圧器
 P E - 1 5、P E - 1 5 F (全定格)
 P E - 5 0、P E - 5 0 F (全定格)

2. 変更内容

- ・パッキングケースの外形寸法及びケアマークが下図のように変わります。
- ・持ち運び性改善のため手掛けを追加します。

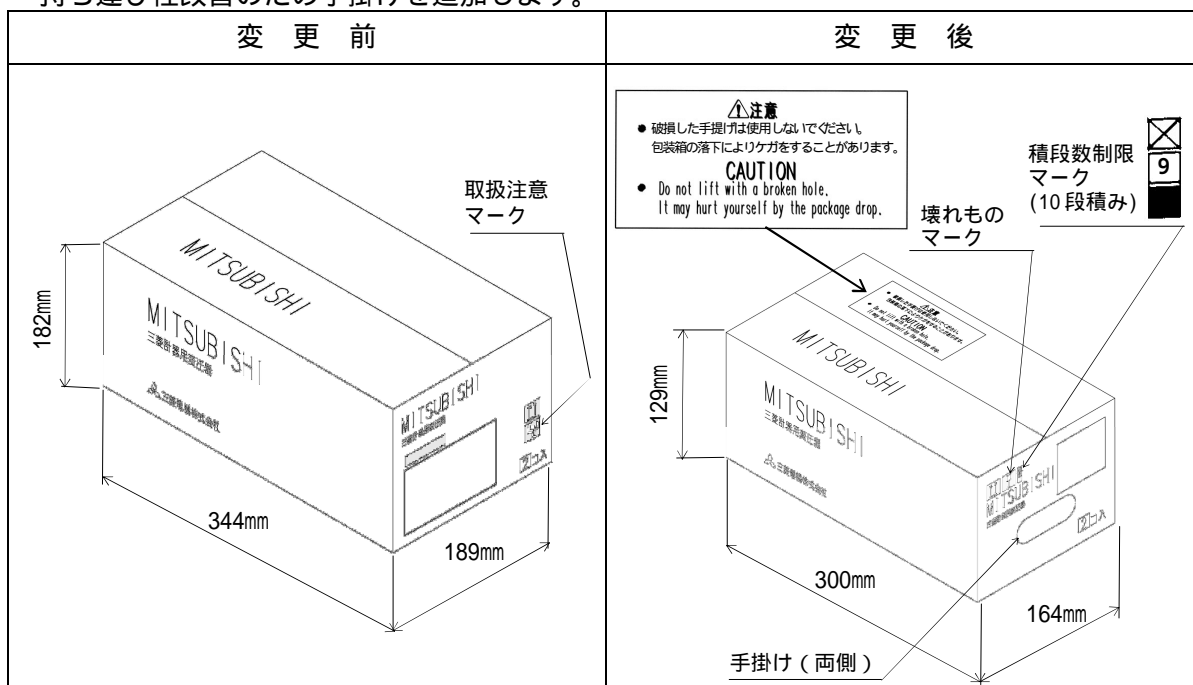

パッキングケースの内部構造も一部変更しています。
 V T 本体の変更はありません。

3. 変更理由

- ・環境対策としてダンボール使用量を削減しました。
- ・手掛けを設けて持ち運び性を改善しました。

4. 変更時期

2008年3月生産分より変更いたします。
 機種・定格により一部出荷がずれる場合がありますのでご了承ください。

扱	A	日付	平成 20 年 1 月	件名	計器用変成器包装 仕様変更のお知らせ
整理番号	山 - 8 4 1	三菱電機(株)福山製作所			