

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	B/NET 検針チェッカ
----	--------------

三菱 B/NET 集中自動検針システム B/NET 検針チェッカ仕様変更のお知らせ


ご愛用いただいております B/NET 検針チェッカについて、以下のとおり仕様変更しますのでお知らせします。
今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

記

1. 適用機種

変更前

品名	形名
三菱 B/NET 検針チェッカ	B-DSM02A




変更後

品名	形名
三菱 B/NET 検針チェッカ	B-DSM02B

2. 変更内容

(1)新システム構成

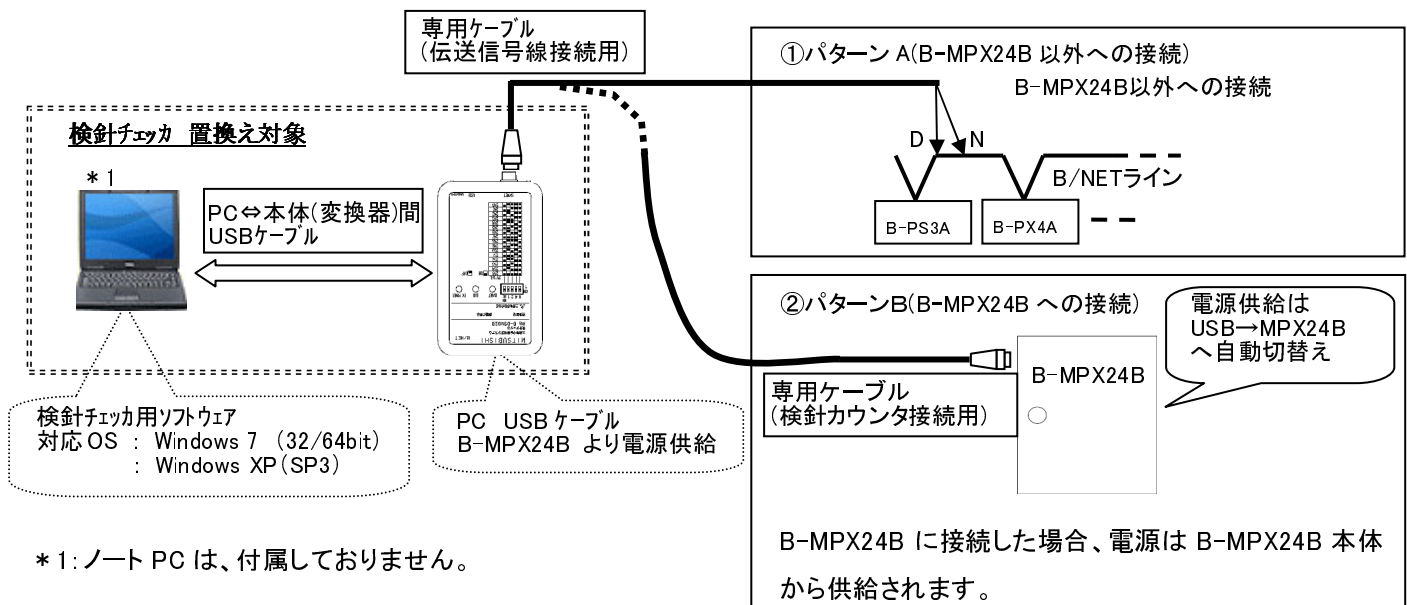

扱	A	日付	2012年4月	件名	三菱 B/NET 集中検針システム 検針チェッカ仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1027	三菱電機(株)福山製作所			

(2)概略機能比較

No.	仕様	B-DSM02A(変更前)	B-DSM02B(変更後)
1	製品構成	検針チェッカ本体 <付属品> ・専用接続ケーブル (伝送信号線接続) ・専用接続ケーブル (検針カウンタ接続)	検針チェッカ本体ユニット <付属品> ・検針チェッカ用ソフトウェア ・専用接続ケーブル (伝送信号線接続) ・専用接続ケーブル (検針カウンタ接続) ・USB ケーブル (PC⇄本体間接続) ・携帯用ストラップ
2	電源仕様(電源供給元)	・検針カウンタ ・AC アダプタ	・検針カウンタ ・USB 電源供給
3	カウンタ数・接点設定機能	有り	有り
4	カウンタ数・接点設定条件保存機能 (CSV ファイル形式)	無し	有り
5	端末機器状態確認機能※1	無し	有り
6	計測端末(M8UM/M7UM)設定値確認 機能※2	無し	有り

※1 対象機器は、B-MPX24B, B-MPX24, B-PX4A, B-6PPX4, M8UM(M7UM)-SN1R, M8U(M7U)-SN1R, M8S-R, B-DX4A, B-2PDX4, B-DX16A, B-6PDX16 となります。

※2 指示数・一次電圧・一次電流・相線式の、計測条件の設定値確認に対応します。(設定値の変更はできません)

(3)標準価格

項目	変更前(本体, 付属品含む)	変更後(本体, ソフトウェア, 付属品を含む)
標準価格	180,000 円	100,000 円

3.変更時期



2012 年 4 月生産分より変更します。

4.変更理由

使用電子部品の生産中止とパソコンとの組合せによる視認性向上及び機能向上のため。

扱	A	日付	2012年4月	件名	三菱 B/NET 集中検針システム 検針チェッカ仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1027	三菱電機(株)福山製作所			

5.製品外観

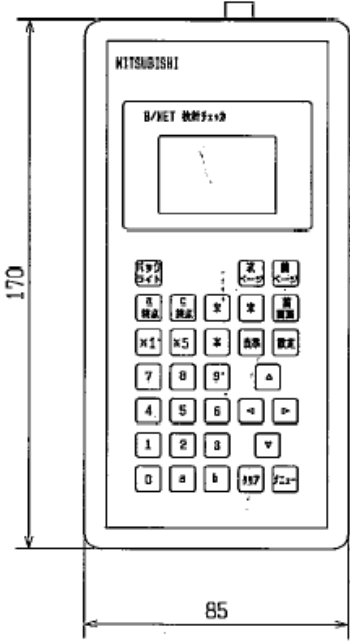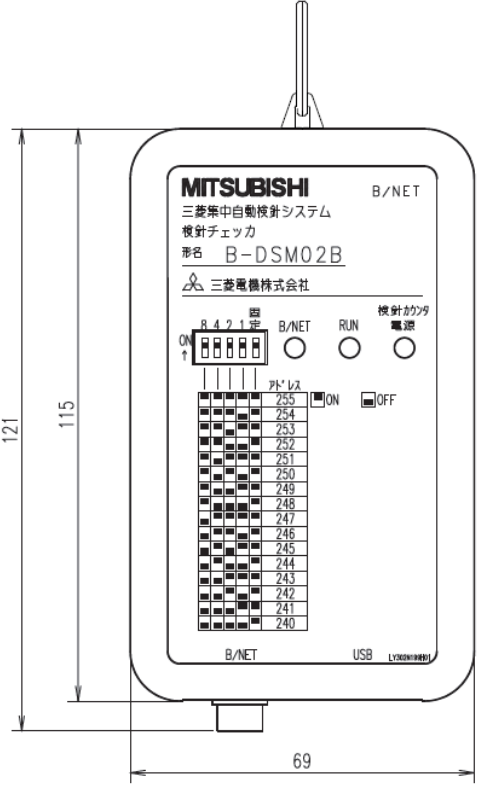B-DSM02A(変更前)	B-DSM02B(変更後)
<p><本体></p>  <p>170</p> <p>85</p>	<p><本体></p>  <p>121</p> <p>115</p> <p>69</p>
<p><付属品></p> <ul style="list-style-type: none"> 専用ケーブル (検針カウンタ接続用) × 1本 (方向はありません) 1.5m 専用ケーブル (伝送信号線接続用) × 1本 検針チェッカ側 伝送信号線側 赤 → D端子へ 黒 → N端子へ 1.5m B-DSM02A専用ACアダプタ × 1個 AC100V専用です。 1.8m 	<p><付属品></p> <ul style="list-style-type: none"> 専用ケーブル (検針カウンタ接続用) × 1本 (方向はありません) 1.5m 専用ケーブル (伝送信号線接続用) × 1本 検針チェッカ側 伝送信号線側 赤 → D端子へ 黒 → N端子へ 1.5m USBケーブル(PC接続用) × 1本 3m PC側 本体側 携帯用ストラップ(200mm) × 1本

扱	A	日付	2012年4月	件名	三菱 B/NET 集中検針システム 検針チェッカ仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1027	三菱電機(株)福山製作所			