

[発行番号] FA-D-0197

[表 題] チャンネル間絶縁熱電対入力ユニットのマニュアル誤記修正のお知らせ

[発 行] 2015年11月

[適用機種] Q68TD-G-H01, Q68TD-G-H02

三菱シーケンサMELSEC-Qシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

チャンネル間絶縁熱電対入力ユニットのマニュアルにおいて、配線図に一部誤記がありましたので、修正内容をお知らせします。

該当マニュアルおよび修正箇所を下記に示します。


マニュアル名称	マニュアル番号	修正箇所
チャンネル間絶縁熱電対入力ユニットユーザズマニュアル (詳細編)	SH-080794-E	4-10ページ 4.4.2項(2)

本内容は、2015年11月に発行予定の「SH-080794-F」にて改訂します。

### 1. 修正内容


コネクタ/端子台変換ユニットの端子1と端子2に配線する「CH1-」と「CH1+」が逆になっていました。配線図を下記のとおり修正します。

#### 【誤】 SH-080794-E

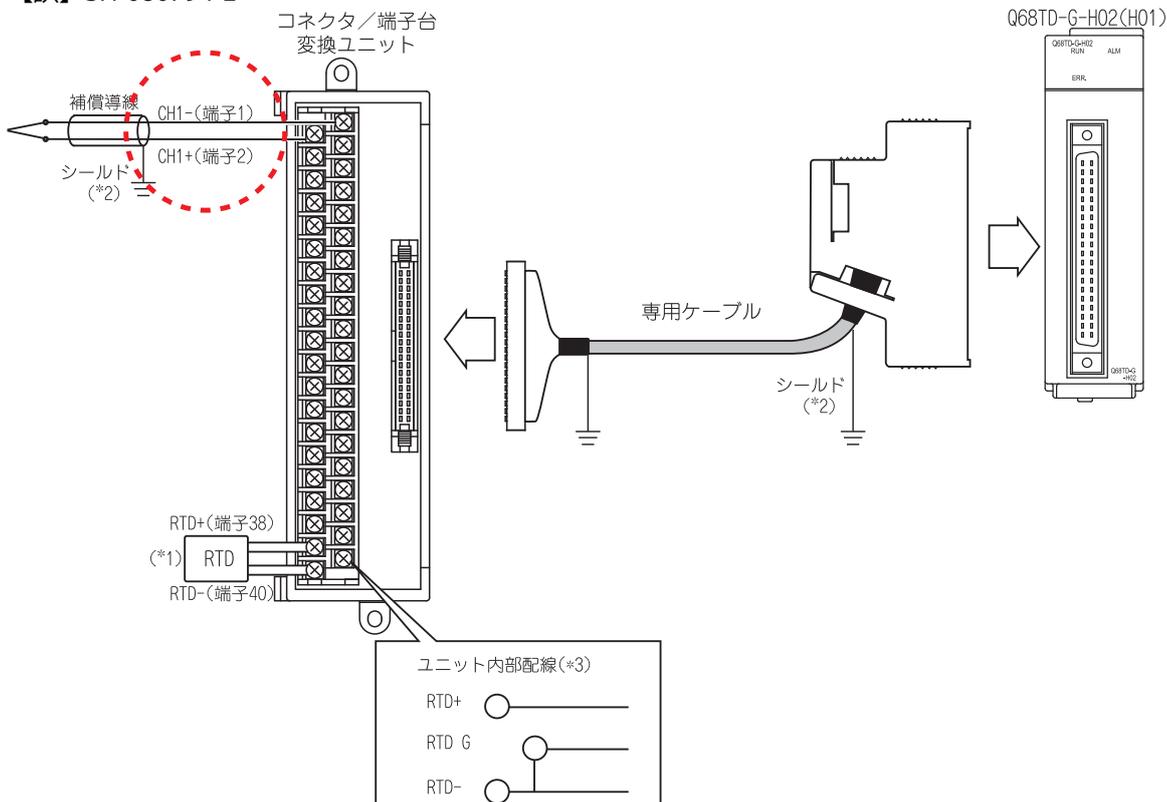

[発行番号] FA-D-0197

【正】 SH-080794-F

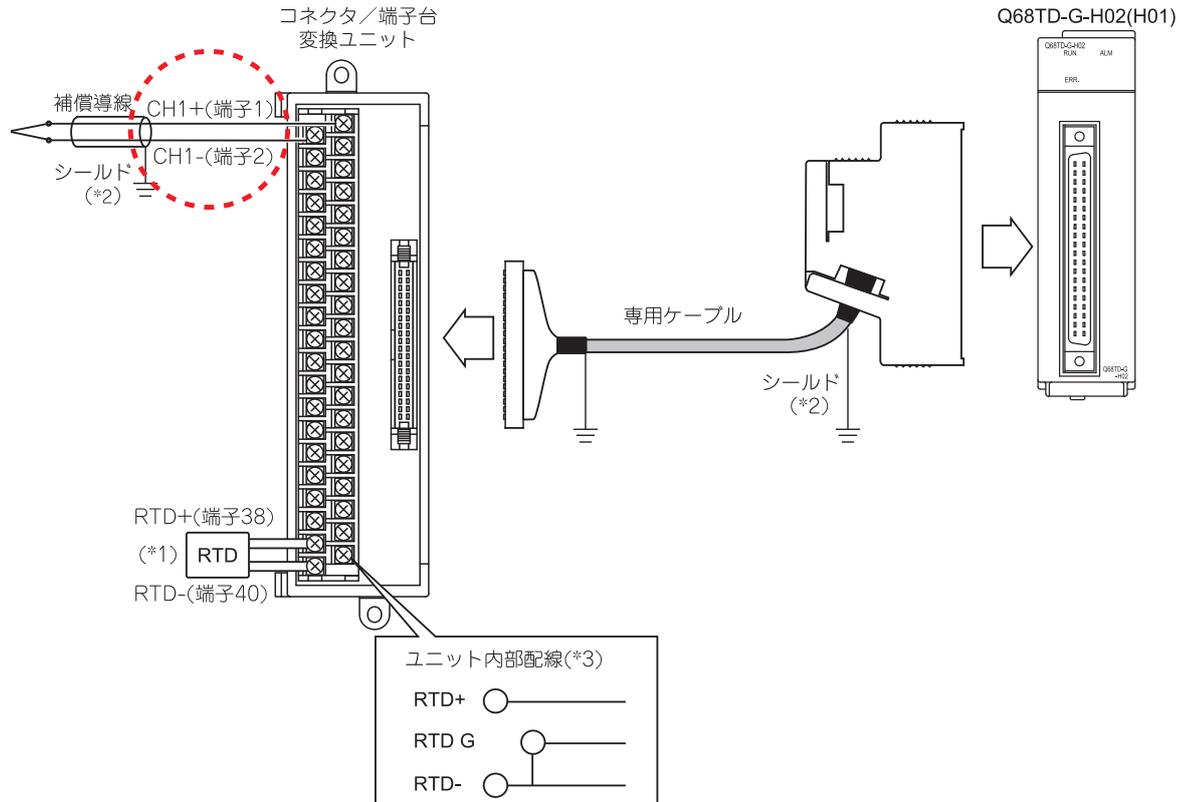

**2. 誤配線時のユニット動作**

上記誤配線を行った場合、熱電対から正しい値が入力されません。また、上記誤配線によるユニット故障は発生しません。

[発行番号] FA-D-0197

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)	(03) 3218-6760
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区北二条西4-1 (北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-17-7 (仙台上杉ビル)	(022) 216-4546
関東支社	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒451-8522	名古屋市区西牛島町6-1 (名古屋ルーセントタワー)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
静岡支店	〒422-8067	静岡市駿河区南町14-25 (エスパティオビル)	(054) 202-5630
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱 FA

検索

[www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)

**メンバー登録無料!**

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

三菱電機FA機器電話, FAX技術相談

●電話技術相談窓口 受付時間\*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号	対象機種	電話番号
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ一般 (下記以外)	052-711-5111	MELSERVOシリーズ	052-712-6607
MELSEC iQ-F/FX/Fシーケンサ全般	052-725-2271*2	位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/L/Aシリーズ)	
ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット	052-712-2578	シンプルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ)	
アナログユニット/温調ユニット/温度入力ユニット/高速カウンタユニット	052-712-2579	モーションCPU (MELSEC iQ-R/Q/Aシリーズ)	
MELSOFT シーケンサプログラミングツール	052-711-0037	モーションコントローラ	
MELSOFT 統合エンジニアリング環境	052-712-2370	C言語コントローラ	
MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール		インタフェースユニット (Q173SCCF)/ポジションボード	
MELSEC パソコンボード		MELSOFT MTシリーズ/ MRシリーズ	
C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット		センサレスサーボ	
iQ Sensor Solution		インバータ	
MELSEC計装/Q二重化	052-712-2830*2	三相モータ	052-722-2182
MELSEC Safety	052-712-3079*2	三相モータ225フレーム以下	0536-25-0900*3*5
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	052-719-4557*2*3	ロボット	052-721-0100
表示器	052-725-2271*2	電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ	052-712-5430*3*6
	052-712-2417	データ収集アナライザ	052-712-5440*3*6
		低圧開閉器	052-719-4170
		低圧遮断器	052-719-4559
		電力管理用計器	052-719-4556
		省エネ支援機器	052-719-4557*2*3
		小容量UPS (5kVA以下)	052-799-9489*3*4

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。  
 ※1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2: 金曜は17:00まで ※3: 土曜・日曜・祝日を除く ※4: 月曜～金曜の9:00～17:00  
 ※5: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 ※6: 受付時間9:00～17:00

●FAX技術相談窓口 受付時間 月曜～金曜 9:00～16:00 (祝日・当社休日を除く)

対象機種	FAX番号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット (QE8□シリーズ)	084-926-8340
三相モータ225フレーム以下	0536-25-1258*7
低圧開閉器	0574-61-1955
低圧遮断器	084-926-8280
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS (5kVA以下)	084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。  
 ※7: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 (祝日・当社休日を除く)

**⚠ 安全に関するご注意**      本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。