

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

改訂版
初版 2023 年 12 月

機 種	UL 登録品 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器
-----	--

UL 489Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております UL 489Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器の製品仕様変更に関して、弊社管理番号山-1600(2023 年 12 月発行)にてご案内させていただいております内容につきまして、対象機種を変更させていただきますので、お知らせいたします。

記

1. 対象機種

UL 489Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器
NF400-HWU, NV400-HWU
NF630-HWU

2. 変更内容

3 極品の単相回路でのご使用に関し、UL 規格・CSA 規格の適用外とするため、製品に表示している注記を抹消・内容変更します。
※本体表示変更内容の詳細については、次ページ以降をご参照ください。

3. 変更理由

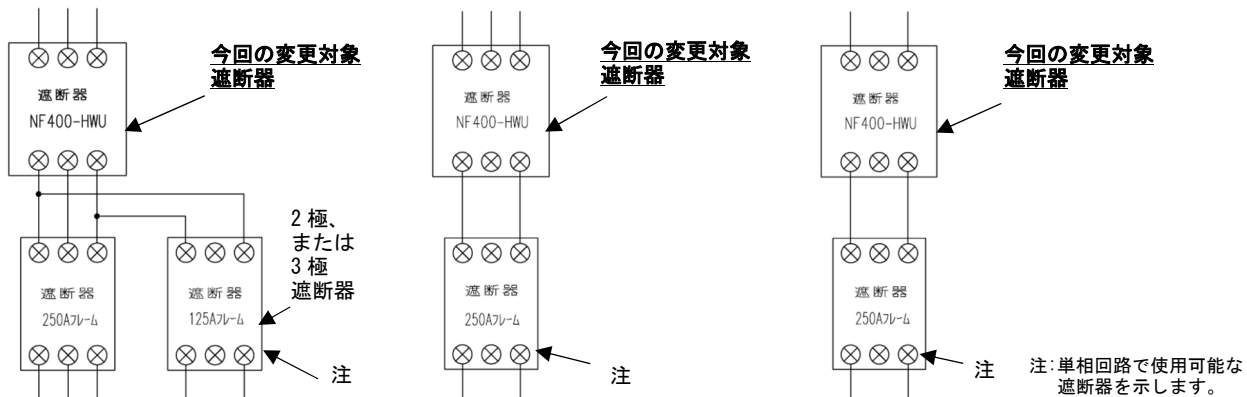
上記 1. 項の対象機種について、単相でのご使用が少ないと想定され、適用範囲を見直させていただきます。

4. 変更時期

2024 年 6 月生産分より
(ただし、在庫の関係上前後することがありますのでご了承願います)
※新旧識別表示 包装箱の識別マーク“<N>”を抹消します。

5. 備考


1) 400A フレーム以上 H クラスの単相回路でのご使用については、以下ご注意ください。〈使用例〉
図 A : 使用可能 図 B : 使用不可 図 C : 使用不可



2) UL 489Listed 製品の下記機種につきましては、従来通りです。
(3 極品の単相回路でのご使用に関する注記有、UL 規格・CSA 規格適用可能)

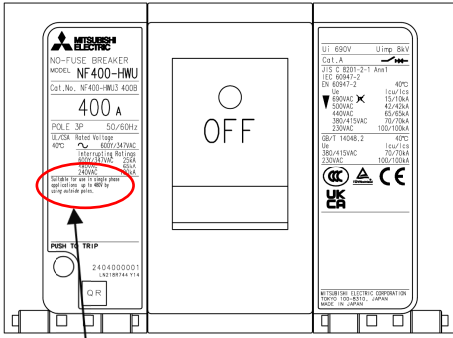
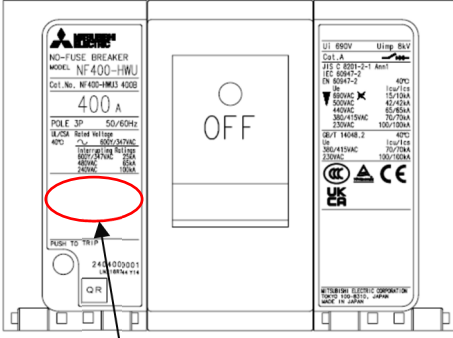
NF50-SMU
NF100-SRU, NF100-HRU, NV100-SRU, NV100-HRU
NF50-SVFU, NV50-SVFU
NF100-CVFU, NV100-CVFU
NF125-SVU, NF125-HVU, NV125-SVU, NV125-HVU
NF250-CVU, NF250-SVU, NF250-HVU, NV250-CVU, NV250-SVU, NV250-HVU(本改訂にて追記)
NF400-SWU, NV400-SWU(本改訂にて追記)
NF630-SWU(本改訂にて追記)

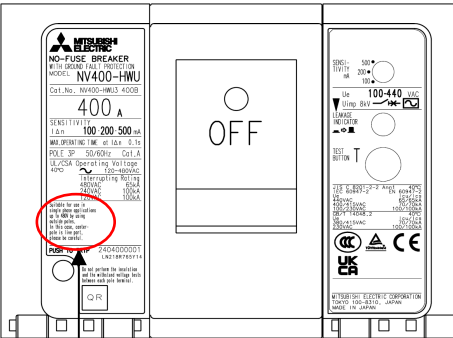
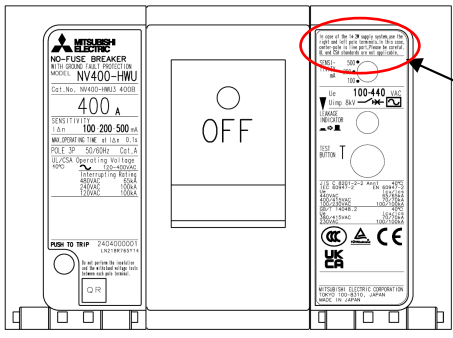
<参考>単相回路で使用可能な 3 極品については下記回路にてご使用可能です。



扱	A	日付	2024 年 4 月	件名	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1600-A		三菱電機 (株) 福山製作所		

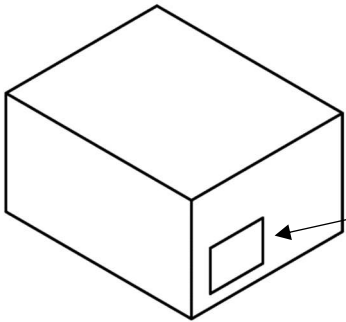
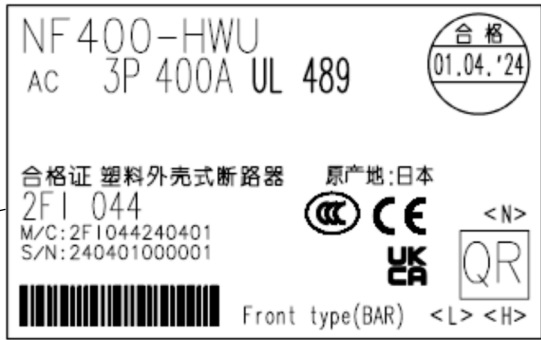
UL 489Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器表示内容変更

機種・極数	変更内容	変更前	変更後
NF 代表例 NF400-HWU 3P	注記抹消	 <p>注記</p>	 <p>注記抹消</p>
		Suitable for use in single phase applications up to 480V by using outside poles.	

機種・極数	変更内容	変更前	変更後
NV400-HWU 3P	注記内容 表示位置	 <p>注記</p>	 <p>注記</p>
		Suitable for use in single phase applications up to 480V by using outside poles. In this case, center-pole is live part, Please be careful.	
		In case of the 1φ2W supply system, use the right and left pole terminals. In this case, center-pole is live part, Please be careful. UL and CSA standards are not applicable.	

- 備考 1) QR コードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。
 2) 各機種の手記内容は同じですが、表示位置は異なります。
 3) 注記抹消・内容変更となりますが、性能への影響はありません。
 4) 注記内容変更に伴い、三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器<総合カタログ>、取扱要領書への記載内容も変更します。

<UL 489Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 識別マーク<N>表示位置>

機種	表示位置
代表例 NF400-HWU 3P	<p>個装箱</p>   <p>識別マーク<N>抹消</p>

備考 1) QR コードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

扱	A	日付	2024年4月	件名	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1600-A	三菱電機 (株) 福山製作所			