

株式会社 鎌ヶ谷カントリー倶楽部 様



株式会社 鎌ヶ谷カントリー倶楽部 様

千葉県鎌ヶ谷市にある鎌ヶ谷カントリー倶楽部様。シンボルツリーの老松が風格を醸し出す、昨年、創立50周年を迎えた伝統あるゴルフ場で、総ホール数は27ホールを誇ります。都心からのアクセスが良く立地条件にも恵まれています。また、社員教育に力を入れ、お客様へのサービス(真心)を大切にしているカントリー倶楽部です。



空調された冷気をエア－搬送ファンが隅々まで搬送！ロッカー室をご利用いただく皆様が、涼しく快適になりました！


エア－搬送ファンによる冷氣搬送イメージ

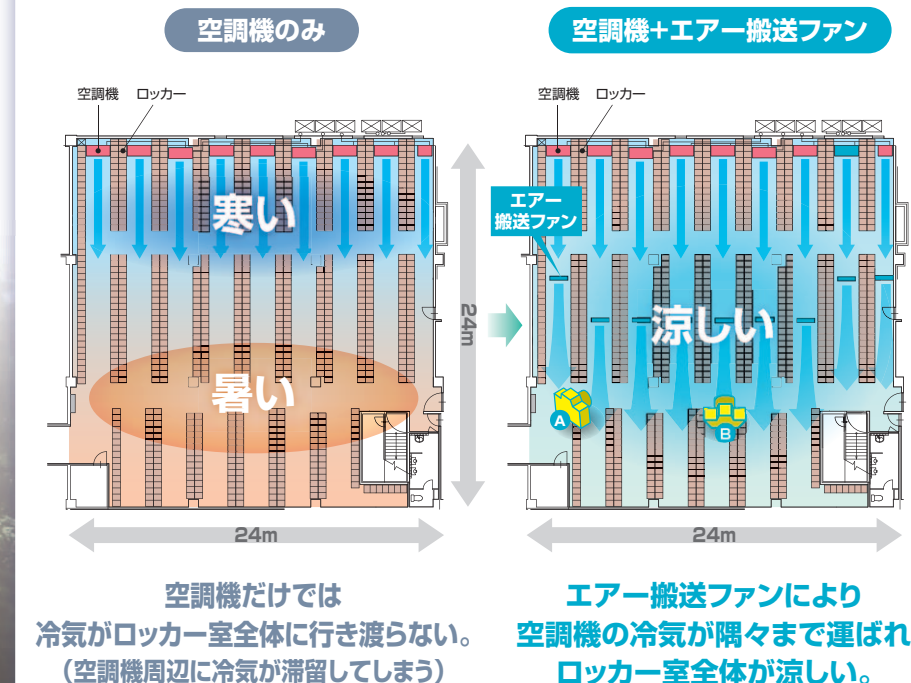

※上記イラストは状況を分かりやすくするためにロッカー室のみを表示しています。

エア－搬送ファンが必要になった理由

1 鎌ヶ谷カントリー倶楽部様が50周年に合わせてロッカールームのリニューアルを検討



2 ドレン処理の関係から空調機を設置できる場所が限定された

設置できる場所はロッカー室内の奥側



3 空調機だけをリニューアルしても空調機の冷気が届かない場所は暑いままであることが想定できた



！ 気流の搬送能力に優れたエア－搬送ファンが解決！



※イラストは状況を分かりやすくするため簡略化しています。



顧客満足度の向上に、エア－搬送ファンが貢献してくれました。

当ゴルフ場も、お陰様でオープン50周年を迎えることができました。そして今般、改めてお客様へよりよいサービスを提供するために、施設内のリニューアルに取り組みました。特にロッカールームは24m四方という広さに加え、天井に梁があるため、夏場の快適性向上は大きなテーマでした。そんな中、京成建設の関本さんからロッカールーム内の快適性を改善するには、「空調機とエア－搬送ファンが良い」とご提案いただきました。結果は期待どおり、ロッカールーム全体に冷気が行き渡り、快適な空間作りができました。お客様からも「涼しくなった」とお声をいただき、顧客満足度向上につながったと思っています。また温度ムラが改善されたことにより、空調機の設定温度を見直すことができ、省エネも合わせて実現できました。

空調機だけでは解決できなかった問題をエア－搬送ファンが解決してくれました。

空調機の設置場所が限定される状況でしたが、そこで発生する温度ムラという問題をエア－搬送ファンが解決してくれました。鎌ヶ谷カントリー倶楽部様へ当社のリニューアルプランをご提案させていただいたときから、三菱電機さんからエア－搬送ファンの機種の選定やレイアウト決めなどのアドバイスをいただけたので、とても心強かったですね。今後は、まず当社関連の自動車整備工事会社へ、空調機と一緒にエア－搬送ファンを提案しようと考えています。

【工事業者様に伺いました】

京成建設株式会社 建築本部 工事部 設備担当 次長 関本 正弘 様



ご採用データ

機種名 エア－搬送ファン インテリアタイプ : AH-1312S-X (単相100V)

部屋寸法 : L 24m W 24m H 2.1m

台数

17台

