

# 三菱小容量 UPS セールスとサービス

No. 006

## 常時商用給電方式FREQUPS-Fシリーズ バージョンアップのお知らせ

平素より弊社無停電電源装置をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。  
FREQUPS-FシリーズUPSにて、機能向上のためにバージョンアップを実施いたしますのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 対象機種

FW-F10-0.3K/0.5K(-B)

#### 2. バージョンアップ内容

- (1) 三菱汎用シーケンサMELSEC-Qシリーズのバックアップ電源にも対応  
三菱汎用シーケンサ「MELSEC-A」シリーズ、「MELSEC-FX」シリーズに加え「MELSEC-Q」シリーズのバックアップ電源としても対応可能となりました。  
対象とするシーケンサによってバックアップ時の出力電圧波形を切り替えます。切り替えはディップスイッチにより行います。
- (2) シャットダウン遅延時間の切り替え  
従来品では、OFF時シャットダウン機能(SW1)およびUPSシャットダウン時間延長(SW2)の遅延時間がいずれも5分固定でしたが、5分と1分の選択が可能になりました。
- (3) ディップスイッチの変更  
(1)(2)の機能追加のためディップスイッチを4ピンのタイプから6ピンのタイプに変更しました。
- (4) 表示ランプの明るさアップ  
表示ランプの明るさをアップし見やすくしました。

#### 3. バージョンアップ対応品の識別方法

本バージョンアップ品は、UPS本体の定格名板および梱包の名板に記載されているSERIAL(製造番号)の1~2文字目が下表のように、「P3」以降となります。

また、背面のディップスイッチが4ピンのものから6ピンのものになります。


| 形式            | SERIAL(製造番号) |
|---------------|--------------|
| FW-F10-0.3K   | P3○○○○○○○以降  |
| FW-F10-0.5K   | P3○○○○○○○以降  |
| FW-F10-0.3K-B | P3○○○○○○○以降  |
| FW-F10-0.5K-B | P3○○○○○○○以降  |

定格名板.

P 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
記号 年 月 管理番号  
SERIAL(製造番号)

SERIALはこのように記号1文字と製造年月  
2文字、管理番号6文字で構成されています

梱包名板例.

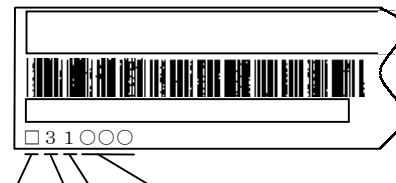

記号 年 月 管理番号  
SERIAL

(注. 梱包の名板の SERIAL(製造番号)は左記の管理番号6桁の内上位3桁を使い、記号を含め6桁で表示されます。)

#### 4. 製品切替時期

各製品とも2003年3月工場生産分より対応いたします。

|          |         |        |   |  |
|----------|---------|--------|---|--|
| 発行<br>日付 | 2003年3月 | 件<br>名 | 常時商用給電方式UPS<br>FREQUPS-Fシリーズ<br>バージョンアップのお知らせ | 三菱電機株式会社名古屋製作所<br>〒461-8670<br>名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表 |
|----------|---------|--------|---|--|