

三相4線式精密電力量計 MJ-80

MJ-80・MJ-80V・MJ-80F形

MJ-80形は JIS C1216-1979「精密電力量計」に適合し三
相4線式回路における電力量の精密測定に適しています。



MJ-80形




MJ-80V形



MJ-80F形

仕 様

			三 相 4 線 式 精 密 級							
			/5A		/5A半埋込形		/5A引出形			
形 名			MJ-80		MJ-80V		MJ-80F			
取 付 ・ 接 続 方 式			表面取付表面接続		半埋込取付背面接続					
相 線 式			三 相 4 線 式							
型 式 承 認 番 号			644		644		—			
定 格 電 圧 AC V			$\frac{110}{\sqrt{3}}/110, 110/190$ 240/415		$\frac{110}{\sqrt{3}}/110, 110/190$ 240/415		$\frac{110}{\sqrt{3}}/110, 110/190$ 240/415			
定 格 電 流 A			/5		/5		/5			
定 格 周 波 数 Hz			50 60		50 60		50 50			
負 担 (平均値)	電 圧 素 子 (1素子について)	皮相電力 VA	6.4	5.1	6.4	5.1	6.4	5.1		
		電力損失 W	1.13	0.83	1.13	0.83	1.13	0.83		
	電 流 素 子 (1素子について)	皮相電力 VA	1.6	1.8	1.6	1.8	1.6	1.8		
		電力損失 W	0.96	0.98	0.96	0.98	0.96	0.98		
外 形 寸 法 mm			A		263		276		312	
			B		184		188		165	
			C		145		193		219	
製 品 質 量 kg			4.7		6.8		7.3			
計 器 定 数 rev/kWh	$\frac{110}{\sqrt{3}}/110V$		1,600		1,600		1,600			
	110/190V		1,000		1,000		1,000			
	240/415V		400		400		400			
標 準 塗 装 色			N 5		NI.5					
納 期 区 分			検定付	未 検	検定付	未 検	検定付	未 検		
	◎ 標 準 品		—	—	—	—	—	—		
	○ 準標準品		240/415V	240/415V	$\frac{110}{\sqrt{3}}/110V$	$\frac{110}{\sqrt{3}}/110V$	—	—		
	△ 特 殊 品		—	—	—	—	—	—		
付 属 装 置 付	□ 特 殊 品		$\frac{110}{\sqrt{3}}/110V, 110/190V$	$\frac{110}{\sqrt{3}}/110V, 110/190V$	110/190V, 240/415V	110/190V, 240/415V	—	$\frac{110}{\sqrt{3}}/110V, 110/190V, 240/415V$		
	送回転阻止装置付		□		□		□			
	端子カバー付		標 準 装 備		□		—			

注 (1)負担は(色文字)の定格での値を示します。



(2) $\frac{110}{\sqrt{3}}/110V, 110/190V$ はPT組合せ計器を示します。

納期区分





記 号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即 納	20日以内	21～60日	60日以上

外形と接続

MJ-80形

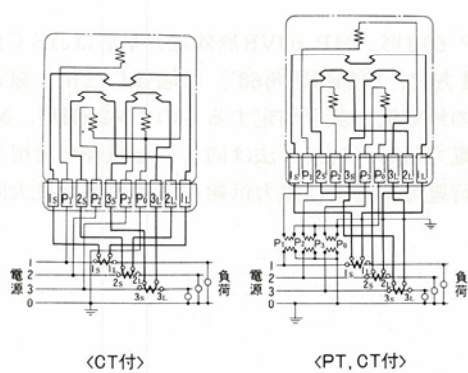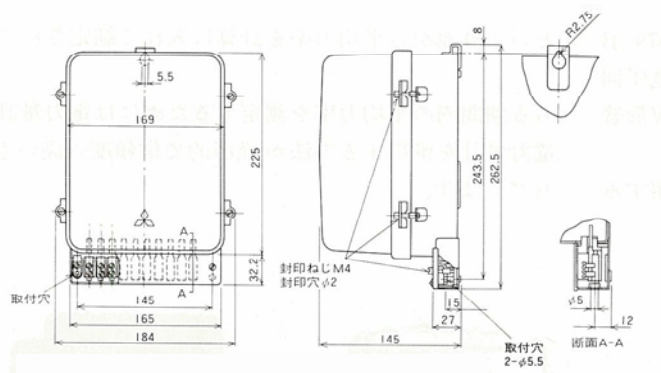


MJ-80V形

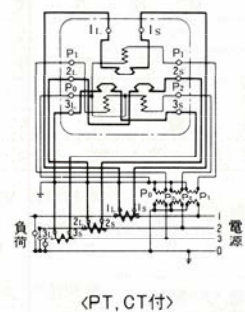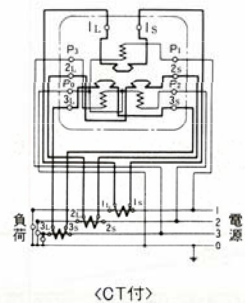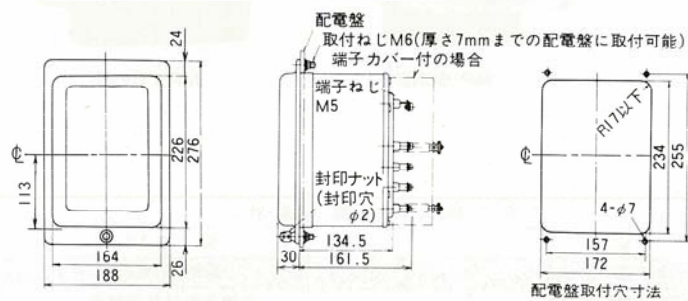

(備考)
φは配電盤取付穴の
中心を示します。

MJ-80F形

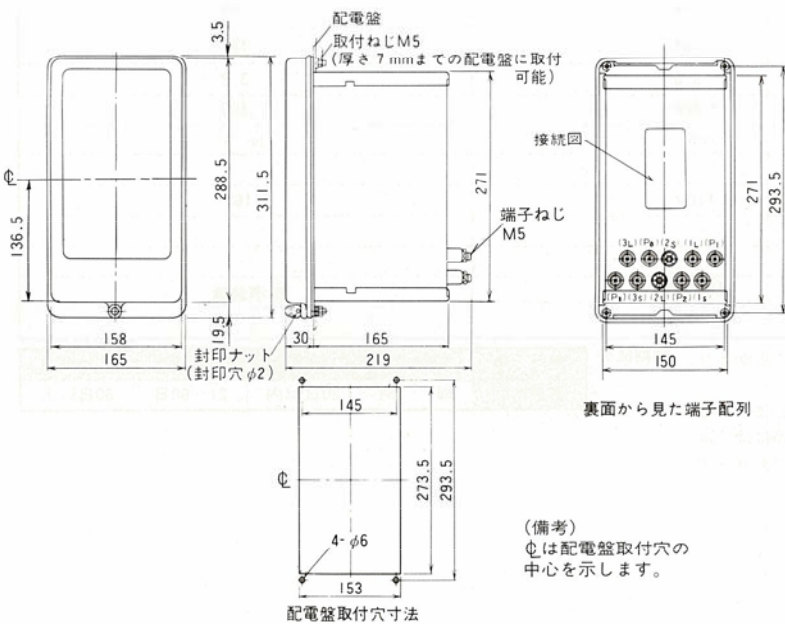

(備考)
φは配電盤取付穴の
中心を示します。

