


三相3線式精密電力量計 MS-63

MS-63・MS-63V・MS-63F形

大口電力の計量には高性能で信頼性の高い電力量計が必要です。

MS-63形はJIS C1216-1979「精密電力量計」に適合し、三相3線式回路における電力量の精密測定に適しています。




MS-63形



MS-63V形



MS-63F形



		三 相 3 線 式 精 密 級						
		/5A		/5A 半埋込形		/5A 引出形		
形 名		MS-63		MS-63V		MS-63F		
取 付 ・ 接 続 方 式		表面取付表面接続		半埋込取付背面接続				
相 線 式		三 相 3 線 式						
型 式 承 認 番 号		639		639		—		
定 格 電 圧 AC V		/110		/110		/110		
定 格 電 流 A		/5		/5		/5		
定 格 周 波 数 Hz		50	60	50	60	50	60	
負 担 (平均値)	電 圧 素 子 (1素子について)	皮相電力 VA	6.1	5.8	6.1	5.8	6.1	5.8
		電力損失 W	0.88	0.85	0.88	0.85	0.88	0.85
	電 流 素 子 (1素子について)	皮相電力 VA	1.75	2.15	1.75	2.15	1.75	2.15
		電力損失 W	0.83	0.91	0.83	0.91	0.83	0.91
外形寸法 mm			A	262		274		312
			B	184		154		165
			C	128		192		219
製 品 質 量 kg		4.2		4.5		5.0		
計 器 定 数 rev/kWh		/110V		1,000		1,000		
標 準 塗 装 色		N 5		NI.5				
納 期 区 分			検定付	未 検	検定付	未 検	検定付	未 検
	◎ 標準品		—	—	—	—	—	—
	○ 準標準品		/110V	/110V	/110V	/110V	—	—
	△ 特殊品		—	—	—	—	—	/110V
□ 特殊品		—		—		—		—
付属装置付	送回転阻止装置付		○		○		△	
	端子カバー付		標準 装 備		△		—	

納期区分

記 号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即 納	20日以内	21～60日	60日以上


外形と接続

MS-63形

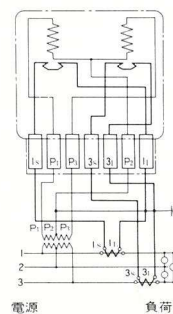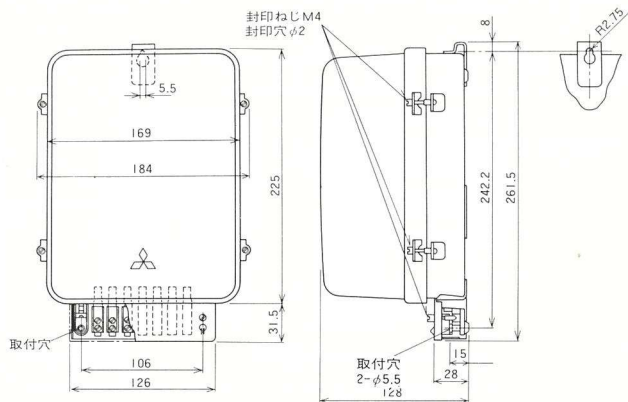


<PT・CT付>

MS-63V形

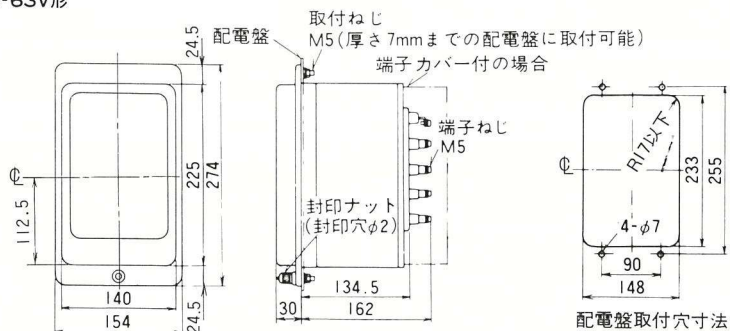


配電盤取付寸法




裏面から見た端子配列

(備考)
 Φ は配電盤取付穴の中心を示します。




<PT・CT付>

MS-63F形

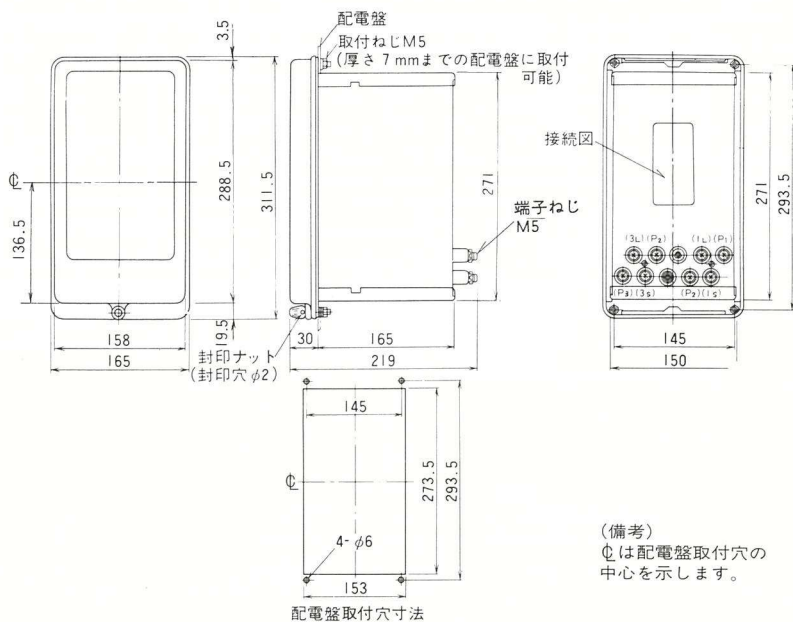

配電盤取付寸法

(備考)
 Φ は配電盤取付穴の中心を示します。

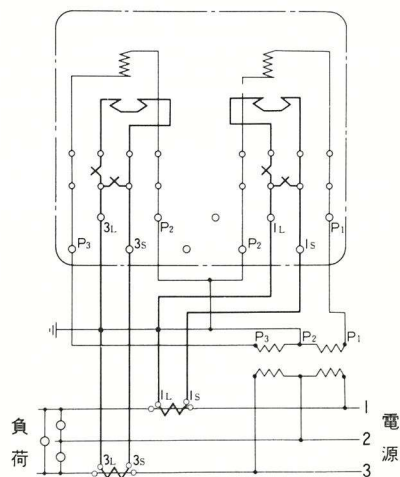

<PT・CT付>