

三相3線式精密電力量計 MS-63K10R

MS-63K10R形, MS-63K10VR形, MS-63K10FR形

この計器はJIS C1216-1979の精密電力量計規格に準拠したMS-63形電力量計にK10形発信装置を内蔵したものです。
1/10の単位まで細かくパルスが取り出せます。

用途

主としてカウンタの駆動用および中央監視装置、データロガーの端末器として最適です。



MS-63K10VR形



MS-63K10FR形

仕様

			三相 3 線 式 精 密 級							
			/5A		/5A 半埋込形		/5A 引出形			
			MS-63K10R		MS-63K10VR		MS-63K10FR			
取 付 ・ 接 続 方 式			表面取付表面接続			半埋込取付背面接続				
相 線 式			三 相 3 線 式							
型 式 承 認 番 号			639 (追 2)		639 (追 2)		—			
定 格 電 圧 AC V			/110		/110		/110			
定 格 電 流 A			/5		/5		/5			
定 格 周 波 数 Hz			50		60		50		60	
負 担 (平均値)	電 圧 素 子 (1素子について)	皮相電力 VA	P ₁ —P ₂ 6.5 P ₃ —P ₂ 6.1	P ₁ —P ₂ 6.1 P ₃ —P ₂ 5.8	P ₁ —P ₂ 6.5 P ₃ —P ₂ 6.1	P ₁ —P ₂ 6.1 P ₃ —P ₂ 5.8	P ₁ —P ₂ 6.5 P ₃ —P ₂ 6.1	P ₁ —P ₂ 6.1 P ₃ —P ₂ 5.8		
		電力損失 W	P ₁ —P ₂ 1.78 P ₃ —P ₂ 0.88	P ₁ —P ₂ 1.73 P ₃ —P ₂ 0.85	P ₁ —P ₂ 1.78 P ₃ —P ₂ 0.88	P ₁ —P ₂ 1.73 P ₃ —P ₂ 0.85	P ₁ —P ₂ 1.78 P ₃ —P ₂ 0.88	P ₁ —P ₂ 1.73 P ₃ —P ₂ 0.85		
	電 流 素 子 (1素子について)	皮相電力 VA	1.75	2.15	1.75	2.15	1.75	2.15		
		電力損失 W	0.83	0.91	0.83	0.91	0.83	0.91		
外形寸法 mm			A	263		274		312		
			B	184		154		165		
			C	145		192		219		
製 品 質 量 kg			4.4		4.5		5.0			
計器定数 rev/kWh			/110V		1,000		1,000		1,000	
標 準 塗 装 色			N5		—		N1.5			
納 期 区 分			検定付	未 検	検定付	未 検	検定付	未 検		
	◎ 標 準 品		—	—	—	—	—	—	—	
	○ 準標準品		—	—	—	—	—	—	—	
	△ 特 殊 品		/110V	/110V	/110V	/110V	—	—	—	
			□ 特 殊 品		—	—	—	—	/110V	
付属装置付	逆回転阻止装置付		標 準 装 備		標 準 装 備		標 準 装 備			
	端子カバー付		標 準 装 備		△		—			

納期区分



記号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即納	20日以内	21~60日	60日以上

発信装置の仕様



発信装置の種類	出力方式		出力パルス単位 kWh/pulse (一次側換算)	接点容量	パルス幅	組合せ受量器
	スイッチの種類	接点構成				
K10	半導体リレー		●電力量計の乗率×1 ●電力量計の乗率×0.1	AC { 10VA以下 110V以下 } DC { 10VA以下 100V以下 } 0.1A以下 漏れ電流 AC110V時 15μA DC100V時 1μA オン抵抗 12Ω以下	0.1~0.5sec	●中央監視装置 ●データロガー ●MZE形記録計 ●MT-4D, MT-10D MT-20D形カウンタ

外形と接続

MS-63K10R形

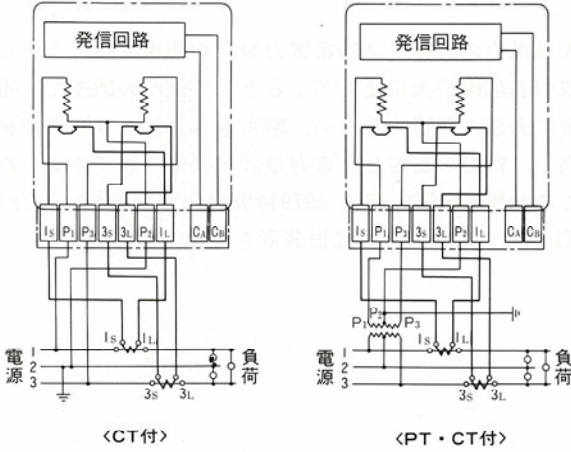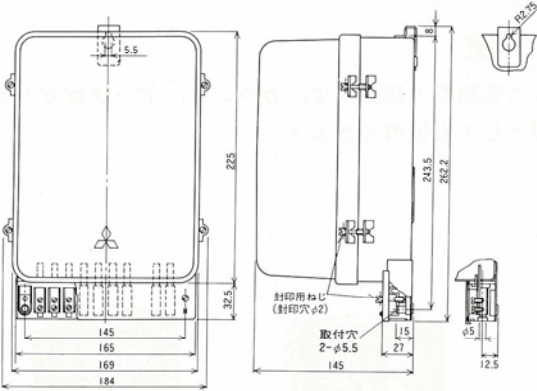

MS-63K10VR形

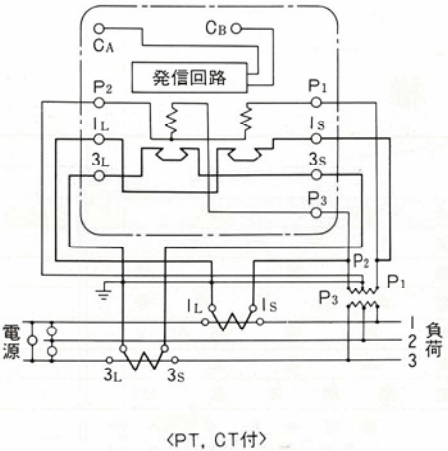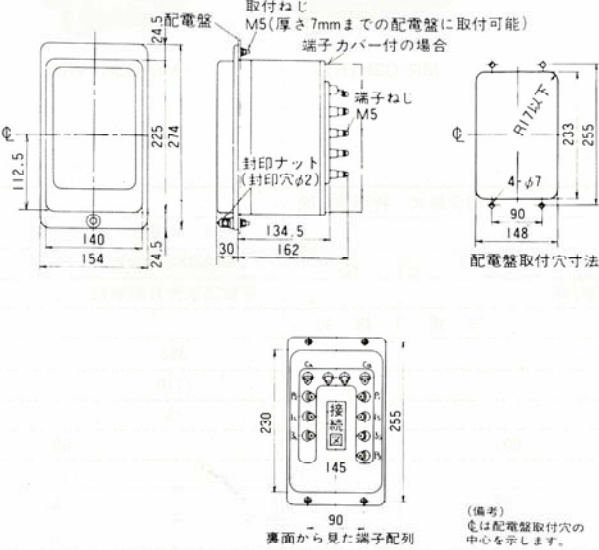

MS-63K10FR形

