


三相3線式普通電力量計 MU-80K5

MU-80K5・MU-80GK5・MU-80HK5・MU-80HK5V形


この計器は JIS C1211-1968, JIS C1216-1968 普通電力量計に準拠した MU-80形, MU-80H 形電力量計に K5 (リードスイッチ式) 発信装置を内蔵したものです。

用途

主としてカウンタの駆動用, および集中検針・自動検針の端末器として最適です。

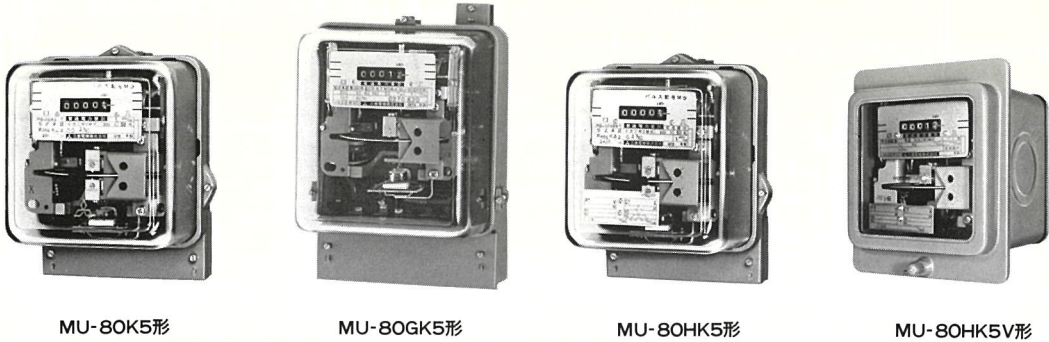

仕様

				三 相 3 線 式 普 通 級									
				30A		120A		/5A		/5A半埋込形			
形 名				MU-80K5		MU-80GK5		MU-80HK5		MU-80HK5V			
取 付 ・ 接 続 方 式				表面取付表面接続								半埋込取付背面接続	
相 線 式				三 相 3 線 式									
型 式 承 認 番 号				392 (追 2)		394 (追 2)		455 (追 2)		455 (追 2)			
定 格 電 圧 AC V				100, 200		100, 200		100, /110, 200		100, /110, 200			
定 格 電 流 A				30		120		/5		/5			
定 格 周 波 数 Hz				50 60		50 60		50 60		50 60			
負 担 (平均値)	電 圧 素 子 (1素子について)	皮相電力 VA	5.1	4.8	5.1	4.8	6.1	5.9	6.1	5.9			
		電力損失 W	0.76	0.70	0.76	0.70	0.90	0.85	0.90	0.85			
	電 流 素 子 (1素子について)	皮相電力 VA	1.2	1.2	1.2	1.2	3.3	3.8	3.3	3.8			
		電力損失 W	0.83	0.80	0.80	0.80	1.75	1.78	1.75	1.87			
外形寸法 mm			A	203		261		203		200			
			B	174		191		174		165			
			C	124		133		124		181			
製 品 重 量 kg				3.0		4.5		3.2		3.2			
計 器 定 数 rev/kWh				100V		400		200		2,400			
				110V		—		—		2,400			
				200V		200		100		1,200			
標 準 塗 装 色				N 5								7.5BG 4/1.5	
納期区分 注(1)	◎ 標 準 品			—		—		—		—			
	○ 準 標 準 品			検 200V		検 200V		110V, 200V		110V, 200V			
	△ 特 殊 品			検 100V		検 100V		100V		100V			
	□ 特 殊 品			—		—		—		—			
付 属 装 置 付				逆回転阻止装置付			検 △		△		△		
				端 子 カ バ ー 付			—		—		—		△

注 (1)納期区分検は検定付の場合を示します。
(2)負担は(色文字)の定格での値を示します。




納期区分	記号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即納	20日以内	21～60日	60日以上	

発信装置の仕様



発信方式	シンボル	定格容量	パルス幅	パルス定数 Pulse/kwh		パルス記号	組合せ受量器
				二次側	一次側		
K5形 リードスイッチ式	 (単極単投)	DC100V以下10mA以下 (AC回路は使用できません)	電力量計の回路 子速度に反比例 する	合成変成比 電力量計の 乗率	$\frac{1}{\text{電力量計の乗率}}$	MD	MT-4D, MT-10D, MT-20D形カウンタ

外形と接続

MU-80K5形, MU-80HK5形

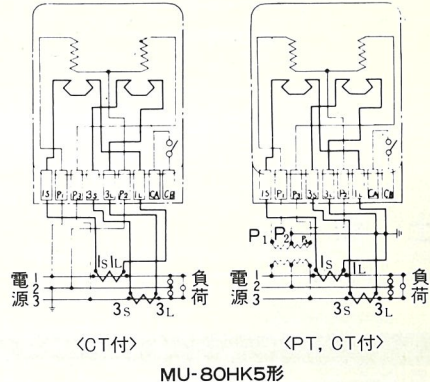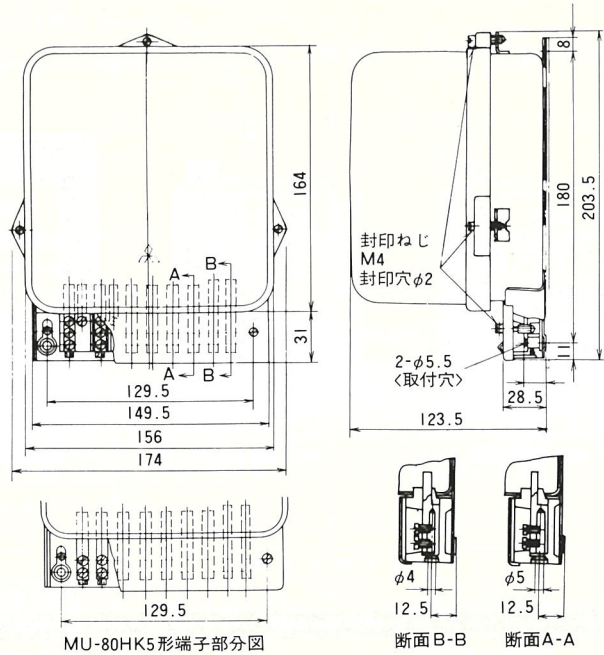

MU-80GK5形

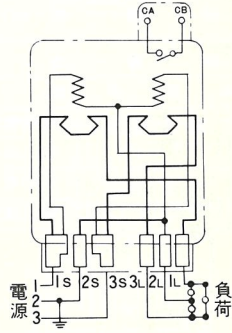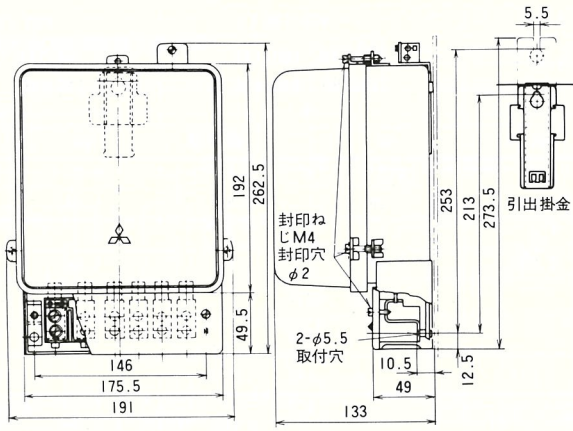

MU-80HK5V形

