



■用途

- 一般計器用・継電器用。
- PD-50H, PD-50HF 形は普通電力量計と組合せて、検定を受けることができます。
組合せについては、13 ページ「電力量計との組合せ検定可能機種」をご参照ください。

■仕様

適用規格 JIS C 1731-2・JEC-1201-2007

形 名	変 圧 比 (V)	定格負担 (VA)	確度階級 (級)	耐電圧 (kV)	VTヒューズ		周波数 (Hz)	制限負荷 (VA) 注3	外形図	質 量 (kg)	検定可否	納期区分	
					形 名	定 格							
PD-50H	220/110	50	1.0・1P	2/－	－	－	50/60両用	200	図1	8.5	可	○	
	440/110			3/－									
PD-50HF (ヒューズ付)	220/110			2/－	PL-G	0.6kV T2A 100kA			図2	8.5		◎	
	440/110			3/－									
	3300/110			16/45	PL-G	3.6/7.2kV T1A 40kA							
	6600/110			22/60									
PD-100H	220/110	100	1.0・1P	2/－	－	－	50/60両用	200	図1	8.5	否	○	
	440/110			3/－									
PD-100HF (ヒューズ付)	220/110			2/－	PL-G	0.6kV T2A 100kA			図2	8.5		◎	
	440/110			3/－									
	3300/110			16/45	PL-G	3.6/7.2kV T1A 40kA							
	6600/110			22/60									


注1. 変圧比3300／110V, 6600／110Vのヒューズなしは製作いたしません。
2. 検定用をご注文の際は、「検定用」とご指定のうえ、
周波数もご指定ください。
3. 制限負荷200VAのとき、誤差はマイナス5%以下です。
4. 耐電圧は商用周波耐電圧値／雷インパルス耐電圧値を示します。
5. 質量は参考値です。
備考 端子部・ヒューズ部を覆う透明絶縁カバー(形名：IS-C(PD 用))が装着できます。(別売部品)

納期区分

記 号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即 納	20日以内	21～60日	60日以上

●絶縁カバーの取付要領

絶縁カバーの A 部を持って外側に若干広げ、二次端子側からモールド隔壁部に差込んでください。なお、突起が B 部に当ることにより抜け止めとなります。

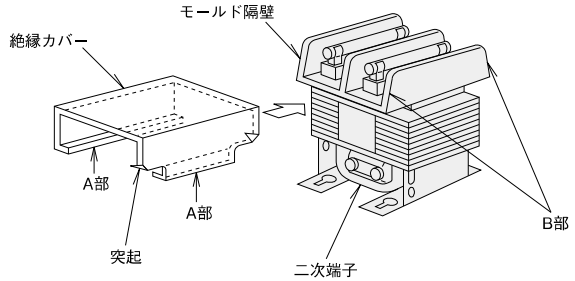


●特殊変圧比

製作可能な特殊変圧比は 69 ページをご参照ください。

■外形寸法図

図 1. PD-50H, PD-100H 形


絶縁カバー付

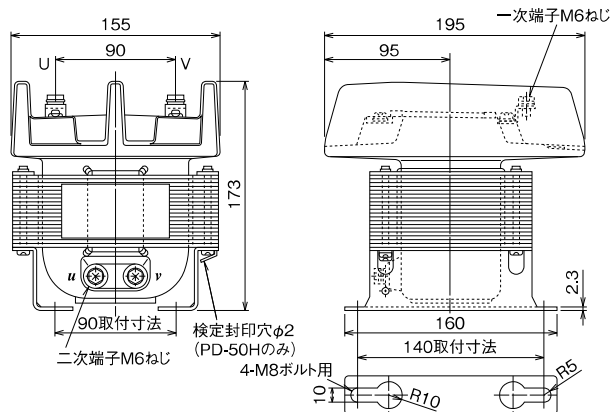

絶縁カバー：IS-C (PD用)

図 2. PD-50HF, PD-100HF 形

絶縁カバー付

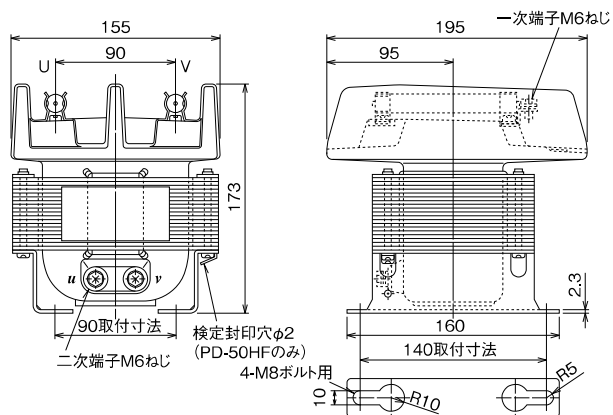

絶縁カバー：IS-C (PD用)