

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	省エネデータベースサーバソフトウェア
----	--------------------

## 三菱省エネデータベースサーバソフトウェア EcoManager II 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております、省エネデータベースサーバソフトウェア EcoManager II (形名: DBS-4000ES-A)の仕様を下記のとおり変更しますので、お知らせします。今後とも倍旧のご愛顧の程お願い申し上げます。

記

### 1. 適用機種

製品名	形名
省エネデータベースサーバソフトウェア EcoManager II	DBS-4000ES-A
グラフィックオプションソフトウェア	DBS-SW001-A

### 2. 変更内容

#### (1) 製品バージョン

形名	変更前	変更後
DBS-4000ES-A	Ver2.4.0	Ver2.5.0
DBS-SW001-A	Ver1.0.0	Ver1.1.0

#### (2) 新動作環境対応

##### <サーバ PC 環境>

項目	変更前	変更後
OS	Windows Server 2003 R2 Standard SP2 (32bit)	Windows Server 2003 R2 Standard SP2 (32bit) Windows Server 2008 Standard SP2 (32bit)
表計算ソフト	Excel 2003 SP3/2007 SP2	Excel 2003 SP3/2007 SP3/2010 SP1 (32bit)
HASPドライバ	HASP HL Device Driver 5.20	Sentinel LDK Run-time Environment 6.22

##### <クライアント PC 環境>

項目	変更前	変更後
OS	Windows XP Professional SP3 (32bit)	Windows XP Professional SP3 (32bit) Windows Vista Business SP2 (32bit) Windows 7 Professional SP1 (32bit/64bit)
表計算ソフト	Excel 2003 SP3/2007 SP2	Excel 2003 SP3/2007 SP3/2010 SP1 (32bit)
Web ブラウザ	Internet Explorer 6.0 SP3/7.0	Internet Explorer 7.0/8.0/9.0
Java 実行環境	JRE 1.4.2/1.6.0	JRE 1.6.0

##### <その他の環境>

項目	変更前	変更後
ユーザ画面 作成ツール	Visio 2003	Visio 2010 SP1 (32bit)

※ユーザ画面作成ツールはグラフィックオプション使用時のみ必要です。

#### (3) EcoServer III対応

下位システムに EcoServer III(形名: MES3-255B、MES3-255C)が登録できるようになります。

#### (4) 下位システム台数、計測点数の拡大

項目	変更前	変更後
下位システム台数	最大 16 台	最大 32 台
計測点数	最大 4080 点	最大 8160 点


※ただし、下位システムが 16 台を超える場合は、ズームデータはご使用いただけません。

扱	A	日付	2012 年 9 月	件名	省エネデータベースサーバソフトウェア 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1049		三菱電機(株)福山製作所		


## (5) ログイン画面

ログイン画面の H@ISEI Web、Java、SVG Viewer のリンクを削除しました。

<変更前>

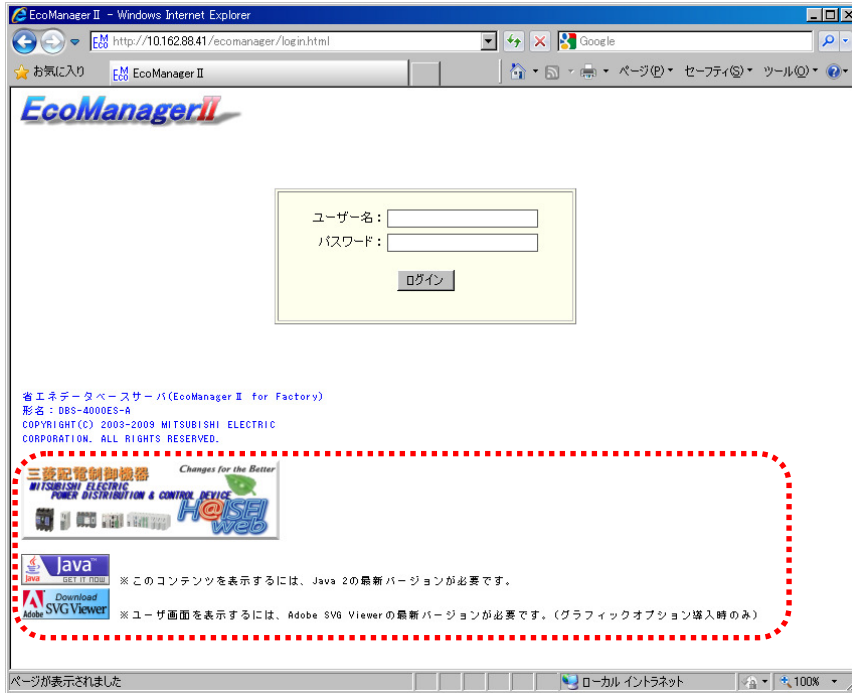

<変更後>

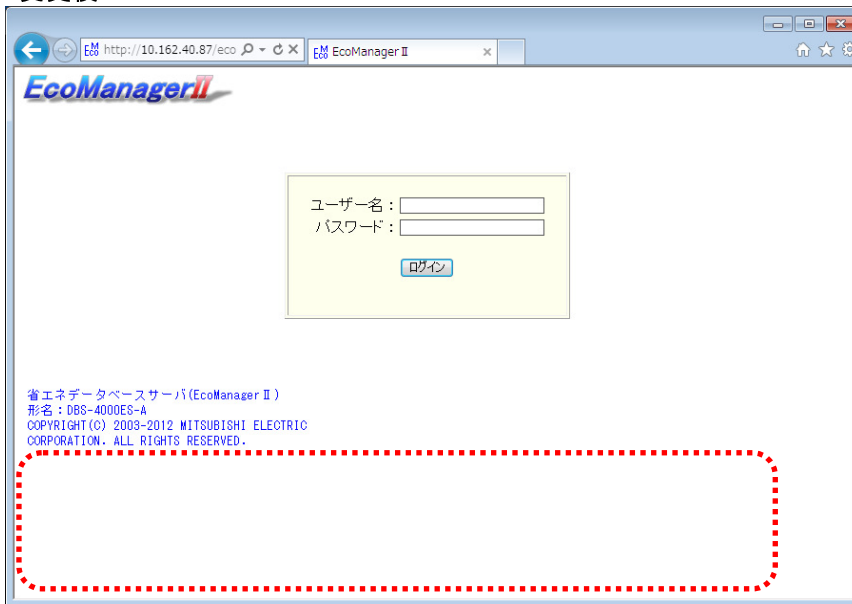

- ・配電制御機器情報については下記 FA サイトをご覧ください。  
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/>
- ・JRE 1.6.0 は下記 Java Archive よりダウンロードできます。  
Java SE Runtime Environment 6u33 の Product / File Description: Windows x86 Offline をダウンロードしてください。  
<http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html>
- ・SVG Viewer については下記よりダウンロードできます。  
<http://www.adobe.com/jp/svg/viewer/install/>

### 3. バージョンアップに関して

バージョンアップの内容についてはお客様のご使用環境により異なりますので、最寄りの弊社代理店または支社にお問い合わせください。なお、バージョンアップについては有償となります。

### 4. 変更時期

2012年10月以降の出荷分より、順次変更します。

扱	A	日付	2012年9月	件名	省エネデータベースサーバソフトウェア 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1049		三菱電機(株)福山製作所		