

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
----	-----------------

## ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用時延形 UVT モジュール仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 (WS-Vシリーズ, W&WSシリーズ) の時延形不足電圧引きはずし装置 (UVT) について、以下の通り仕様変更しますのでご連絡いたします。


記

### 1.対象機種

WS-Vシリーズ, W&WSシリーズ用 時延形UVTモジュール (UVTモジュール形名: U-05W, U-30W)

### 2.変更内容

UVT モジュールの裏面のカバーを金属から成型品(モールド)に変更します。

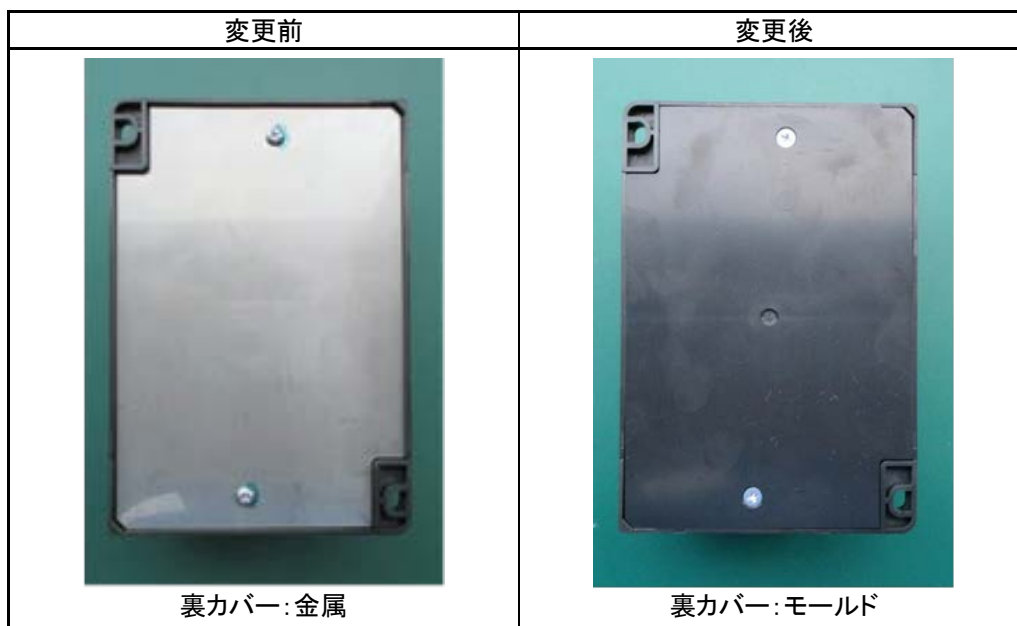

※仕様変更に伴う性能や取付け・接続方法の変更はありません。

### 3.変更理由

生産性向上のため

### 4.変更時期

2014年8月生産分より

ただし、在庫の関係上若干前後することがありますので、ご了承願います。

以上

扱	A	日付	2014年7月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用 時延形 UVT モジュール仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1123		三菱電機(株)福山製作所		