

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

| | |
|----|--|
| 機種 | 漏電遮断器・漏電アラーム遮断器 単相3線回路専用ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 |
|----|--|

漏電遮断器・漏電アラーム遮断器・単相3線回路専用遮断器 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております WS-V シリーズ 漏電遮断器, 漏電アラーム遮断器, 単相3線回路専用遮断器につきまして以下の通り仕様変更いたしますので、お知らせします。

記

1. 対象機種

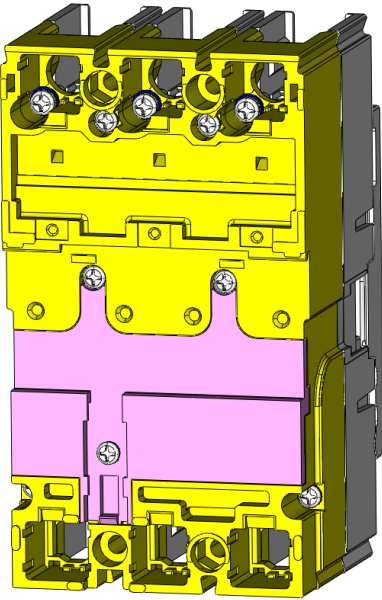
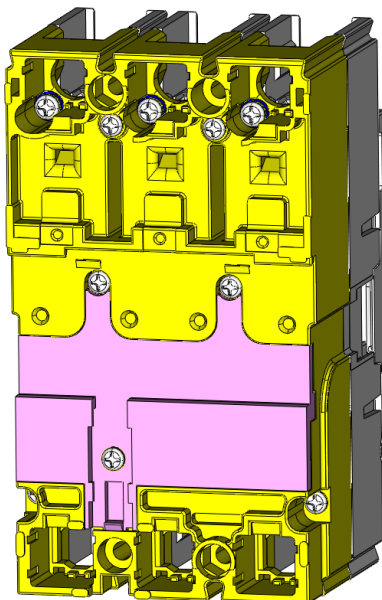
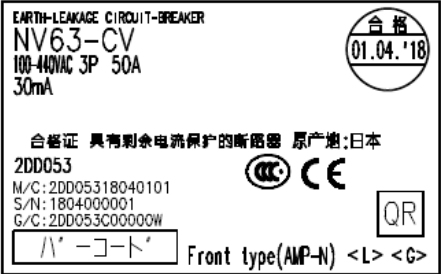
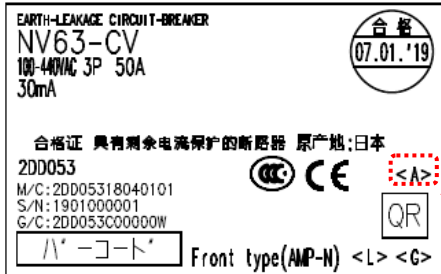
| シリーズ | 形名 |
|----------------------|------------------------------------|
| 漏電遮断器 (CE・CCC 品) | NV32-SV, NV63-CV, NV63-SV, NV63-HV |
| 特殊電圧漏電遮断器 | NV32-SV, NV63-SV, NV63-HV |
| 漏電アラーム遮断器 | NF63-ZCV, NF63-ZSV, NF63-ZHV |
| 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 | NF63-NCV |
| 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 | NV63-NCV |
| 単3中性線欠相保護・漏電アラーム付遮断器 | NF63-NCVZ |

2. 変更内容

本体カバー、ベース形状を変更します。併せて識別管理のためパッキンケースラベルを変更します。

| 変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
|-------|-----|-----|
| カバー形状 | | |

| | | | |
|-----------|-------------|-------------------------------|--|
| 扱 整理番号 | A 山-1335 | 日付 2018年6月 三菱電機(株)福山製作所 | 件名 漏電遮断器・漏電アラーム遮断器・単相3線回路専用遮断器 仕様変更のお知らせ |
|-----------|-------------|-------------------------------|--|

| 変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
|------------|--|---|
| ベース形状 |  |  <p data-bbox="959 801 1401 875">※定格電流 50A 以下が対象です。 (漏電遮断器の 5A 以下は除く)</p> |
| パッキンケースラベル |  |  <p data-bbox="1270 1249 1433 1323">識別記号 <A>を追加</p> |

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

※各仕様変更に伴う性能、端子への配線方法、付属装置取付け方法の変更などはありません。

3. 変更理由

生産性向上のため変更します

4. 変更時期

2019年1月生産分より

(ただし、在庫の関係上若干前後する事がありますので、ご了承願います。)

以上

| | | | | |
|-----------|-------------|-------------------------------|----|--|
| 扱 整理番号 | A 山-1335 | 日付 2018年6月 三菱電機(株)福山製作所 | 件名 | 漏電遮断器・漏電アラーム遮断器・単相3線回路専用遮断器 仕様変更のお知らせ |
|-----------|-------------|-------------------------------|----|--|