

三菱配電・制御機器

セールスとサービス

機種 ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 他

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 CCC 認証品 規格表示事項変更のお知らせ

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 CCC 認証品の規格表示事項を以下の通り、変更いたしますのでお知らせします。

記

1.対象機種・変更内容

- (1)変更機種: 下記、表【1-1】、【表1-2】に対象機種を示します。詳細は、別紙 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 中国 CCC 認証 GB 規格表示変更 機種一覧表を参照ください。
- (2)変更内容: 中国 GB 規格表記変更に伴い、製品表示事項の変更を行います。
- (3)変更時期: ②2019年1月生産分より、③2019年3月生産分より。
※①2018年4月生産分(NF50-SMUのみ 2018年5月生産分)より変更済み。

【表 1-1】

シリーズ	(1)対象機種		(2)変更内容		(3)変更時期						
			製品表示		①2018/4	②2019/1	③2019/3				
			本体	P/C							
WS-V	ノーヒューズ遮断器 F Style	NF32-SVF, NF63-CVF/SVF	○	-	○	-					
		NF125-CVF, NF125-SVF			-	○					
	漏電遮断器 F Style CE・CCC 品	NV32-SVF, NV63-CVF/SVF			○	-					
		NV125-CVF/SVF			○	-					
	ノーヒューズ遮断器	NF125-SEV/HEV			○	-					
		NF32-SV			-	○					
		NF63-CV/SV/HV~NF250-CV/SV/HV NF250-SEV/HEV			-	○					
	漏電遮断器 CE・CCC 品	NV32-SV, NV63-CV/SV/HV, NV125-CV/SV/HV			-	○				-	
		NV250-CV/SV/HV			-	○					
	モータブレーカ	NF63-SVF			○	-				-	
NF32-SV, NF63-CV/SV, NF125-SV NF250-SV		-	○	-							
UL 489Listed ノーヒューズ遮断器	NF50-SVFU	○	-								
	NF100-CVFU, NF125-SVU/HVU NF250-SVU/HVU	-	○								
漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器	NV50-SVFU, NV100-CVFU	○	-								
	NV125-SVU/HVU NV250-SVU/HVU	-	○								
ノーヒューズスイッチ	DSN63-SV, DSN125-SV, DSN250-SV	-	○			-					
インバータ溶接機用漏電遮断器	NV250-WEV	-	○			-					
W&WS	ノーヒューズ遮断器	NF30-CS	-			○	-				
		NF400-CW/SW/REW~NF1600-SEW/SDW	-			○					
	漏電遮断器 CE・CCC 品	NV400-CW/SW~NV800-SEW	-			○	-				
	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器	NF225-CWU, NF400-SWU/HWU NF630-SWU/HWU	-			○	-				
	漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器	NV225-CWU	○	-		-					
ノーヒューズスイッチ	DSN400-SW, DSN630-SW, DSN800-SW	-	○	-							
SRU	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器	NF100-SRU/HRU	-	○	-	-					
HRU	漏電保護 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器	NV100-SRU/HRU	○	-	-	-					
SMU	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器	NF50-SMU	-	○ (2018/5)	-	-					

扱	A	日付	2018年9月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 CCC 認証品 規格表示事項変更のお知らせ
整理番号	山-1345	三菱電機(株)福山製作所			

【表 1-2】

シリーズ	(1)対象機種		(2)変更内容		(3)変更時期		
			製品表示		①2018/4	②2019/1	③2019/3
			本体	P/C			
WS-V	直流高電圧対応遮断器	NF63-HDV, NF125-HDVA NF250-HDVA	○	-	-	○	-
W&WS		NF400-HDW, NF800-HDW			-	-	-
FA/FHU	制御盤用遮断器	NF30-FAU, NV30-FAU NF50-FAU, NV50-FAU			○	-	-
		NF50-FHU, NV50-FHU NF100-FHU, NV100-FHU			-	-	○
CP	サーキットプロテクタ	CP30-BA			-	-	○
AE	気中遮断器	AE630-SW~AE6300-SW AE2000-SWA~AE4000-SWA	-	○	-		

2 変更理由

中国 GB 規格表記の変更: GB 規格変更に伴い、例:「GB 14048.2」 → 「GB/T 14048.2」に変更します。

3.備考


変更時期 2018年4月(2018年5月)分につきましては、下記セールスとサービスにて通知済みです。

- ・セールスとサービス 山-1295 ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 製品表示事項変更のお知らせ
- ・セールスとサービス 山-1304 NV63-CV 2P CE マーキング 仕様変更のお知らせ
- ・セールスとサービス 山-1305 ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 表示変更のお知らせ


扱	A	日付	2018年9月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 CCC 認証品 規格表示事項変更のお知らせ
整理番号	山-1345	三菱電機(株)福山製作所			

4.変更内容(代表機種事例)

(1)本体

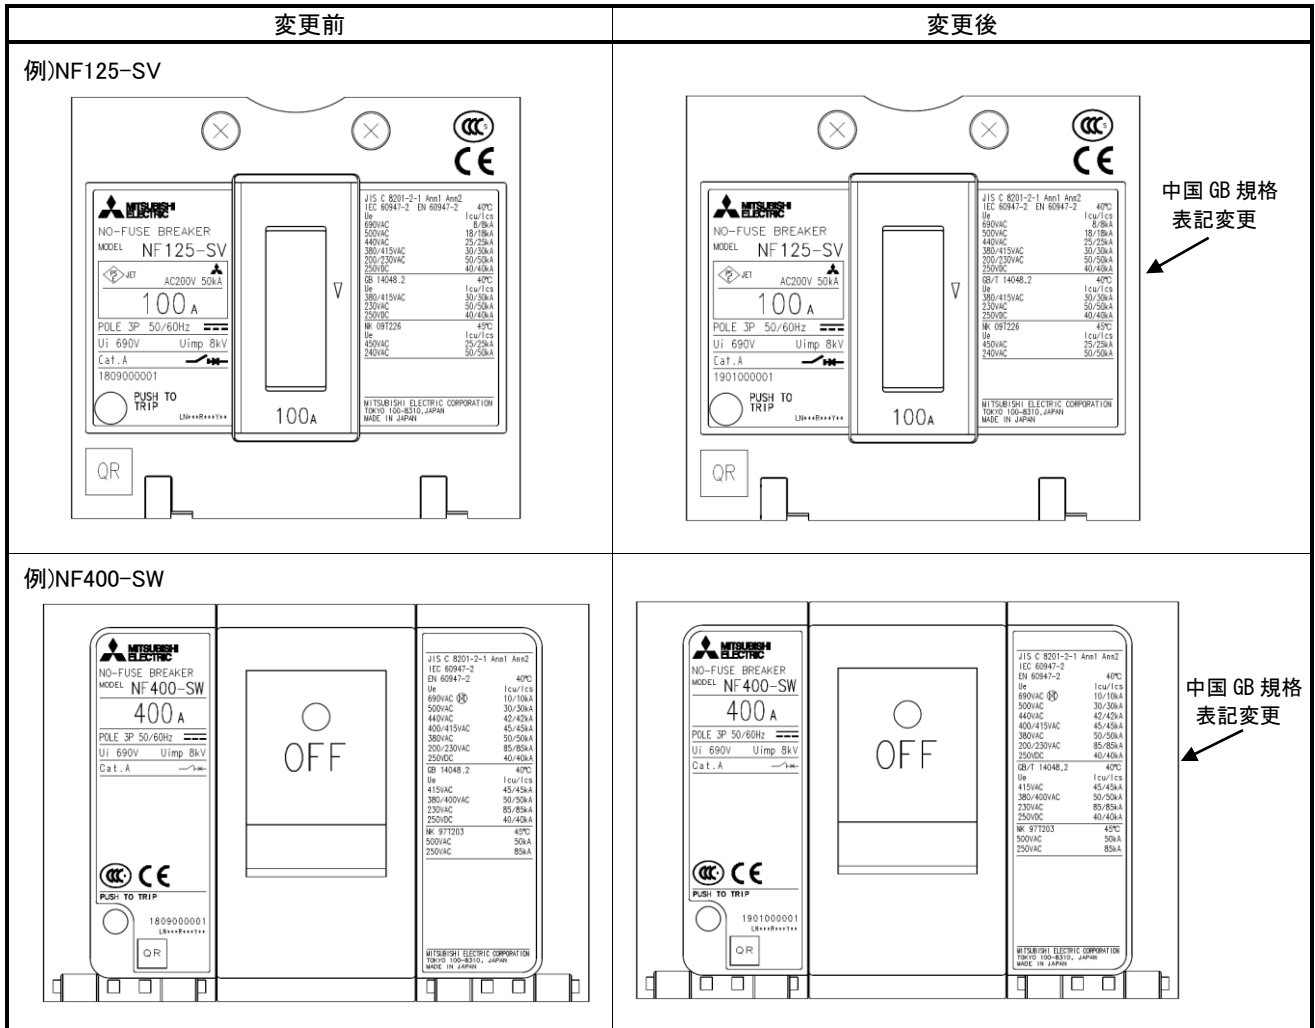

(2)P/C ラベル(包装箱)

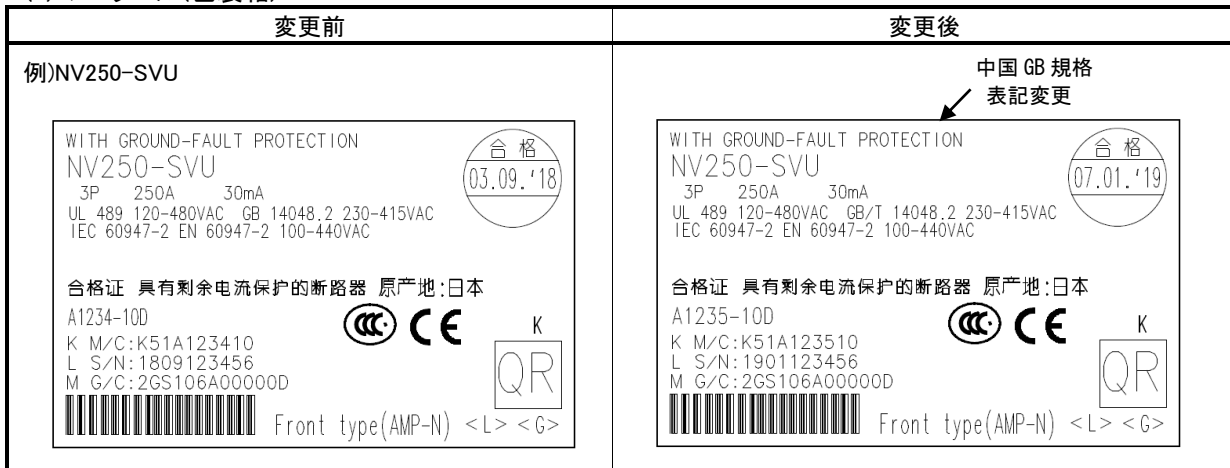

備考: QR コードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

以上

扱 整理番号	A 山-1345	日付 三菱電機 (株) 福山製作所	2018 年 9 月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 CCC 認証品 規格表示事項変更のお知らせ
-----------	-------------	----------------------	------------	----	---

【別紙】三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 中国CCC認証 GB規格表示変更 機種一覧表

※1 [] 太線、斜・太文字の機種：2018年4月・5月(NF50-SMUのみ)～

下記セールスとサービスにて通知済みです。

セールスとサービス 山-1295 ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 製品表示事項変更のお知らせ

セールスとサービス 山-1304 NV63-CV 2P CEマーキング品 仕様変更のお知らせ

セールスとサービス 山-1305 ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 表示変更のお知らせ

※2 [] 太線、白抜き文字の機種：2019年1月～

※3 [] 太線、白抜き文字の機種：2019年3月～

※4 [] 細線の機種：変更対象外

Table with columns for シリーズ, フレーム A, and various current ratings (30, 50, 100, 225, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300). Rows include categories like ノーヒューズ遮断器, 漏電遮断器, モータ保護用, 単3回路用, UL Listed品, MDUブレーカ, 漏洩電流表示付, 直流高電圧対応遮断器・開閉器, 用途別遮断器, 分電盤・制御盤用, 制御盤用遮断器, サーキットプロテクタ, 分電盤・機器内蔵用, 低圧気中遮断器, JIS互換性寸法漏電遮断器, and 関連機器.

(注1):用途別遮断器「特殊環境用(※1・2)」「配電盤用プラグイン形(※1・2)」についても変更対象となります。