

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	MDU ブレーカ
----	----------

MDU ブレーカ (250A フレーム品) 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております 250A フレーム品 MDU ブレーカにおきまして、以下の通り仕様変更いたしますのでお知らせいたします。



記

1. 対象機種

仕様変更に伴い、識別のため形名を下記の通り変更しています。

シリーズ	形名	
	変更前	変更後
ノーヒューズ遮断器	NF250-SEVM,NF250-HEVM	NF250-SEVMB,NF250-HEVMB
漏電遮断器	NV250-SEVM,NV250-HEVM	NV250-SEVMB,NV250-HEVMB
漏電アラーム遮断器	NF250-ZEVM	NF250-ZEVMB

2. 変更内容

		変更前	変更後
MDU 取付方式	本体取付	—	○
	パネル取付	○	○
	内蔵表示	○	○
	内蔵表示ユニット別置	○	○
対応可能な計測表示ユニット部	MDU-DP-B MDU-DP-P MDU-DP-N MDU-DP-C		MDU-BB MDU-BP MDU-BN MDU-BC (注 1) 

注 1 2018 年 10 月以降の生産分より対応いたします。
2018 年 9 月以前の生産のものを 250A フレームの MDU ブレーカ本体へ接続すると性能が保証できません。
(400A フレーム以上の MDU ブレーカ本体への接続はいずれの生産月のものでも可能です。)


3. 変更理由

意匠統一のため、計測表示ユニットを共用化しました。

4. 変更時期

即日(2018 年 10 月生産分より)

MDU-B* (*=B,P,N,C)の、250A フレーム MDU ブレーカ対応可否については、製品側面の名板(QRコードのある名板)に記載の「G+数字」で確認いただくことができます。

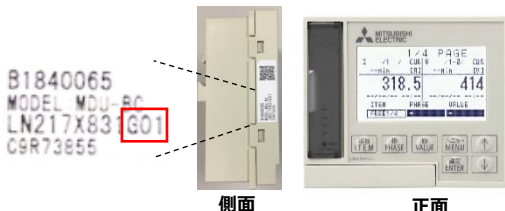

製品形名	400A フレーム以上専用	400A フレーム以上/250A フレーム共用
MDU-BB	G21	G53
MDU-BP	G11	G52
MDU-BN	G01	G51
MDU-BC	G01	G51

尚、変更時期は機種によって 11 月以降となる可能性があります。

また、遮断器本体の NF250-SEVM、NF250-HEVM、NV250-SEVM、NV250-HEVM、NF250-ZEVM につきましては、2019 年 3 月末日に受注停止とさせていただきます、以降、生産を統合させていただきます。

5. 関連資料

セールスとサービス(山-1349)MDU ブレーカ(225A フレーム品等)生産中止のお知らせ

以上

扱 整理番号	A 山-1350	日付	2018 年 10 月	件名	MDU ブレーカ(250A フレーム品) 仕様変更のお知らせ
			三菱電機(株)福山製作所		