

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器・漏電遮断器について、下記の通り仕様変更しますのでお知らせします。

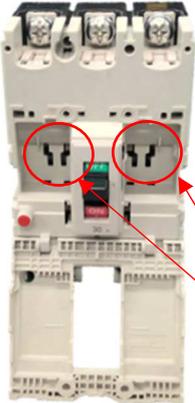
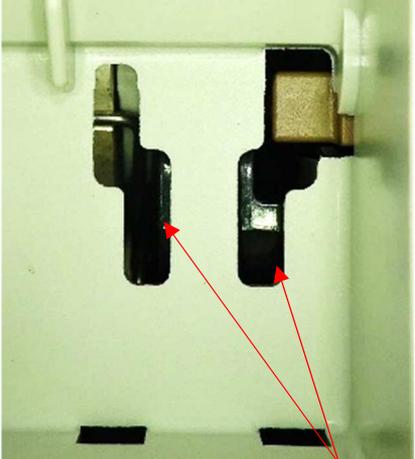
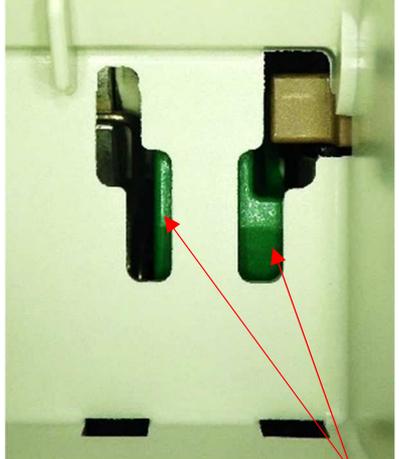
記

1. 対象機種

UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 NF125-SVU, NF125-HVU 15A～30A
漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 NV125-SVU, NV125-HVU 15A～30A
ノーヒューズ遮断器 F Style NF125-SVF 60A 以上
漏電遮断器 F Style NV125-SVF 60A 以上

2. 変更内容

遮断器の開閉機構部を構成する部品を下記の通り変更します。

変更箇所	変更前	変更後
例: NF125-SVU 3P 30A (カバー開封・中蓋を除去した状態を示す)  内部付属装置 取付穴の内部	 左極を示す 黒色	 左極を示す 緑色

備考: 仕様変更に伴う性能、及び、内部付属装置の取り付け作業性への影響はありません。

3. 変更理由

現行材生産中止に伴う代替材への変更のため。

4. 変更時期

2026年6月生産分より
(ただし、在庫の関係で若干前後する場合がありますので、ご了承ください。)

以上

扱	A	日付	2026年2月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1672	三菱電機(株)福山製作所			