

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

2010年4月発信<山-927>改訂版

機 種 漏電遮断器・漏電アラーム遮断器

## 漏電遮断器・漏電アラーム遮断器 CCC 認証 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております W&S シリーズ 漏電遮断器(一般品)・漏電アラーム遮断器、UL 登録品 漏電保護付 UL 489Listed ノヒューズ 遮断器の CCC 認証に関しまして、中国 GB 規格 2001 年度版失効に伴い、遮断器本体・パッキングケースへの規格表示内容を下記の通り変更いたしますことをお知らせします。  
大変ご迷惑をお掛けしますが、代替機種・新形 WS-V シリーズへの切替にご協力よろしくお願いいたします。

### 記

#### 1. 対象機種

W&S シリーズ : 漏電遮断器(一般品) 漏電アラーム遮断器  
UL 登録品 : 漏電保護付 UL 489Listed ノヒューズ 遮断器

#### 2. 変更理由

中国向 CCC 認証につきましては、中国 GB 規格(GB 14048.2)に適合させる必要があります。  
下記対象機種は、同規格 2001 年度版に適合しておりますが、2008 年度版発効に伴い、2010 年 12 月をもって 2001 年度版は失効となるため、2011 年 1 月以降は 2001 年度版適合製品の生産は認められなくなります。  
2008 年度版適合のためには、欧州規格 EN 60947-2 第 3 版同様、「欠相時にも漏電遮断器としての機能が正常に働くこと(制御電源の三相電源取り)」への対応が必要となるため、弊社対応済み機種である CE マーキング品他を代替品とさせていただき、制御電源の単相電源取りを採用している下記対象機種については、CCC マーク、GB 14048.2 表示を抹消する仕様変更を実施いたします。

#### 3. 仕様変更について

##### (1) CCC 表示抹消対象・代替機種一覧表

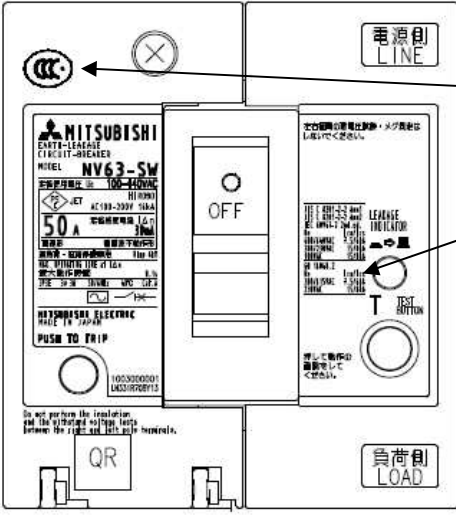
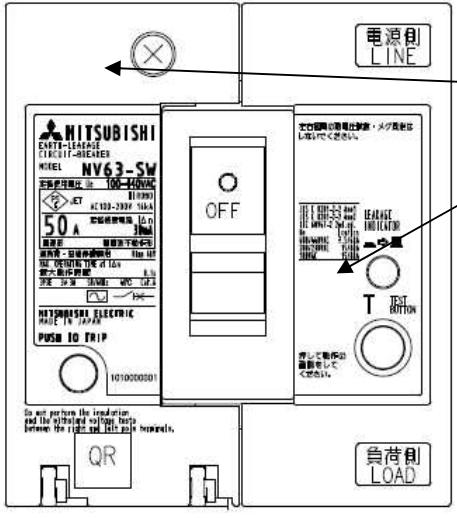
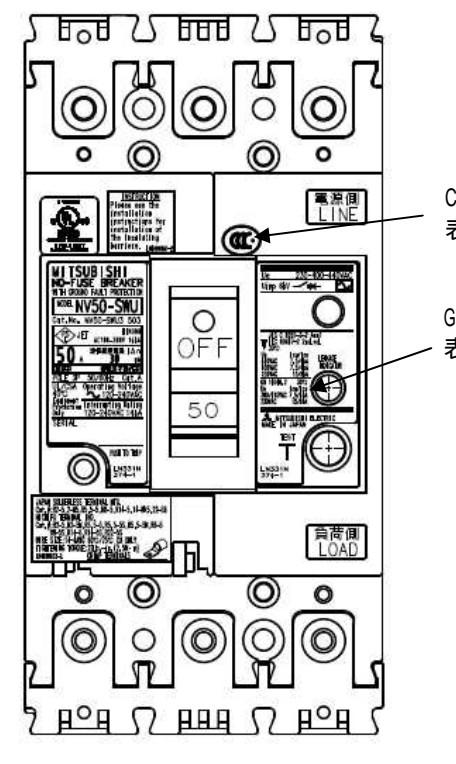
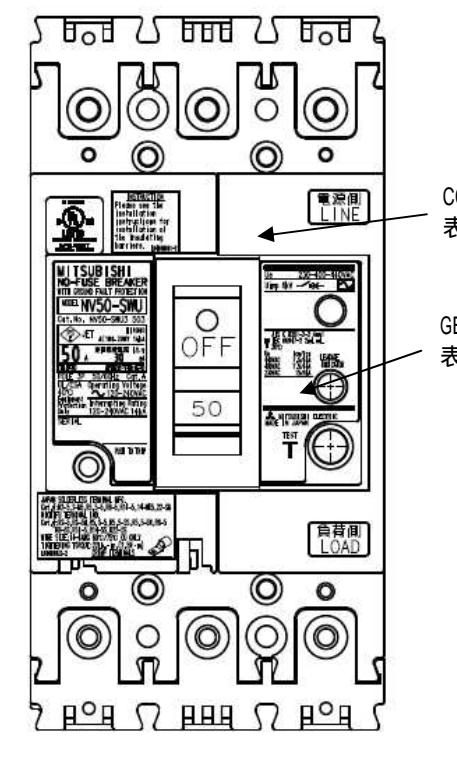
CCC 表示抹消対象機種		代替機種		備考			
シリーズ	形名	シリーズ	形名				
NV (一般品)	NV32 -SW	NV CE マーキング品	NV32 -SW	(注1) WS-V シリーズ CE・CCC 品 (2010年1月発売)			
	NV63 -CW, NV63 -SW NV63 -HW		NV32 -SVF, NV32 -SV(注) NV63 -CW, NV63 -SW, NV63 -HW NV63 -CVF/SVF, NV63 -CV/SV/HV(注)				
	NV125 -CW, NV125 -SW NV125 -HW		NV125 -CW, NV125 -SW, NV125 -HW NV125 -CVF/SVF, NV125 -CV/SV/HV(注)				
	NV250 -CW, NV250 -SW NV250 -HW		NV250 -CW, NV250 -SW, NV250 -HW NV250 -CV, NV250 -SV, NV250 -HV(注)				
	NV400 -CW, NV400 -SW NV400 -SEW		NV400 -CW NV400 -SW		CCC 認証取得予定 (2010年12月予定) 詳細は山-928を ご参照願います。		
	NV630 -CW, NV630 -SW NV630 -SEW		NV630 -CW NV630 -SW				
	NV800 -SEW		NV800 -SEW				
	NV400 -HEW NV630 -HEW NV800 -HEW		-			代替品なし	
	NF-Z		NF63 -ZCW, NF63 -ZSW NF63 -ZHW		-	代替品なし	
			NF125 -ZCW, NF125 -ZSW NF125 -ZHW				
NF250 -ZCW, NF250 -ZSW NF250 -ZHW							
NF400 -ZCW, NF400 -ZSW NF400 -ZEW							
NF630 -ZCW, NF630 -ZSW NF630 -ZEW							
NF800 -ZEW							
NV (UL品)		NV50 -SWU NV100 -SWU	NV 小形 UL 品	NV50 -SRU NV100 -SRU, NV100 -HRU			

NF-Z 特殊時延形(2・3・7・6.3s 切換)は、CCC 認証対象外です。

整理番号	A 山-927-A	日付	2010年9月	件名	漏電遮断器・漏電アラーム遮断器 CCC 認証品仕様変更のお知らせ
			三菱電機(株)福山製作所		

(2)CCC 表示抹消対象機種 変更内容

本体定格事項表示欄の「CCCマーク」・「GB 14048.2」を削除します。

機種(例)	変更前	変更後
NV63-SW 3P	 <p>CCCマーク表示有</p> <p>GB 14048.2表示有</p>	 <p>CCCマーク表示抹消</p> <p>GB 14048.2表示抹消</p>
NV50-SWU 3P	 <p>CCCマーク表示有</p> <p>GB 14048.2表示有</p>	 <p>CCCマーク表示抹消</p> <p>GB 14048.2表示抹消</p>

整理番号	A 山-927-A	日付 2010年9月	件名 漏電遮断器・漏電アラーム遮断器 CCC認証品仕様変更のお知らせ
		三菱電機(株)福山製作所	

パッキングケース側面の「中文(合格証・機器名・社名・所在地)」、「CCCマーク」を削除します。

機種(例)	変更前	変更後
NV63-SW 3P		
NV50-SWU 3P		

4. 変更時期

2011年1月生産分より

ただし、在庫の関係上、若干前後することがありますので、ご了承ください。

5. 備考

下記表の機種については、CCC表示を継続いたします。

CCC表示継続機種	
シズ	形名
NF (一般品)	NF30-CS NF50-SR, NF100-SR NF32-SW, NF63-CW, NF63-SW, NF63-HW NF125-CW, NF125-SW, NF125-HW NF250-CW, NF250-SW, NF250-HW NF400-CW, NF400-SW, NF400-SEW, NF400-HEW, NF400-REW NF630-CW, NF630-SW, NF630-SEW, NF630-HEW, NF630-REW NF800-CEW, NF800-SEW, NF800-SDW, NF800-HEW, NF800-REW NF1000-SEW, NF1250-SEW, NF1600-SEW
NF (UL品)	NF50-SMU, NF50-SRU, NF100-SRU, NF100-HRU NF50-SWU, NF100-SWU, NF225-CWU, NF-SFW, NF-SJW
NF 制御盤用	NF30-FAU, NF50-FAU, NF50-FHU, NF100-FHU
NV (CEマーク品)	NV50-SR, NV100-SR
NV (UL品)	NV50-SRU, NV100-SRU, NV100-HRU, NV225-CWU
NV 制御盤用	NV30-FAU, NV50-FAU, NV50-FHU, NV100-FHU
CP	CP30-BA

以上

整理番号	A 山-927-A	日付	2010年9月	件名	漏電遮断器・漏電アラーム遮断器 CCC認証品仕様変更のお知らせ
------	--------------	----	---------	----	------------------------------------