

停電補償回路の部品変更のお知らせ

平素は三菱電機機器製品にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
ご愛顧いただいております電動操作形屋内用高圧交流負荷開閉器（以下、LBS という）及びエネセーバの
停電補償回路の部品変更をさせていただきますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 対象機種
 エネセーバ : Gシリーズ全機種
 LBS : Gシリーズ電動操作式（SCL-GM□□□）
 交換用基板ユニット：XE-R011
2. 対象部品
 停電補償用コンデンサ基板ユニット
3. 仕様変更内容
 アルミ電解コンデンサを入手性が良いものに変更いたします。
 変更内容は性能に影響なく、ご使用に支障を与えるものではありません。


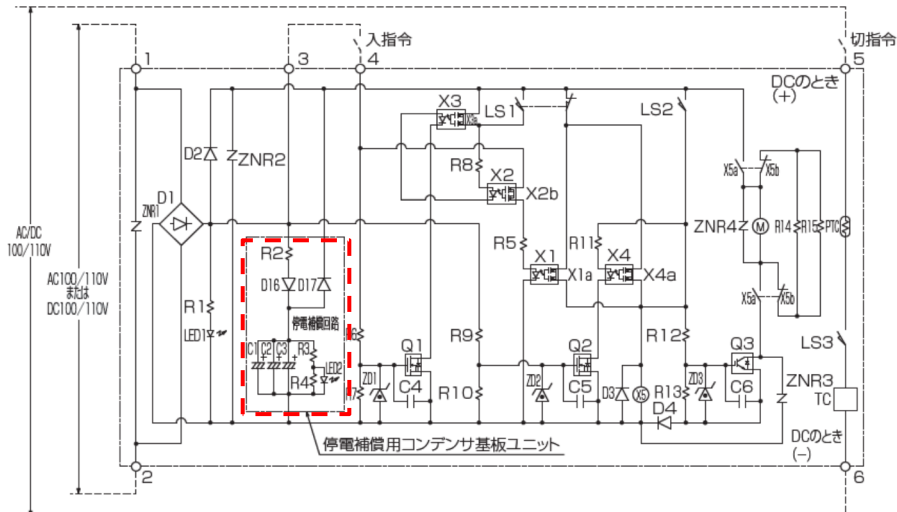


表 1. 回路変更箇所

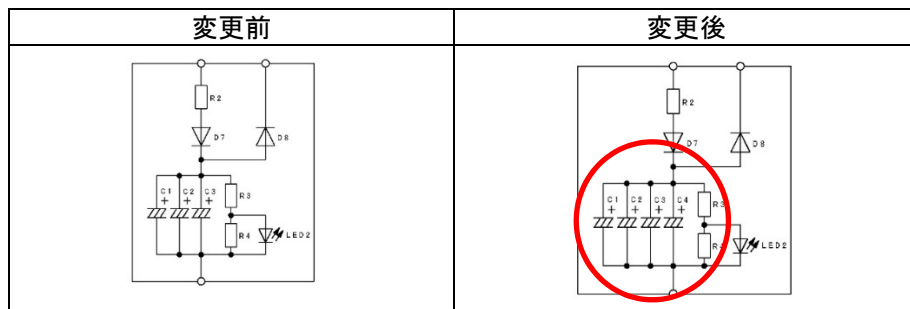

4. 変更理由
 部品の入手性を良くし、生産性の向上のための変更
5. 変更時期
 2020年8月生産分より
6. 識別表示
 梱包箱のラベルに青色の識別シールを貼り付けます。表示期間は、変更品製造開始から1ヶ月間です。

以上

扱	A	日付	2020年2月	件名	停電補償回路の部品変更のお知らせ
整理番号	KER-592	三菱電機(株) 機器事業部			