

三菱配電・制御機器

セールスとサービス

機 種

指示電気計器

指示電気計器 附属品定格名板仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております指示電気計器の附属品の定格名板表示を下記の通り変更いたしますのでお知らせします。今後とも倍旧のご愛顧のほどお願いいたします。

記

1.対象機種

機械式指示計器用附属品


機 種	計器形名	附属品形名	
Y-2Nシリーズ	直流電圧計	YM-206NDV, YM-208NDV, YM-210NDV	600V超え1000V以下: GR-2
			1000V超え2000V以下: KR-1
	電力計	YP-206NW, YP-208NW, YP-210NW	T-150
	無効電力計	YP-206NVAR, YP-208NVAR, YP-210NVAR	T-150
	力率計	YP-206NPF, YP-208NPF, YP-210NPF	T-100
YP-206NPFU, YP-208NPFU, YP-210NPFU		T-150	
Y-Nシリーズ	直流電圧計	YM-8NDV, YM-10NDV, YM-12NDV	600V超え1000V以下: GR-2
			1000V超え2000V以下: KR-1
	電力計	YP-8NW, YP-10NW	T-150
	無効電力計	YP-8NVAR, YP-10NVAR	T-150
L-Nシリーズ	直流電圧計	LM-80NDV, LM-110NDV	600V超え1000V以下: GR-2
			1000V超え2000V以下: KR-1
	交流電圧計	LS-80NAV, LS-110NAV	600V: KR-1
	電力計	LP-80NW	T-150
	無効電力計	LP-80NVAR	T-150
力率計	LP-80NPFU	T-150	
メータリレー	電力メータリレー	YM-210MRNW, YM-210MRHNW	T-150
		LM-11MRNW, LM-11MRHNW	
	無効電力メータリレー	YM-210MRNVAR, YM-210MRHNVAR	T-150
		LM-11MRNVAR, LM-11MRHNVAR	
	力率メータリレー	YM-210MRNPF, YM-210MRHNPF	T-100
		LM-11MRNPF, LM-11MRHNPF	
		YM-210MRNPFU, YM-210MRHNPFU	
周波数メータリレー	LM-11MRNPFU, LM-11MRHNPFU	T-150	
	YM-210MRNF, YM-210MRHNF		
LM-11MRNF, LM-11MRHNF	T-100		
最高最低 指針付計器	交流電流計	LM-11ZNAA, LM-11YNAA	T-150
	交流電圧計	LM-11ZNAV, LM-11YNAV	T-150
接地検漏器	LM-11NGD	T-150	
同期検定器	LJ-11NSY	T-150	

扱	A	日付	2013年9月	件名	指示電気計器 附属品定格名板仕様変更 のお知らせ
整理番号	山-1084A	三菱電機(株)福山製作所			


2.仕様変更内容

定格名板にマトリックス型二次元コードを表示します。

附属品用定格名板表示例：T-150 用定格名板

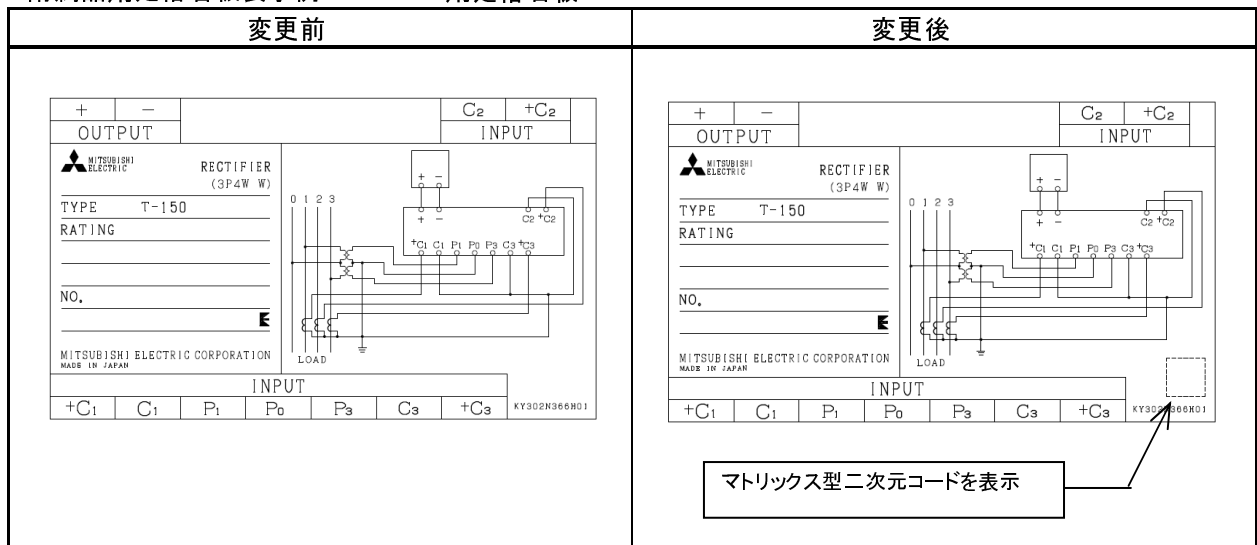

附属品用定格名板表示例：GR-2 用定格名板

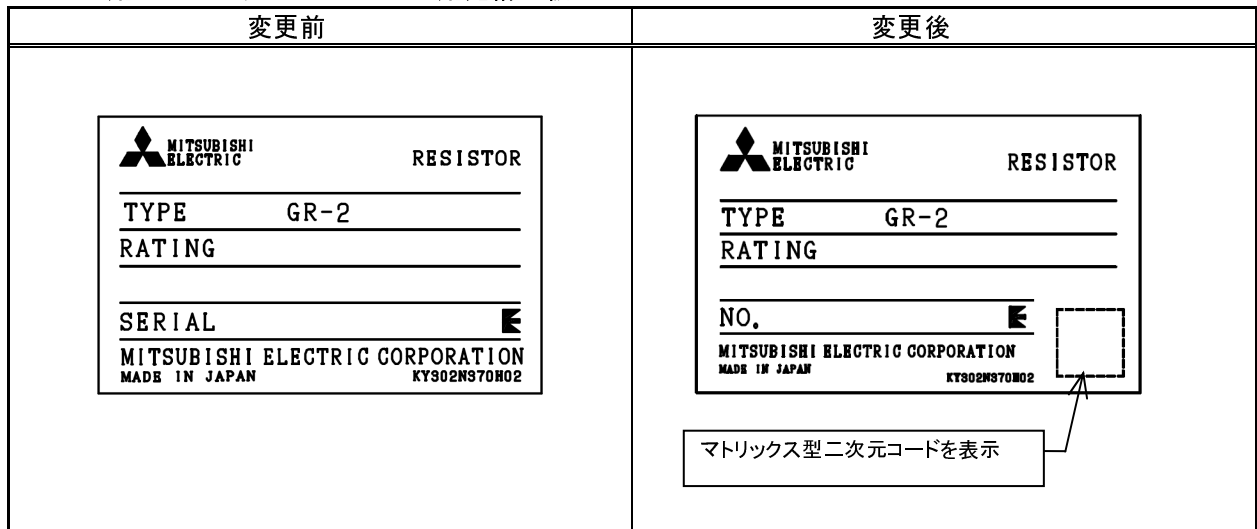

3.変更理由

生産管理の向上を図るためマトリックス型二次元コードを定格名板に追加表示します。

4.変更時期

2013年 10月生産分より。

※先にお知らせしました「指示電気計器 表示内容変更のお知らせ(山-1073)」の通知内容に合わせて変更します。
(但し、在庫の関係で出荷は機種により前後しますのでご了承願います。)

以上

扱	A	日付	2013年 9月	件名	指示電気計器 附属品定格名板仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1084A		三菱電機(株)福山製作所		