

## MPD-3 形零相電圧検出器 電線クランプ用ナット 仕様変更のお知らせ


平素は三菱電機製品をご愛顧賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、MPD-3 形零相電圧検出器の高圧コンデンサに取付ております、電線クランプ用のナットの仕様を変更いたします。  
今後とも三菱デジタル形保護継電器をご愛用頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

### 1. 対象機種

MPD-3 形零相電圧検出器  
シールド線 1m 品 (形番: 134PHA)  
シールド線 3m 品 (形番: 135PHA)

### 2. 変更内容

下図の通り、高圧コンデンサの 1 次側電線をクランプするナットの仕様を、  
1 種 (片面取り) から 2 種 (両面取り) に変更いたします。  
なお、ナットの呼び径および材質・性能は従来と変わりません。

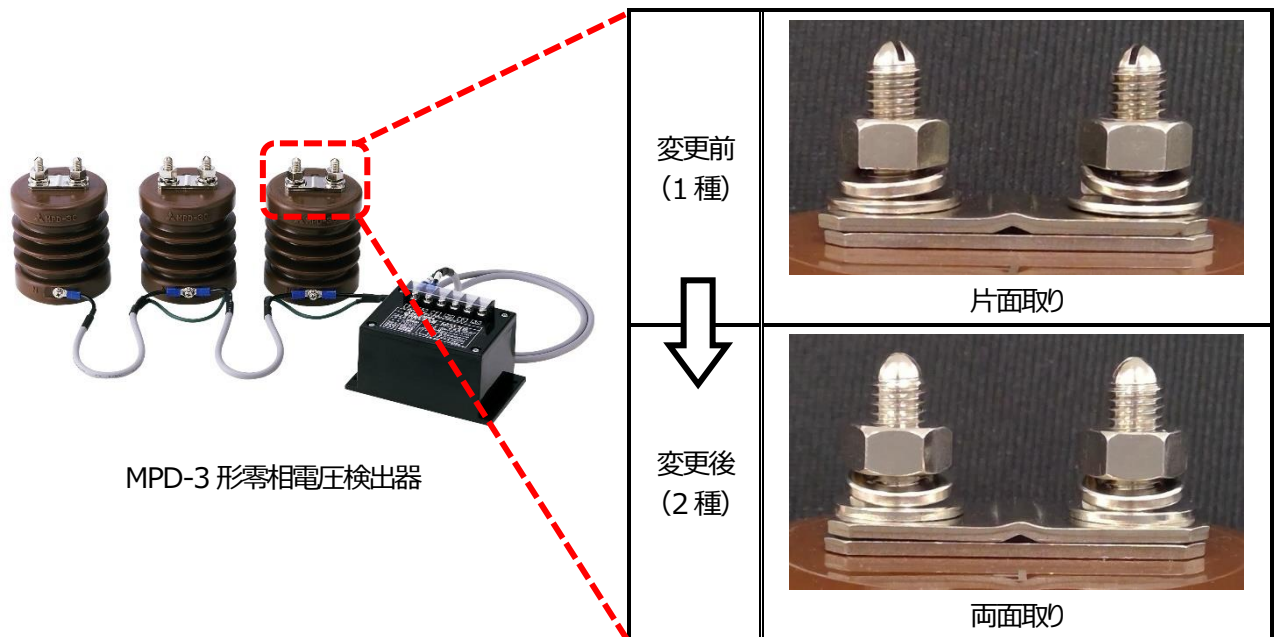

### 3. 変更理由

両面取りにより取付方向の配慮が不要となる等、作業性向上のため変更いたします。

### 4. 変更時期

2021 年 5 月下旬生産分より順次変更させていただきます。  
※切替過渡期は新旧混在することがございますが、ご容赦お願いいたします。  
(同一製品のなかでの新旧混在はありません。)

以上

|                      |    |  |                         |
|----------------------|----|--|-------------------------|
| 発行日付 2021 年 5 月 17 日 | 件名 | MPD-3 形零相電圧検出器 電線クランプ用ナット<br>仕様変更のお知らせ | 三菱電機株式会社<br>系統変電システム製作所 |
| 整理番号 系 57-120        |    |  |                         |