

三菱配電・制御機器

セールスとサービス

機種	三菱無停電電源装置 UPS
----	------------------

Web/SNMP ボード「FW-AWB-A」バージョンアップのお知らせ

ご愛用いただいております 三菱小容量UPS の Web/SNMP ボード「形名：FW-AWB-A」をバージョンアップしますのでお知らせいたします。

今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

記

1. 対応機種

製品名	形名	対象機種
Web/SNMP ボード	FW-AWB-A	FREQUPS FW-S シリーズ (オプションポート搭載可能機種) FREQUPS FW-V シリーズ FREQUPS FW-A シリーズ

2. 変更内容

(1) 製品副番

変更前	変更後
Ver.P	Ver.Q


(2) 製品機能

一部の Web 画面表示における表示方法変更

変更前：画面①②表示のために Java を使用

Web でアクセスするクライアント PC に Java のインストールが必要です。

①イベントログ表示画面

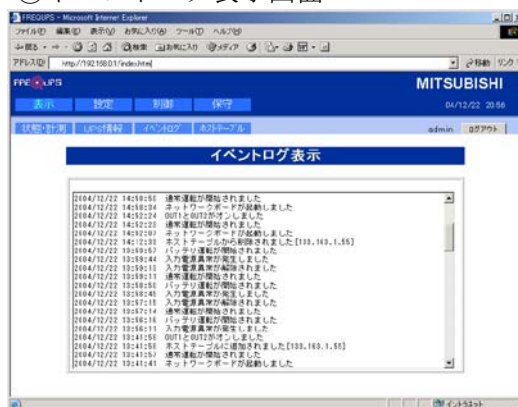

②ホストテーブル表示画面



変更後：Java を使用せず画面表示実施（画面に表示する情報の変更はありません）
クライアント PC への Java のインストールは不要となります。

3. 対応時期

2019年4月生産分より

扱	A	日付	2019年2月	件名	Web/SNMP ボード「FW-AWB-A」バージョンアップのお知らせ
整理番号	山-1377	三菱電機(株) 福山製作所			

4. 既存製品への対応

(1) アップデート用ソフトウェアの掲載

アップデート用ソフトウェアを三菱電機 FA サイトに掲載いたします (3月29日)。

「三菱電機 FA サイト」<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/>

注意：アップデート後は Web/SNMP ボードの設定を初期化する必要があります。

(2) アップデート用ソフトウェアのインストール方法

下記手順でのアップデートを予定しています。

① 事前準備

a) F/W 書換用 PC : Windows10 PC をご用意ください。

アップデート用ソフトウェアを三菱電機 FA サイトからダウンロードし、書換用 PC に保存・解凍しておいてください。

b) Web/SNMP ボードと書換用 PC をローカルで接続します。

クロスケーブルまたはネットワークハブを用意してください。

Web/SNMP ボードにアクセスできるよう、書換用 PC の IP アドレスを設定ください。

② Web/SNMP ボードのディップスイッチ 1、2、3 を ON にし、リセットボタンを押します。

(UPS の出力は停止しません)

③ 書換用 PC 上でアップデートプログラムを実行します。

fw-awb-a_updateV2.exe

④ アップデートツールが起動します。

ボードの IP アドレスを入力後、[実行] ボタンをクリックします。



⑤ 書き込み終了後、Web/SNMP ボードのディップスイッチ 1、2、3 を OFF にし、リセットボタンを押します。

⑥ Web/SNMP ボードにログインし、設定初期化 (ネットワーク設定以外) を行います。

・Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。



扱	A	日付	2019年2月	件名	Web/SNMP ボード「FW-AWB-A」バージョンアップのお知らせ
整理番号	山-1377	三菱電機(株) 福山製作所			